SEKISUI

環境・ライフラインカンパニー

エスロンタイムズ
https://eslontimes.com

二次元コードで
アクセスは
コチラ！

専用の管理ページでさらに便利に！
あなただけのエスロンタイムズ
MYエスロン®

＊記載価格はメーカー希望標準設計価格です。
＊価格には消費税は含まれておりません。
＊記載価格は2026年9月現在の価格です。
＊製品の色調は実物とは異なる場合があります。
＊記載事項は予告なく変更する場合があります。

不許転載

2018年 1月 初 版
2026年 9月 改訂15版

給水•給湯システム
配管カタログ

積水化学工業株式会社
給排水インフラ事業部

ツールコード
No. 06031
2026. 9. 3TH TX

SEKISUI

2026.9 改訂15版



給水•給湯システム配管カタログ

■架橋ポリエチレン管
エスロン® ラクのびペックスコルゲートウォーム
エスロン® ラクのびペックスCV
エスロン® ラクのび 保温付エスロペックス
エスロン® 保温付エスロペックス

エスロン® さや管ヘッダー式配管システム

■架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手
エスロン® エスロカチットS




積水化学の給水給湯配管なら ワンタッチ 接続でスピード配管!


長尺・軽量・高い柔軟性により、**継手なしの曲げ配管が可能**。
継手が必要な場合も、エスロカチットSを使えば
管を差し込むだけのワンタッチ接続で施工できます。
樹脂製だから軽く誰でも簡単・確実に施工でき、
作業時間を大幅に短縮。
スピーディーで効率的な配管施工を実現します。




先分岐工法の配管イメージ

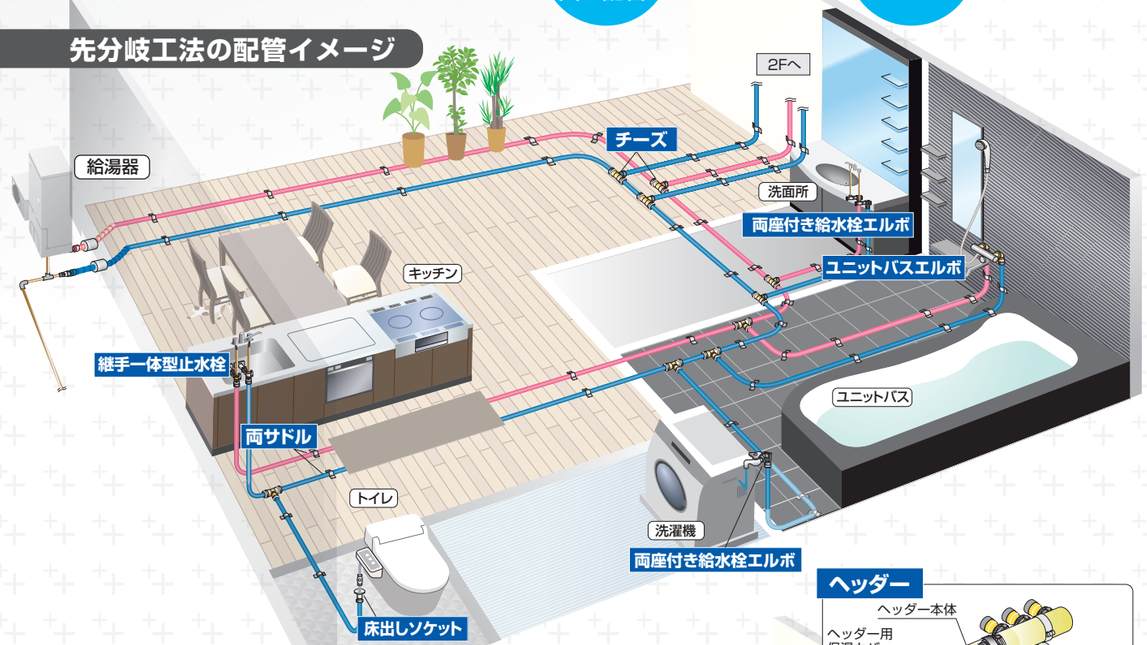

ヘッダー工法の配管イメージ

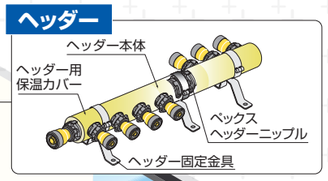

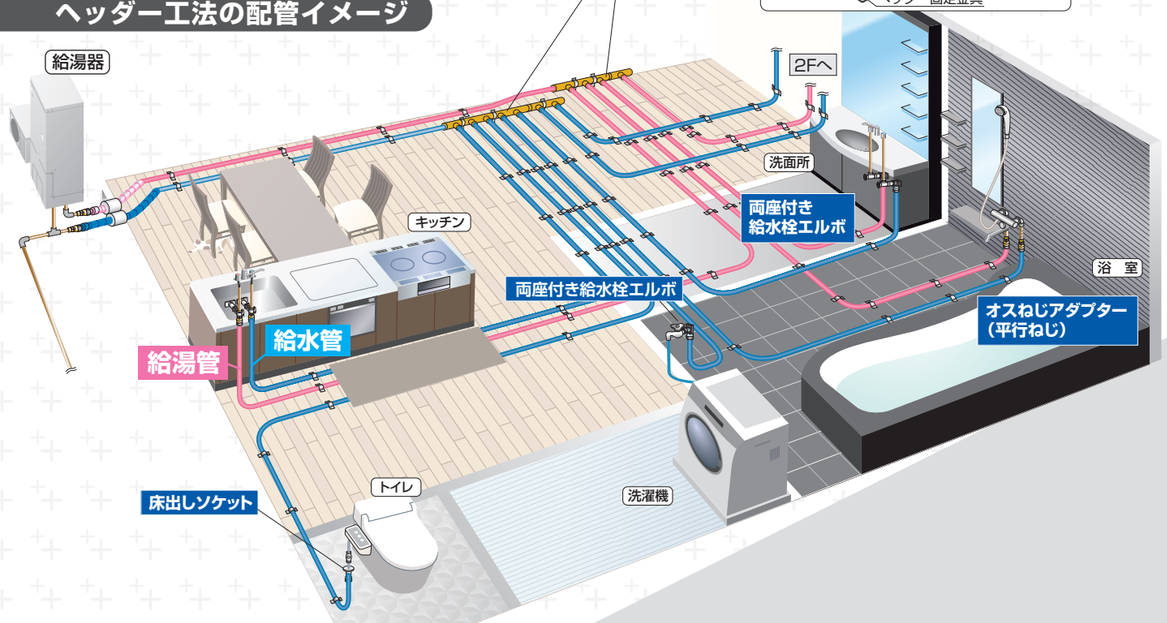

オフィスの空調配管イメージ(加湿給水配管)



耐熱性、耐久性、可とう性に優れる給水・給湯システム配管材。

エスロベックス シリーズなら
樹脂(架橋ポリエチレン)管なので
摩擦抵抗が小さく、
スケールの付着もほぼなし!
さらに樹脂製の専用継手で
腐食の心配もありません!

管内面がなめらかなので汚れがつきにくい!



継手も樹脂なので腐食の心配なし



⚠注 意 左記マークの付いている事項は、それを守らないと大けが・火傷などの事故を引き起こすことがありますので、ご注意ください。

⚠ 製品性能を確保するために必ず守っていただきたい事項です。

イメージ配管例 ……1

エスロンラクのびベックスコルゲートウォーム ……3

エスロベックス ……6
エスロベックスのラインナップ ……7

エスロカチットS ……9
エスロカチットSのラインナップ……10
エスロカチットSの標準施工法 ……18
エスロカチットSと異種管との接続方法例 ……19
エスロカチットS銅管変換アダプター ……20
エスロンベックスヘッダー ……21
ベックスヘッダー部の組立て標準施工法……23
エスロンHIVP変換アダプター ……24
配管化粧カバー ……25

さや管ヘッダー式配管システム ……33
さや管ヘッダー式配管システムの部材……34
ヘッダー及びヘッダー付属品 ……42
水圧テストプラグ ……42

継手一体型止水栓の標準施工法 ……43
水圧テストプラグの標準施工法 ……44
フィブロック(さや管用) ……45
エスロベックスCV・カチットSの納まり例〈戸建て住宅用〉……49
エスロベックスCV・カチットSの納まり例〈集合住宅用〉……51
さや管ヘッダー式配管システムの納まり例 ……53
エスロベックス(コルゲートウォーム・CV・保温付)の支持方法…55
エスロベックスの性能 ……56
エスロカチットSの性能 ……56
安全上の注意・使用上の注意……57

保温性能はそのまま 傷に強く、より柔軟に!

コルゲート被覆付架橋ポリエチレン管


エスロン®ラクのびペックス コルゲートウォーム

保温付 エスロペックス (5mm) と同じ環境で 使えます!


ラインナップ：呼び径10,13,16,20



傷に強い!

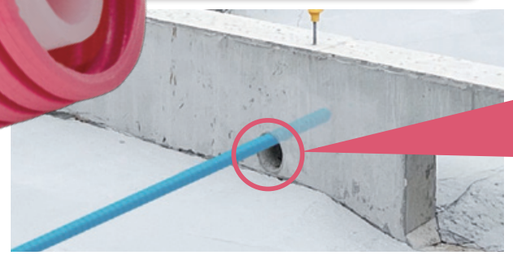

間仕切り基礎の角などと擦れても
5mm保温付より破れにくくなりました

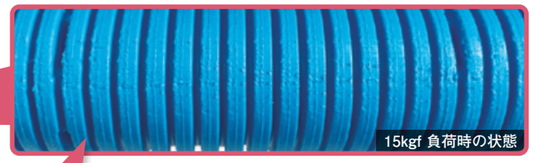


コンクリートで傷が付いても**破れなし**

被覆の伸縮が柔軟

伸縮性に優れ、継手接続時の**被覆のずらし・戻しが簡単**になりました



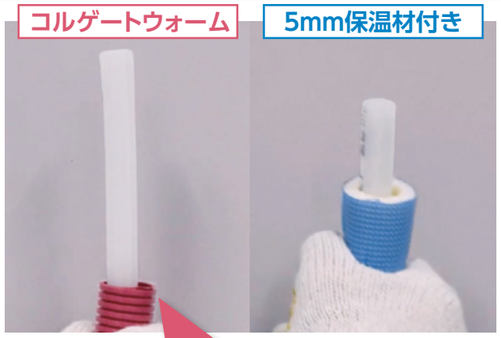

継手接続時の管の露出や隠蔽が
5mm保温付よりも容易

内管は、巻き癖の少ない「ラクのびペックス」


従来品のエスロペックスの特長に加えて扱いやすくなりました!
管の巻き出し作業のわずらわしさが軽減。
さらなる**施工スピードアップに貢献**します。



エスロン® ラクのびペックス

直線状への曲げ伸ばし荷重が従来品より **3割低減!**



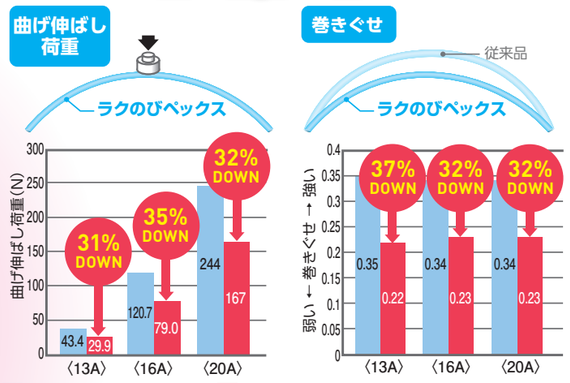

業界初 5mm保温材付きと同等の保温性確保!!


保持突起が空気層を形成することで
保温性能を発揮します。

保温性能を検証する凍結実験結果

〈凍結実験条件〉
雰囲気温度を5℃から-10℃に変更し、
呼び径13の完全凍結時間を測定

〈凍結実験結果〉

5mm保温材付と同等の保温性!

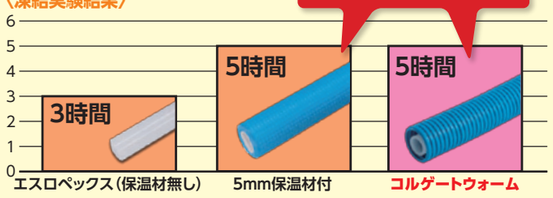

※上表は実験結果であり保証値ではありません。凍結のおそれがある地域や屋外では、別途保温等が必要です。
※5mm被覆付は、外径27mm品での評価結果です。



5mm保温付エスロペックスと同じ使用環境で給水・給湯配管にご使用いただけます

こんなケースでも活躍!




天井の加湿機能付きエアコンへの給水配管にも
ご利用いただけます。
結露によるカビや腐食防止も期待できます!

結露防止

コルゲート被覆付架橋ポリエチレン管

エスロン ラクのびペックス コルゲートウォーム

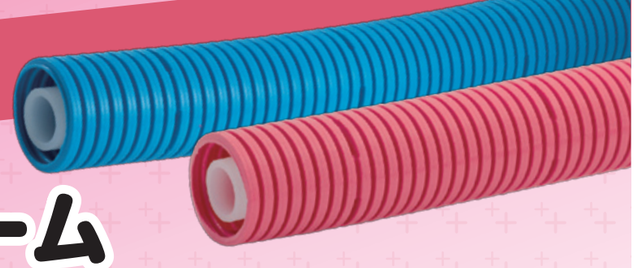


使用継手について

継手は JIS K 6769 M種管PN15に対応の
「エスロカチットS」などが使用可能です




天井配管

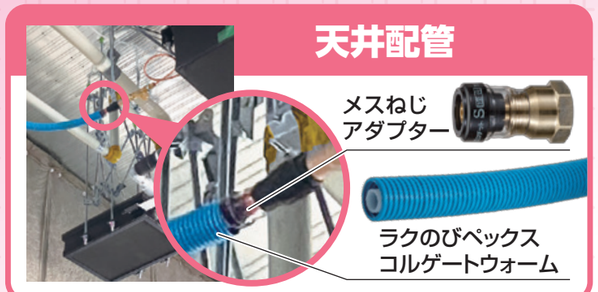


関連製品

エスロハイパーAWから
ラクのびペックス
コルゲートウォームへ接続

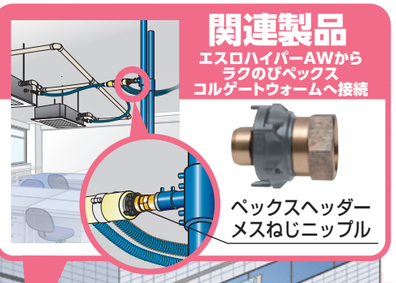


パイプシャフト内

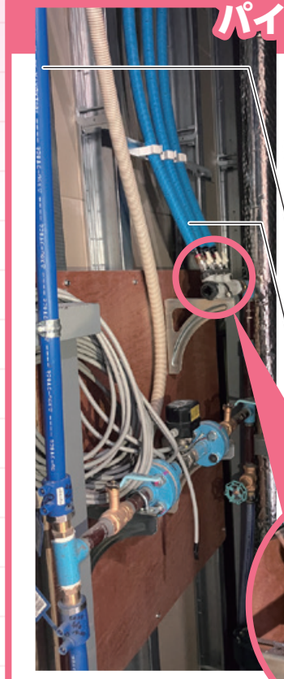






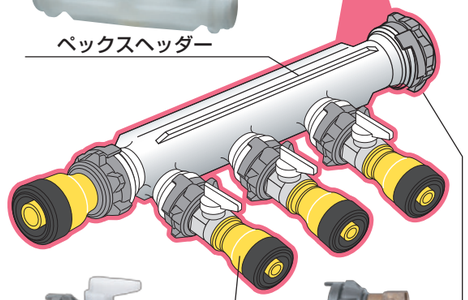






住宅床下配管

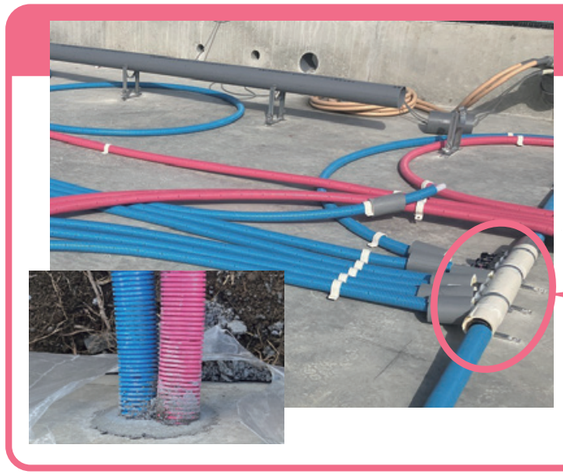

包装形態と使用方法

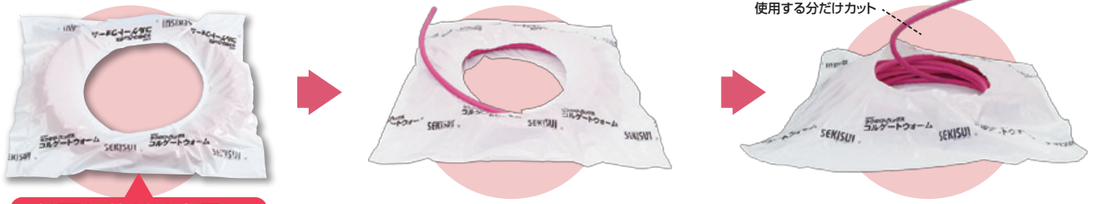

必要な分だけ容易に
取り出せます！


内側の側面から開封し、使用する分だけ取り出してください。巻き管はPPテープで結束しています。被覆を傷つけないように外してください。

※全てを袋から出さないでください。
※テープのつなぎ目を裏返し、テープの端から引きはがすと手で外すことができます。

残りは包装内のままなので片付ける手間がなく傷や汚れも防止できます。

コルゲート被覆付架橋ポリエチレン管〈エスロペックス〉のラインナップ

■エスロンラクのびペックス コルゲートウォームの構造と規格

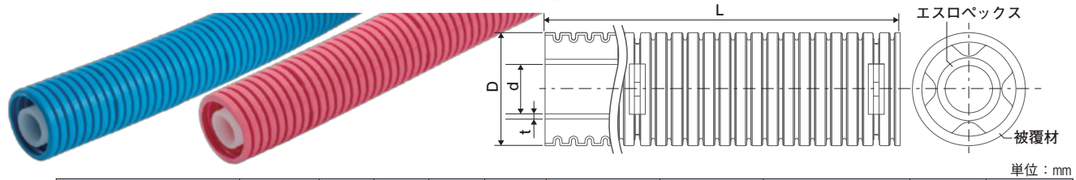

単位：mm

品　番	呼び径※1※2	D	d(参考)	t(最小)	L(m/巻)	参考質量(kg/巻)	対応サドル※3	被覆材色	梱包数(巻)	価格(円/巻)
CW10B45/CW10P45	10	27.5	9.8	1.4	45.0	5.2	FLX22用	ブルー/B（給水用） ピンク/P（給湯用）	1	26,690
CW13B45/CW13P45	13	30.5	12.8	1.9	45.0	7.3	FLX25用		1	29,900
CW16B22/CW16P22	16	36.5	16.2	2.4	22.0	5.4	FLX30用		1	21,430
CW20B22/CW20P22	20	42.0	20.5	3.0	22.0	8.0	FLX36用		1	24,690

※1.エスロペックスの呼び径10、13はJIS K 6769 M種管PN15及びJIS K 6787 M種管に該当します。エスロペックスの呼び径16、20はJIS K 6769 M種管PN15に該当します。
PN15とは、20℃での最高使用圧力が1.5MPa［15.3kgf/cm²］の管をいいます。
※2.呼び径10の内管（エスロペックス）は「ラクのびペックス」ではありません。
※3.コルゲート被覆を通じての内管の更新はできません。

⚠ 屋外露出配管では紫外線劣化防止のために、管外面に紫外線を通さないように外面被覆を行ってください。

■サドルの適合表



品　番	品　名	適応サイズ
ISD-22	さや管両サドル（固定サドル）	22／コルゲートウォーム　10A用
ISD-25		25／コルゲートウォーム　13A用
ISD-30		30／コルゲートウォーム　16A用
ISD-36		36／コルゲートウォーム　20A用

※対応サドルはP.40のさや管両サドル等を検討ください。

エスロペックスCVの基本性能

管の傷防止機能が優れています


エスロペックスCVの被覆材料はゴム成分を持つエラストマー樹脂です。
この被覆材が内管のエスロペックスの傷防止となります。

現場での管への傷を
気にすることなく、
スピーディーに施工!






間仕切り基礎貫通の際、管表面に
傷が発生しません。




床下から引き上げる際も、管表面に
傷が発生しません。

保温性能も発揮します

エスロペックスCVの被覆材は、
内面のリブによる空気層形成により
管内水の凍結を防止します。




●エスロペックスCV完全凍結時間シミュレーション
(呼び径13、初期水温10℃)

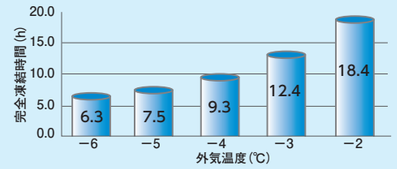


架橋ポリエチレン管〈エスロペックス〉のラインナップ

■エスロンラクのびペックスCVの構造と規格

従来品のエスロペックスCVの特長そのままに
管の巻き出し作業のわずらわしさが軽減されました。



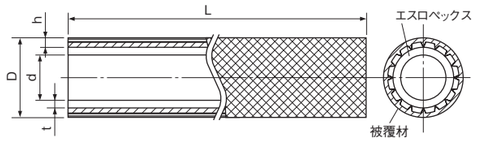

単位：mm


品　番	呼び径	D	d(参考)	t(最小)	L(m/巻)	h(参考)	参考質量(kg/巻)	被覆材色	価格(円 /巻)
TM13B45/TM13Y45	13	21.0	12.8	1.9	45.0	2.0	5.8	ブルー／B(給水用) オレンジ／Y(給湯用)	36,650
TM16B45/TM16Y45	16	25.5	16.2	2.4	45.0	2.0	8.8		52,020
TM20B45/TM20Y45	20	31.0	20.5	3.0	45.0	2.0	13.4		58,380

⚠ 管(ラクのびペックスCV、ラクのび保温付エスロペックス)の屋外露出配管では紫外線劣化防止のために、管外面に紫外線を通さないように外面被覆を行ってください。

■エスロペックスCVの構造と規格

「エスロペックスCV」は、外傷防止の被覆をつけたエスロペックスです。



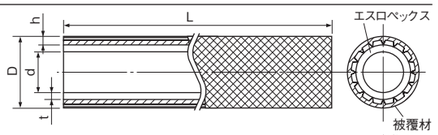

単位：mm


<保温材厚10mm>

品　番	呼び径	D	d(参考)	t(最小)	L(m/巻)	h	参考質量(kg/巻)	被覆材色	価格(円/巻)
PH1003B/PH1003Y	10	17.0	9.8	1.4	50.0	2.0	4.5	ブルー/B(給水用) オレンジ/Y(給湯用)	34,320

※ 呼び径13、16、20につきましてはエスロン ラクのびペックスCVをご参照ください。

■エスロペックス(内管)の構造と規格(略称PEX、M種管PN15)



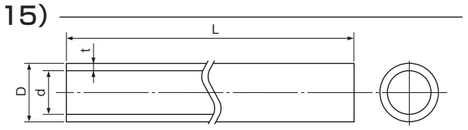

単位：mm

品　番	呼び径	D	d(参考)	t(最小)	L(m/巻)	参考質量(kg/巻)	色	価格(円/巻)
PEX10J	10	13.0	9.8	1.4	100.0	5.4	ホワイト	40,740
PEX13J	13	17.0	12.8	1.9	100.0	9.2		45,440
PEX16J	16	21.5	16.2	2.4	100.0	14.8		76,140
PEX20J	20	27.0	20.5	3.0	100.0	22.8		88,840


※1. 呼び径10、13はJIS K 6769 M種管PN15及びJIS K 6787 M種管に該当します。
※2. 呼び径16、20はJIS K 6769 M種管PN15に該当します。
※3. PN15とは、20℃での最高使用圧力が1.5MPa{15.3kgf/cm²}の管をいいます。(呼び径10、13は、JIS K 6769 M種管PN10と共通寸法)
※4. M種管とは、JIS B 2354に規定する金属製クランプ式継手を用いて接合する(単層)管をいいます。


⚠ 管(エスロペックス、エスロペックスCV、保温付エスロペックス)の屋外露出配管では紫外線劣化防止のために、管外面に紫外線を通さないように外面被覆を行ってください。

架橋ポリエチレン管〈エスロペックス〉のラインナップ

■ラクのび保温付エスロペックスの構造と規格

保温材を巻いたラクのびペックスです



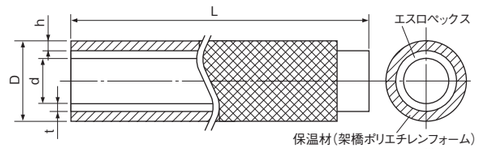


<保温材厚10mm>


単位：mm

品　番	呼び径	h(保温材厚)	D	d(参考)	t(最小)	L(m/巻)	参考質量(kg/巻)	保温材色	価格(円/巻)
TH13B45 / TH13Y45	13	10	38.0	12.8	1.9	45.0	6.0	ブルー／B(給水用) オレンジ／Y(給湯用)	64,430
TH16B45 / TH16Y45	16		43.0	16.2	2.4	45.0	9.3		88,590
TH20B45 / TH20Y45	20		48.0	20.5	3.0	45.0	12.7		103,900

■保温付エスロペックスの構造と規格

「保温付エスロペックス」は、保温材を巻いたエスロペックスです。



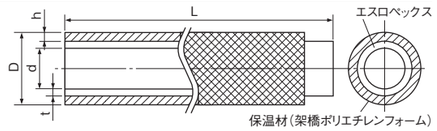

<保温材厚10mm>

単位：mm

品　番	呼び径	h(保温材厚)	D	d(参考)	t(最小)	L(m/巻)	参考質量(kg/巻)	保温材色	価格(円/巻)
PX1010B / PX1010Y	10	10	34.0	9.8	1.4	50.0	4.5	ブルー/B(給水用) オレンジ/Y(給湯用)	56,380

<保温材厚5mm>


単位：mm

品　番	呼び径	h(保温材厚)	D	d(参考)	t(最小)	L(m/巻)	参考質量(kg/巻)	保温材色	価格(円/巻)
PX1005B / PX1005Y	10	5	24.0	9.8	1.4	50.0	3.2	ブルー／B(給水用) オレンジ／Y(給湯用)	40,700
PX1305B / PX1305Y	13		28.0	12.8	1.9	50.0	5.3		43,500
PX1605B / PX1605Y	16		32.5	16.2	2.4	50.0	8.6		61,800
PX2005B / PX2005Y	20		38.0	20.5	3.0	50.0	12.8		69,300

■エスロペックスCV(直管タイプ)の構造と規格

「エスロペックスCV(直管タイプ)」は、
外傷防止の被覆をつけた
エスロペックスです。



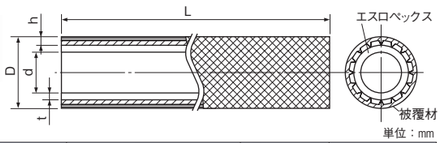


単位：mm

品　番	呼び径	D	d(参考)	t(最小)	L	h	参考質量(kg/本)	被覆材色	梱包数(本)	価格(円/本)
PH13B03/PH13Y03	13	21.0	12.8	1.9	3,000	2.0	0.39	ブルー／B(給水用) オレンジ／Y(給湯用)	30	2,640
PH16B03/PH16Y03	16	25.5	16.2	2.4	3,000	2.0	0.58		20	3,760
PH20B03/PH20Y03	20	31.0	20.5	3.0	3,000	2.0	0.86		14	4,240

■保温付エスロペックス(直管タイプ)の構造と規格

「保温付エスロペックス」は、保温材を巻いた
エスロペックスです。



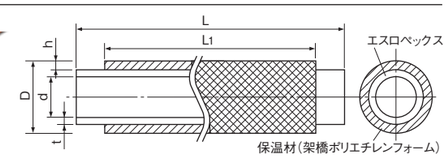

単位：mm

品　番	呼び径	D	d(参考)	t(最小)	長さL	長さL1	h(保温材厚)	参考質量(kg/本)	保温材色	梱包数(本)	価格(円/本)
PX135B3/PX135Y3	13	28.0	12.8	1.9	3,000	2,940	5.0	0.34	ブルー／B(給水用) オレンジ／Y(給湯用)	14	3,400
PX165B3/PX165Y3	16	32.5	16.2	2.4	3,000	2,940	5.0	0.52		10	4,840
PX205B3/PX205Y3	20	38.0	20.5	3.0	3,000	2,940	5.0	0.77		8	5,430

直管タイプなら改修工事に最適です。

狭い開口からの通管施工状況



配管化粧カバーでの施工事例



狭い開口からの通管性向上

管の巻き癖が無いため、床下・天井等の狭い開口部からでも狙った位置への通管が容易!

配管化粧カバーにもジャストフィット

直管タイプだから、配管化粧カバー内への設置が容易!

運搬・取り回しがラクラク

長さは3mなので、軽作業車でも現場へ運搬が可能!また屋内での取り回しも楽々!

進化したエスロカチット、スリムでスマートなS

エスロン® エスロカチットS

簡単、確実、快速施工に貢献するエスロン　エスロカチットに新シリーズ「エスロカチットS」が新登場。これまでのエスロカチットと同様に透明ボディで、施工状態が容易に確認可能。接続完了時にピンクのガイドが出現するとともに「カチッ」と音が鳴り、目と耳の両方で施工完了をスマートに確認できます。

継手は個別包装です

施工前のごみやほこりから継手を守ります。包装に印字された二次元コードより製品サイトへ簡単にアクセスできます。



二次元コード



「ピンクのガイド」と「カチッ」と音で挿入確認

ピンクのガイドで挿入確認

透明ボディで、施工状態が容易に確認できます。ピンクのガイドが出現すれば施工完了です。



接続前　接続後

「どの方向から」でも施工確認可能

ガイドが全周見えるのでどこからでも施工確認できます。



エスロカチットS（挿入前）　エスロカチットS（施工後）　エスロカチットS（ブラックライト照射）

接続完了で「カチッ」


接続完了するとカチッと音でお知らせします。



ワンタッチで簡単接続

ブラックライトで「ピカッ」

ブラックライト(紫外線ライト)を当てるとガイドが発光しますので、暗くても簡単に施工状態が確認できます。



照射時

耐塩素に優れたパッキン

エスロカチットで15年以上の実績を誇る耐塩素に優れたパッキンを2本使用。長期にわたり、安心してご使用いただけます。

ワンタッチで簡単接続

ピンクのガイドが見えるまで挿入すれば、管との接続は完了です。エスロカチット従来品より、挿入力が半減（当社比:サイズ16A）でより接続が簡単になりました。

●挿入力比較（当社比）

呼び径	エスロカチットS	エスロカチット（従来品）	率
10	75N	190N	▲61%
13	80N	140N	▲43%
16	95N	190N	▲50%
20	125N	195N	▲36%

スリムでコンパクト

継手外径8～15%縮小。コンパクトで軽量化し、取り扱いやすくなりました。

●継手外径比較（当社比）

呼び径	エスロカチットS	エスロカチット（従来品）	率
10	φ23.6	φ26.5	▲11%
13	φ28.0	φ30.4	▲8%
16	φ33.0	φ39.0	▲15%
20	φ40.0	φ46.0	▲13%

温度と最高使用圧力

管種	エスロペックス（PEX M種管PN15）
使用温度(℃)	最高使用圧力(MPa)
0～20以下	1.50
～40以下	1.25
～60以下	0.95
～70以下	0.85
～80以下	0.75
～90以下	0.70
～95以下	0.65

適用管種

呼び径	架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 M種管 PN15	架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 M種管 PN10	水道用 架橋ポリエチレン管 JIS K 6787
10	○	○	○
13	○	○	○
16	○	×	×
20	○	×	×


※適用する管種（○印）のみご使用ください。

エスロカチットSのラインナップ

※対応管種表示の該当JIS規格は、P9の「適用管種」で詳細をご確認ください。

ねじの種類：R……管用テーパおねじ　Rp……管用テーパねじの平行めねじ　Rc……管用テーパめねじ　G……管用平行ねじ

エスロカチットSの受け口共通寸法



単位：mm

呼び径	袋ナット外径 φD	通水部内径 φd		管挿入長さ ℓ	受け口長さ A
		プラ	金属		
10	23.6	5.5	5.6	16.5	29.8
13	28.0	7.2	7.0	19.0	31.9
16	33.0	9.5	9.4	21.5	35.3
20	40.0	13.3	13.4	22.5	38.5


■オスねじアダプター



<管用テーパおねじ（R）>



<管用平行ねじ（G）>



単位：mm

品　番	呼び径	L	B	W	梱包数（個）	価　格（円/個）
SMOA10	10×R1/2	53.4	15.6	24.0	104(26×4)	2,720
SMOA13	13×R1/2	55.5	15.6	22.0	80(20×4)	3,130
SMOA132	13×R3/4	57.9	17.0	28.0	80(20×4)	3,480
SMOA16	16×R1/2	58.9	15.6	25.0	60(15×4)	3,910
SMOA162	16×R3/4	61.3	17.0	28.0	60(15×4)	4,160
SMOA20	20×R3/4	64.5	17.0	30.0	48(12×4)	6,470


●管用平行ねじ

SMOA13G	13×G1/2	55.5	15.6	22.0	80(20×4)	3,160
SMO162G	16×G3/4	61.3	17.0	28.0	60(15×4)	4,130

※フレキの袋ナット接続用。管用テーパめねじRc及びRpには接続できません。
※管用平行ねじ品は、砲金六角部に識別の溝があります。

■ユニオン（袋ナット）






単位：mm

品　番	呼び径	L	B	C	W	梱包数（個）	価　格（円/個）
SPF10	10×G1/2	53.9	21.6	7.5	25.0	96(24×4)	3,020
SPF13	13×G1/2	56.0	21.6	7.5	25.0	80(20×4)	3,210
SPF132	13×G3/4	48.4	14.0	8.5	30.0	64(16×4)	3,830
SPF16	16×G1/2	59.4	21.6	7.5	25.0	64(16×4)	4,190
SPF162	16×G3/4	51.3	14.0	8.5	30.0	60(15×4)	4,340
SPF20	20×G3/4	64.4	23.4	8.5	30.0	40(10×4)	6,040

※シートパッキンの材質はノンアスベストです。　※ねじ部は付属のシートパッキンで止水します。
※ねじの締め過ぎにご注意ください。シートパッキンやアダプター本体が破損するおそれがあります。
適正締め付けトルクはG1/2：25N・m、G3/4：35N・mです。

■ユニオンエルボ






単位：mm

品　番	呼び径	L	梱包数（個）	価　格（円/個）
SMUL13	13×G1/2	44.3	80(20×4)	4,930

※シートパッキンの材質はノンアスベストです。
※ねじ部は付属のシートパッキンで止水します。

■メスねじアダプター






単位：mm

品　番	呼び径	L	B	W	梱包数（個）	価　格（円/個）
SMMA10	10×Rc1/2	50.3	12.0	27.0	96(24×4)	2,980
SMMA13	13×Rc1/2	52.4	8.0	27.0	80(20×4)	3,300
SMMA16	16×Rc1/2	55.8	8.0	27.0	60(15×4)	4,300
SMMA162	16×Rc3/4	57.3	9.0	32.0	60(15×4)	4,600
SMMA20	20×Rc3/4	60.4	9.0	32.0	48(12×4)	6,120

エスロカチットSのラインナップ

■Eチーズ






単位：mm

品　番	呼び径	L1	L2	L3	梱包数（個）	価　格（円/個）
SPT13	13 / 13 × 13	44.4	44.4	44.4	40(10×4)	2,930
SPT16	16 / 16 × 16	49.0	49.0	49.0	24(6×4)	3,940
SPT161	13 / 16 × 16	47.8	47.8	45.6	32(8×4)	3,930
SPT161T	13 / 16 × 13	47.8	44.4	45.4	32(8×4)	3,660
SPT202	13 / 20 × 20	51.2	51.2	47.4	24(6×4)	5,380
SPT201	16 / 20 × 20	52.6	52.6	51.0	24(6×4)	5,390

■Eソケット






単位：mm

品　番	呼び径	L1	L2	梱包数（個）	価　格（円/個）
SPS13	13	33.7	33.7	64(16×4)	1,960
SPS16	16	37.1	37.1	48(12×4)	2,780
SPS161	16×13	37.1	33.7	48(12×4)	2,530
SPS201	20×16	40.0	36.8	40(10×4)	3,850

■Eエルボ






単位：mm

品　番	呼び径	L1	L2	梱包数（個）	価　格（円/個）
SPL13	13	44.4	44.4	60(15×4)	2,070
SPL16	16	49.0	49.0	40(10×4)	2,960
SPL20	20	54.2	54.2	32(8×4)	4,170

■チーズ（砲金製）






単位：mm

品　番	呼び径	L1	L2	L3	梱包数（個）	価　格（円/個）
SMT13	13 / 13 × 13	46.3	46.3	46.3	40(10×4)	7,310
SMT16	16 / 16 × 16	49.0	49.0	49.0	24(6×4)	8,960
SMT20	20 / 20 × 20	53.8	53.8	53.8	20(5×4)	13,180
SMT131	10 / 13 × 13	44.1	44.1	43.6	48(12×4)	7,260
SMT131T	10 / 13 × 10	44.1	43.6	43.6	48(12×4)	7,240
SMT161	13 / 16 × 16	47.6	47.6	44.2	32(8×4)	8,930
SMT161T	13 / 16 × 13	50.5	45.7	45.7	32(8×4)	8,890
SMT202	13 / 20 × 20	52.8	52.8	47.7	24(6×4)	13,100
SMT202T	13 / 20 × 13	54.3	48.5	48.5	32(8×4)	13,070
SMT201	16 / 20 × 20	53.0	53.0	50.6	24(6×4)	13,150

■ソケット(砲金製)






単位：mm

品　番	呼び径	L1	L2	梱包数（個）	価　格（円/個）
SMS10	10	31.3	31.3	80(20×4)	4,070
SMS13	13	33.4	33.4	64(16×4)	4,520
SMS16	16	36.8	36.8	48(12×4)	6,430
SMS20	20	40.0	40.0	32(8×4)	8,740
SMS131	13×10	33.4	31.3	80(20×4)	4,480
SMS161	16×13	37.1	33.6	48(12×4)	6,370
SMS202	20×13	40.3	33.6	48(12×4)	8,660
SMS201	20×16	40.3	37.1	40(10×4)	8,700

■エルボ(砲金製)






単位：mm

品　番	呼び径	L1	L2	梱包数（個）	価　格（円/個）
SML13	13	47.9	47.9	60(15×4)	5,480
SML16	16	52.3	52.3	40(10×4)	6,800
SML20	20	54.5	54.5	32(8×4)	10,980
SML202	20×13	54.5	49.9	40(10×4)	10,920
SML201	20×16	54.5	53.3	40(10×4)	10,960

■継手用保温材

●チーズ用






単位：mm

品　番	呼び径	L1	L2	H	梱包数（個）	価　格（円/個）
FHT13	13	137	69	97	80(10×8)	570
FHT16	16	143	72	103	80(10×8)	710
FHT20	20	151	76	110	60(10×6)	800

●ソケット用






単位：mm

品　番	呼び径	L	H	梱包数（個）	価　格（円/個）
FHS13	10、13	111	58	80(10×8)	430
FHS16	16	116	64	80(10×8)	470
FHS20	20	122	72	60(10×6)	650

●エルボ用





単位：mm

品　番	呼び径	L	H	梱包数（個）	価　格（円/個）
FHL13	13	71	100	80(10×8)	480
FHL16	16	74	106	80(10×8)	610
FHL20	20	76	113	80(10×8)	700


適応管種：コルゲートウォーム・保温付エスロペックス

施工方法：継手にセットして、結束バンドもしくはテープで固定してください。

〈推奨結束バンド長さ〉

継手用保温材呼び径	結束バンド長さ(mm)
10、13、16	250
20	300

〈推奨テープ〉
●パイプ保温材補修テープ




品　番	幅(mm)	長さ(m/巻)	梱包数(巻)	カラー	価格(円/巻)
HDHC30B	30	20	120(6×20)	ブルー	1,840
HDHC30Y	30	20	120(6×20)	オレンジ	1,890
HDHC50B	50	20	80(4×20)	ブルー	3,010
HDHC50Y	50	20	80(4×20)	オレンジ	3,160

詳しい施工手順はこちらから

■バルブ付きアダプター






単位：mm

品　番	呼び径	L	L1	梱包数（個）	価　格（円/個）
SMVA10	10×R1/2	73.8	46.8	60(15×4)	6,890
SMVA13	13×R1/2	75.9	48.9	60(15×4)	7,140
SMVA16	16×R1/2	79.3	52.3	48(12×4)	7,940

※ねじ込み時は、バルブ部の六角部をつかんでねじ込んでください。
接続部をつかむと漏水の原因となります。
※本製品は、流量調整目的ではありませんので、
バルブは全開もしくは全閉でご使用ください。

■逆止弁付きボールバルブ



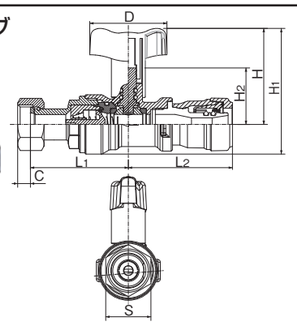

単位：mm


品　番	呼び径	L1	L2	D	H	H1	H2	C	S	梱包数（個）	価　格（円/個）
SMVC13	13×G1/2	52	55.3	40	51	66	30	6.8	24	28(7×4)	10,740
SMVC132	13×G3/4	52	58.3	40	51	66	30	6.8	24	28(7×4)	11,750
SMVC16	16×G1/2	54	55.3	40	51	66	30	8.3	30	28(7×4)	13,160
SMVC162	16×G3/4	54	58.3	40	51	66	30	8.3	30	28(7×4)	13,430

※シートパッキンの材質はノンアスベストです。
※ねじ部は付属のシートパッキンで止水します。
※ねじ部の締めすぎにご注意ください。シートパッキンやアダプター本体が破損するおそれがあります。
適正締め付けトルクはG1/2:25N·m、G3/4:35N·mです。
※本製品は凍結によって破損することがありますので、必要に応じて凍結防止を施してください。
※本製品は、流量調整目的ではありません。バルブ全開もしくは全閉でご使用ください。
※本製品は給湯器1次側用の逆流防止継手です。給湯側にはご使用いただけません。
※本製品の最高使用圧力は1.0MPaになります。
※本製品には方向性があります。通水方向をご確認の上、設置をお願いします。

エスロカチットSのラインナップ

■座付き給水栓エルボ






単位：mm

品　番	呼び径	L1	L2	L3	L4	Z1	Z2	φD	梱包数（個）	価　格（円/個）
SMWL10Z	10×Rp1/2	52.2	67.2	30.0	18.2	47.5	27.0	30.0	48(12×4)	4,600
SMWL13Z	13×Rp1/2	54.3	69.3	27.5	13.5	47.5	27.0	30.0	40(10×4)	5,060
SMW162Z	16×Rp3/4	57.8	75.6	27.5	11.0	52.0	30.5	35.5	32(8×4)	5,840

■台付き給水栓エルボ






単位：mm

品　番	呼び径	L1	L2	L3	L4	梱包数（個）	価　格（円/個）
SMWL10D	10×Rp1/2	74.2	52.2	46.5	18.2	48(12×4)	4,600
SMWL13D	13×Rp1/2	76.3	54.3	44.0	13.5	40(10×4)	5,060
●首長							
SMW13DL	13×Rp1/2	76.3	54.3	57.5	27.0	40(10×4)	6,200

■両座付き給水栓エルボ（樹脂製）



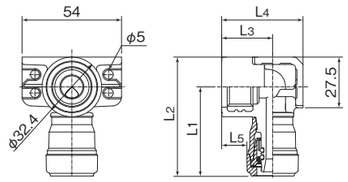


単位：mm

品　番	呼び径	L1	L2	L3	L4	L5	梱包数（個）	価　格（円/個）
SPWL10W	10×Rp1/2	46.3	62.5	25.4	40.0	13.6	48(12×4)	2,980
SPWL13W	13×Rp1/2	48.4	64.6	27.7	44.2	13.7	40(10×4)	3,140
SPWL16W	16×Rp1/2	51.8	68.0	29.5	50.3	13.0	32(8×4)	3,880
SPWL20W	20×Rp1/2	55.0	71.2	32.9	57.2	12.9	24(6×4)	4,290

⚠ ねじ接続の際、必ずシールテープをご使用ください。詳細はP60をご参照ください。

■両座付き給水栓エルボ（砲金製）



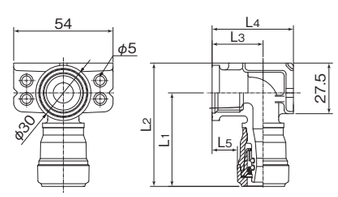


単位：mm

品　番	呼び径	L1	L2	L3	L4	L5	梱包数（個）	価　格（円/個）
SMWL10W	10×Rp1/2	48.7	64.9	25.4	40.0	13.6	48(12×4)	5,640
SMWL13W	13×Rp1/2	50.8	67.0	27.7	44.2	13.7	40(10×4)	6,070
SMWL16W	16×Rp1/2	52.7	68.9	29.5	50.3	13.0	32(8×4)	7,000
SMWL20W	20×Rp1/2	55.4	71.6	32.9	57.2	12.9	24(6×4)	8,690

■給水栓エルボ






単位：mm

品　番	呼び径	L1	L2	梱包数（個）	価　格（円/個）
SMWL10	10×Rp1/2	53.2	27.0	72(18×4)	4,190
SMWL13	13×Rp1/2	55.3	24.4	60(15×4)	4,430

■継手一体型止水栓

単位：mm






品　番	呼び径	梱包数（個）	価　格（円/個）
SMTS13	13×G1/2	24(6×4)	10,340

※本製品は、流量調整目的ではありませんので、バルブは全開もしくは全閉でご使用ください。
※標準施工法はP43をご参照ください。

■継手一体型止水栓（支持無）

単位：mm





品　番	呼び径	梱包数（個）	価　格（円/個）
SMTS13V	13×G1/2	60(15×4)	9,070


※本製品は、流量調整目的ではありませんので、バルブは全開もしくは全閉でご使用ください。

NEW

■床出しソケット（樹脂製）

<ショート>



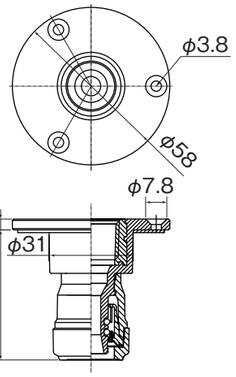

単位：mm


床穴 φ32

タイプ	品　番	呼び径	L	梱包数（個）	価　格（円/個）
ショート※	SPYS13S	13×Rc1/2	47.9	40(10×4)	3,450

※ショート(樹脂製)の適正締め付けトルクは25N･mです。ねじ部の締めすぎにご注意ください。
※樹脂部を工具で掴まないでください。継手が破損するおそれがあります。

■床出しソケット（砲金製）






単位：mm

床穴 φ32

タイプ	品　番	呼び径	L	梱包数（個）	価　格（円/個）
ショート	SMYS13S	13×Rc1/2	48.9	40(10×4)	4,930
ミドル	SMYS13M	13×Rc1/2	99.8	32(8×4)	7,040
ロング	SMYS13L	13×Rc1/2	149.8	24(6×4)	8,740

■床出しソケット45° タイプ






床厚み、20mmまで対応。　単位：mm

床穴 φ32

タイプ	品　番	呼び径	L1	L	梱包数（個）	価　格（円/個）
ショート	SMYS134	13×Rc1/2	32.0	74.6	32(8×4)	6,370
ロング	SMY134L	13×Rc1/2	69.0	109.0	32(8×4)	7,430

■座付きソケット・座付きソケットロング



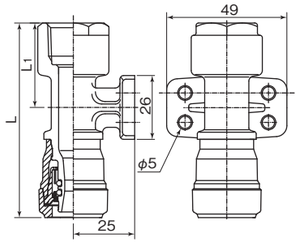

●座付きソケット　単位：mm

品　番	呼び径	L	L1	梱包数（個）	価　格（円/個）
SMZS13	13×Rc1/2	79.3	34.5	48(12×4)	4,790


●座付きソケットロング　単位：mm

品　番	呼び径	L	L1	梱包数（個）	価　格（円/個）
SMZSL13	13×Rc1/2	119.3	74.5	32(8×4)	6,170

エスロカチットSのラインナップ

■ヘッダーオスねじエルボ



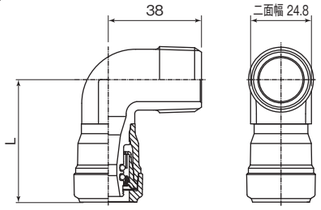


単位：mm

品　番	呼び径	L	梱包数（個）	価　格（円/個）
SMOL10	10×R3/4	47.8	72(18×4)	4,340
SMOL13	13×R3/4	49.9	60(15×4)	4,340
SMOL16	16×R3/4	53.3	40(10×4)	5,330
SMOL20	20×R3/4	58.5	40(10×4)	7,690

■ヘッダーメスねじエルボ






単位：mm

品　番	呼び径	L1	L2	W	梱包数（個）	価　格（円/個）
SMML10	10×Rc3/4	49.8	30.0	35.0	56(14×4)	4,340
SMML131	13×Rc1/2	49.1	27.0	27.0	48(12×4)	5,420
SMML13	13×Rc3/4	51.9	30.0	35.0	48(12×4)	5,420
SMML20	20×Rc3/4	58.5	30.0	35.0	32(8×4)	7,960

※SMML131は、Rc1/2ですのでヘッダーには使用できません。

■媒介エルボ





単位：mm

品　番	呼び径 ×X	L	B	W	梱包数（個）	価　格（円/個）
SMB13	13×R1/2	59.3	15.6	24.0	40(10×4)	6,550
SMB16	16×R1/2	58.3	15.6	24.0	32(8×4)	7,240
SMB162	16×R3/4	58.3	18.0	29.0	32(8×4)	7,240


●管用平行ねじ

単位：mm

品　番	呼び径 ×X	L	B	W	梱包数（個）	価　格（円/個）
SMB13G	13×G1/2	59.3	15.6	24.0	40(10×4)	6,550
SMB16G	16×G1/2	58.3	15.6	24.0	32(8×4)	7,240
SMB162G	16×G3/4	58.3	18.0	29.0	32(8×4)	7,240

■座付き媒介エルボ






単位：mm

品　番	呼び径	梱包数（個）	価　格（円/個）
SMB162Z	16×R3/4	20(5×4)	11,150

■胴長オスねじアダプター






単位：mm

品　番	呼び径	L	梱包数（個）	価　格（円/個）
SMOAL10	10×R1/2	86.4	80(20×4)	4,640
SMOAL13	13×R1/2	88.5	80(20×4)	5,230

■メスねじアダプターロングタイプ



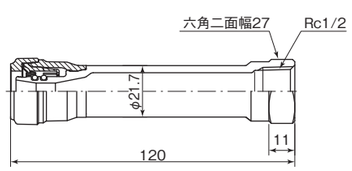


単位：mm

品　番	呼び径	梱包数（個）	価　格（円/個）
SMMAL13	13×Rc1/2	48(12×4)	6,360

■エスロカチットS ペアチーズ

●ペアチーズ上






単位：mm

品　番	呼び径	L1	L2	L3	L4	φD1	φD2	φD3	梱包数（個）	標準価格（円/個）
SMPT13	13	68.5	136.9	(110.3)	28		28		12(4×3)	17,980
SMPT16	16	71.9	143.7	(113.7)	33		33		12(4×3)	19,430
SMPT161	13×16	71.9	143.7	(110.3)	33		28		12(4×3)	19,430

※13CV、16CVを乗越えた配管も可能です

●ペアチーズ下






単位：mm

品　番	呼び径	L1	L2	L3	L4	φD1	φD2	φD3	梱包数（個）	標準価格（円/個）
SMPB13	13	60.5	88.5	149	70.5	28			12(4×3)	20,160
SMPB16	16	63.9	91.9	155.8	73.8	33			12(4×3)	21,600
SMPB161	13×16	63.9	91.9	155.8	70.5	33	33	28	12(4×3)	21,600

※裏表逆にしてもご使用いただけます

●施工イメージ

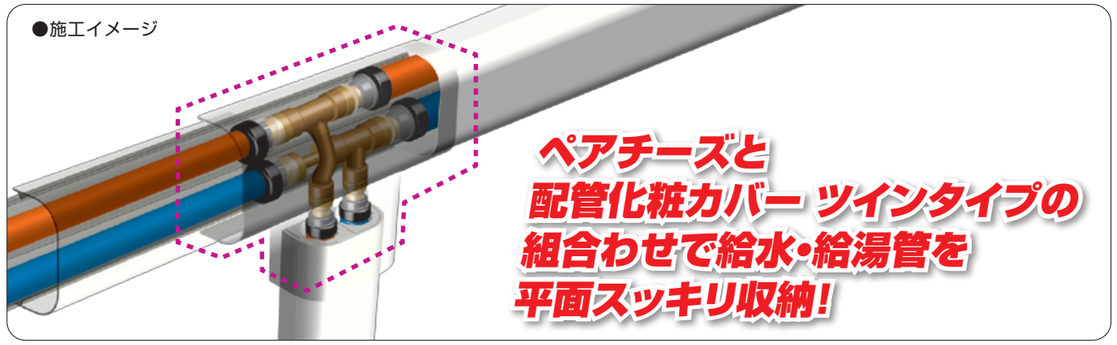


ペアチーズと配管化粧カバー ツインタイプの組合わせで給水・給湯管を平面スッキリ収納！

■ユニットバスエルボ


単位：mm

壁穴 φ30



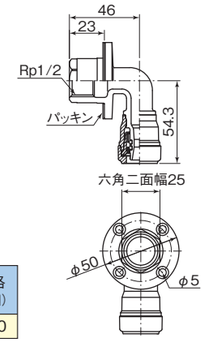

品　番	呼び径	梱包数（個）	価　格（円/個）
SMUB13L	13XRp1/2	40(10×4)	7,360

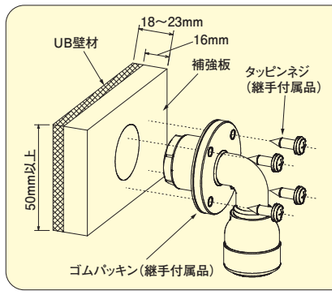


- φ30の下穴を開けてください。
- 補強板は耐水性合板16mm厚を使用してください。
- ユニットバス壁の総厚みは補強板を含め18～23mmに対応します。
- ユニットバス内側からコーキング処理を行ってください。

■ユニットバスエルボ(外ねじ・ナット有)


単位：mm

壁穴 φ30



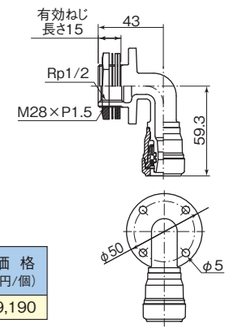


品　番	呼び径	梱包数（個）	価　格（円/個）
SMUB13N	13XRp1/2	32(8×4)	9,190

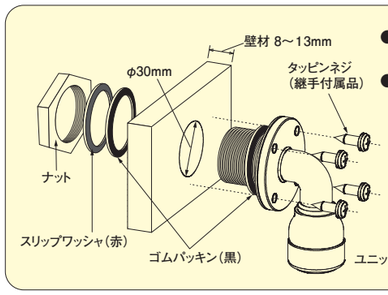

- φ30の下穴を開けてください。
- ユニットバス壁の厚みは8～13mmに対応します。

エスロカチットSのラインナップ

■床出し調整ジョイント　ストレートタイプ

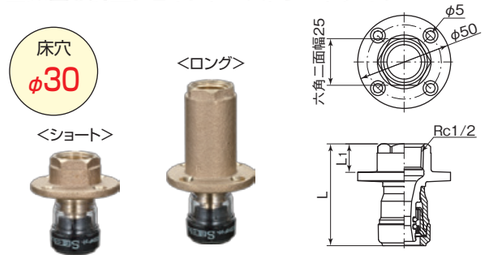


床下空間高さ240mm以上

単位：mm

タイプ	品　番	呼び径	L	L1	梱包数（個）	価 格（円/個）
ショート	SMYC13S	13×Rc1/2	54.8	15.3	48(12×4)	5,320
ロング	SMYL13S	13×Rc1/2	89.5	50.0	32(8×4)	6,580

■床出し調整ジョイント　45°Lタイプ

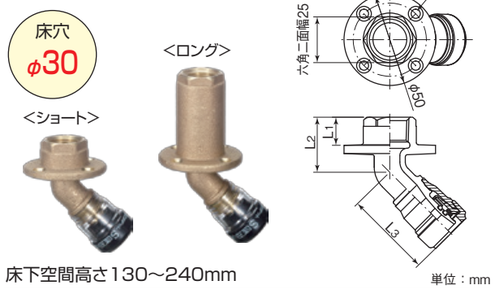


床下空間高さ130～240mm

単位：mm

タイプ	品　番	呼び径	L1	L2	L3	梱包数（個）	価 格（円/個）
ショート	SMYC134	13×Rc1/2	15.3	30.0	47.2	40(10×4)	6,890
ロング	SMYL134	13×Rc1/2	50.0	65.0	47.2	32(8×4)	7,880
	SMYL164	16×Rc1/2	50.0	65.0	50.6	32(8×4)	8,270

■床出し調整ジョイント　90°Lタイプ

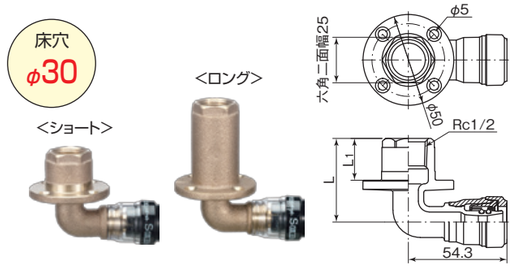


床下空間高さ45～130mm

単位：mm

タイプ	品　番	呼び径	L	L1	梱包数（個）	価 格（円/個）
ショート	SMYC13L	13×Rc1/2	46.0	23.0	40(10×4)	7,780
ロング	SMYL13L	13×Rc1/2	73.0	50.0	32(8×4)	8,880

＜床出し調整ジョイントは、固定座金･調整座金･全ねじボルト等と組み合わせて使用します。＞

〈床出し調整ジョイント納まり状態〉

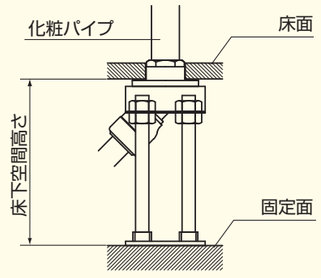

調整座金

●呼び径13用



·付属品:十字穴付皿タッピンねじ（2種 呼び4－10，4本）

品　番	梱包数（個）	価 格（円/個）
KTCZ	60(10×6)	590

※呼び径16には適応しません。

単位：mm

●呼び径16用



·付属品:十字穴付皿タッピンねじ（2種 呼び4－10，4本）

品　番	梱包数（個）	価 格（円/個）
KTCZ0	60(10×6)	960

※呼び径16には必ずこのタイプをご使用ください。

単位：mm

〈床出し調整ジョイント組み立て方法〉

※呼び径13の場合

●ずん切りボルトの長さは、床下空間高さ−20mm以内の物をご用意ください。

●床下空間の高さにより使用に適した継手が異なります。下表を参考に使用する継手を選択してください。

タイプ	品 番	床下空間高さ
ストレート	SMYC13S	240mm以上
ロングストレート	SMYL13S	
45°エルボ	SMYC134	130mm～240mm
ロング45°エルボ	SMYL134	
	SMYL164	
90°エルボ	SMYC13L	45mm～130mm
ロング90°エルボ	SMYL13L	

●長さ200mm以上のずん切りボルトを使用する場合は、プロジェクションナット側にもナットを追加し、ずん切りボルトの根元を固定してください。


●床面貫通口はφ30の穴を開けてください。

⚠ナット、ずん切りボルトはM10をご準備ください。

⚠調整座金は4箇所を上下のナットでしっかり固定してください。

⚠ずん切りボルトはプロジェクションナットにしっかりねじこんでください。


※ 調整座金および固定座金は別売品です。

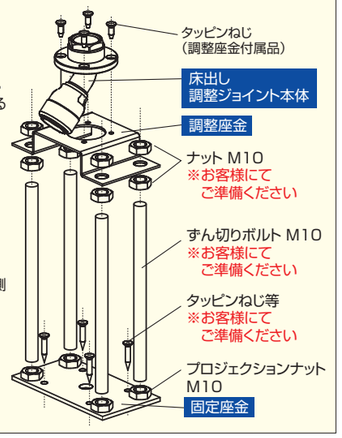

固定座金




単位：mm



品　番	梱包数（個）	価 格（円/個）
KTKZ	60(10×6)	1,190

エスロカチットSの標準施工法

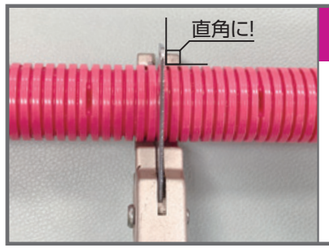

1 管の切断

● フレキカッターまたは、塩ビカッターを用いて直角になるよう切断してください。
※被覆･保温材･CV被覆材は最後までカッターで切断してください。

⚠ 2度切り(段切れ)･斜め切り･回し切り(らせん切れ)はしないでください。

⚠ のこ切りは使用しないでください。

⚠ 切断時の管端の扁平にご注意ください。

⚠ 上記の切断異常は漏水の原因となるため、再度切り直してください。



2 被覆･保温材をずらす／CV被覆材をめくる

● 管端をスケルトンボディの下端にあわせ、ナット先端まで被覆材をめくってください。
（目安値 被覆･保温材:全サイズ50mm程度、CV被覆材:全サイズ30mm程度）

⚠ 挿入不足を防ぐため、被覆材はしっかりとめくってください。

3 管端部を確認する

● 管端部にごみ、バリ、ささくれ、管内面のキズ等が無いことを確認し、ある場合は除去してください。

⚠ 面取りはしないでください。

⚠ 管端(内外面)、接続部に異物等があると止水パッキンに付着して漏水の原因となりますので必ず除去してください。



4 継手の確認

● 個別包装の袋から継手を取り出します。

● 継手の挿入口に、ピンクのガイドがあること、ゴミ･異物等が無いことを確認してください。また、ゴミ･異物等がある場合は必ず除去してください。

⚠ 止水パッキンはピンクのガイドでカバーしていますが、開梱後長時間管と接続しない場合は養生テープ等で継手の挿入口を保護してください。

⚠ ピンクのガイドをパイプ挿入前に継手内部へ押し込まないでください。挿入抵抗でパッキンが位置ずれをおこし、漏水するおそれがあります。



5 架橋ポリエチレン管とエスロカチットS継手の接続

● 管をまっすぐに**ピンクのガイドが見えるまで**一気に挿入してください。

⚠ 必ずピンクのガイドが見えるよう、奥まで管を挿入してください。

⚠ **満水状態や水圧がかかった状態での挿入は漏水の原因となります。**

⚠ **斜め挿入･回転挿入･振り曲げ挿入（こじ入れ）･挿入途中での引き抜きはしないでください。**

⚠ **挿入不足は漏水の原因となります。必ず奥まで挿入してください。**




6 接続の確認

● ピンクのガイドが見えることを確認してください。

⚠ ピンクのガイドが見えない場合、挿入不足により漏水の原因となります。

⚠ また、ガイドが斜めに見える場合も、管の斜め切りにより漏水の原因となります。

※継手の再使用はできません。

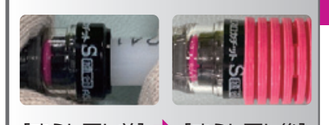

7 被覆･保温材のずらし戻し／CV被覆材のめくり戻し

● 継手近傍の被覆をずらし戻し、露出した部分をおおってください。

⚠ 必要に応じて、継手の保温を実施してください。

継手用保温材の施工手順はコチラ➡


※その他注意事項については、P57をご参照ください。
※実際の施工に当たっては、必ず弊社営業所までお問い合わせください。

エスロカチットSと異種管との接続方法例

※接続時の注意事項に関しては、該当する継手のカタログ等を必ずご参照ください。※施工される現場の仕様もあわせてご確認ください。

■水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VLP)との接続

エスロカチットSメスねじアダプター＋
エスロコートLX絶縁継手(コア内蔵型);絶縁メスオスソケット




<対応継手例>

エスロカチットS メスねじアダプター		エスロコートLX絶縁継手 ※絶縁メスオスソケット (IMOS)	
呼び径	品　番	呼び径	品　番
10×Rc1/2	SMMA10	15(R1/2)	NLIOS15
13×Rc1/2	SMMA13	15(R1/2)	NLIOS15
16×Rc1/2	SMMA16	20×15(R1/2)	NLIOS201
16×Rc3/4	SMMA162	20(R3/4)	NLIOS20
20×Rc3/4	SMMA20	20(R3/4)	NLIOS20

※エスロカチットSは本カタログのP9を参照ください。
※LX絶縁継手に関してはエスロンLPシリーズカタログをご参照ください。

■水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管(HTLP)との接続

エスロカチットSメスねじアダプター＋
UX絶縁継手(コア内蔵型);絶縁メスオスソケット




<対応継手例>

エスロカチットS メスねじアダプター		エスロンHTLP用UX絶縁継手 ※絶縁メスオスソケット (IMO)	
呼び径	品　番	呼び径	品　番
10×Rc1/2	SMMA10	15(R1/2)	NUMOS15
13×Rc1/2	SMMA13	15(R1/2)	NUMOS15
16×Rc1/2	SMMA16	15(R1/2)	NUMOS15
16×Rc3/4	SMMA162	20(R3/4)	NUMOS20
20×Rc3/4	SMMA20	20(R3/4)	NUMOS20

※エスロカチットSは本カタログのP9参照ください。
※UX絶縁継手に関してはエスロンLPシリーズカタログをご参照ください。

■建築用銅管との接続

エスロカチットS銅管変換アダプター




<対応継手例>

エスロカチットS銅管変換アダプター		
PEX：呼び径	銅管：呼び径	品　番
13	15A(φ15.88)	SMDH13
16	20A(φ22.22)	SMDH162
20	20A(φ22.22)	SMDH20

※銅管変換アダプターは本カタログのP20をご参照ください。

エスロカチットSメスねじ (またはオスねじ) アダプター＋
銅管継手おねじ付き (またはめねじ付き) アダプター



<対応継手例>

エスロカチットS メスねじアダプター		銅管継手 (建築用) ※一般市販品	
呼び径	品　番	呼び径	品　番
10×Rc1/2	SMMA10	1/2(R1/2)	おねじ付きアダプター一般市販品
13×Rc1/2	SMMA13	1/2(R1/2)	
16×Rc1/2	SMMA16	1/2(R1/2)	
16×Rc3/4	SMMA162	3/4(R3/4)	
20×Rc3/4	SMMA20	3/4(R3/4)	

※エスロカチットSは本カタログのP9をご参照ください。


●銅管など熱を使う配管材との接続の際は、銅管等を先に接続・冷却後、エスロカチットのねじアダプター継手を接続してください。熱によって継手が劣化するおそれがあります。

■一般配管用ステンレス鋼管との接続

エスロカチットSメスねじ (またはオスねじ) アダプター＋一般配管用ステンレス鋼管継手おす (またはめす) アダプター　一般市販品

■硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP) との接続

エスロカチットSメスねじアダプター＋
TS継手インサートバルブソケット

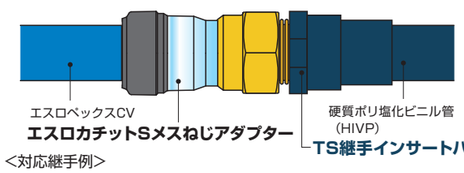


<対応継手例>

エスロカチットS メスねじアダプター		エスロンHITS継手・ゴールド、HI透明継手、TS継手			
		呼び径	HI-TS・G	TS	HI透明
呼び径	品　番		品　番	品　番	品　番
10×Rc1/2	SMMA10	13(R1/2)	IIVS13N	IVS13	EHVS13N
13×Rc1/2	SMMA13	13(R1/2)	IIVS13N	IVS13	EHVS13N
16×Rc1/2	SMMA16	16(R1/2)	IIVS16N	IVS16	EHVS16N
16×Rc3/4	SMMA162	20(R3/4)	IIVS20N	IVS20	EHVS20N
20×Rc3/4	SMMA20	20(R3/4)	IIVS20N	IVS20	EHVS20N

※エスロカチットSは本カタログのP9を参照ください。
※HITS継手に関しては建物配管用エスロンパイプカタログをご参照ください。

ペックスヘッダー継手用HIVP変換アダプター

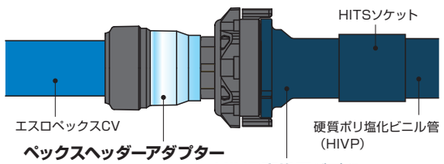

<対応継手例>

エスロカチットS ペックスヘッダーアダプター		HIVP変換アダプター※ (HIVP管用ペックス変換継手)	
呼び径	品　番	呼び径	品　番
13×H1/2	SPOAP13	13×H1/2	HIVPA13
16×H3/4	SPOP162	16×H3/4	HIVPA16
20×H3/4	SPOAP20	20×H3/4	HIVPA20


※ペックスヘッダーアダプターが別途必要です (P21をご参照ください)。

● 接着接合にあたっては、接合時の管路内の換気を充分行ってください。ペックスヘッダー継手に有機溶剤が接触すると、材質的に侵され漏水するおそれがありますので必ず手順を守ってください。

エスロン® エスロカチットS 銅管変換アダプター<銅管用ペックス変換継手>

銅管からPEXへの変換が一つの継手で可能！



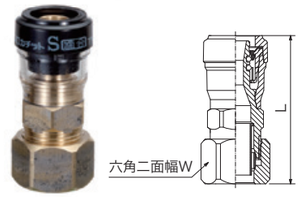


単位：mm

品　番	PEX	銅管			L	W	梱包数 (個)	価　格 (円/個)
	呼び径	呼び径	肉厚	規格				
SMDH13	13	15A(φ15.88)	0.71	JIS H 3000 配管用及び水道用銅管	65	27	80(20×4)	4,900
SMDH162	16	20A(φ22.22)	0.81	JIS H 3330 外面被覆銅管	68	34	60(15×4)	6,100
SMDH20	20	20A(φ22.22)	0.81	【Mタイプ】	71	34	48(12×4)	6,430

銅管変換アダプターの標準施工法

適用銅管


JIS H 3000「配管用及び水道用銅管(Mタイプ)」及びJIS H 3330「外面被覆銅管」に適合します。
⚠エスロカチットS側の接続は、P18の標準施工法を参照してください。
⚠管端のバリや継手部材の端面などでケガをするおそれがありますので取り扱いにご注意ください。

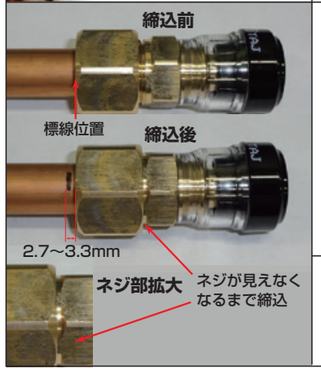写　真	施　工　手　順
	**❶銅管の切断** 銅管を銅管用カッターにて管軸に直角になるよう切断してください。 被覆銅管の場合は、被覆材を管端から40mm程度の長さで除去してください。 銅管の外面にキズや打痕がある場合は、取り除いてください。 ⚠ 被覆材を剥ぐ際にカッターなどで管にキズが付かないよう注意してください。 ⚠ 切粉が管内に入らないよう注意してください。
	**❷管端のバリ取り、真円矯正** 管端のバリを銅管用のリーマもしくはバリ取り工具にて除去してください。 バリ取り後、銅管用の管端修正工具(サイジングツール)にて 管端を真円に修正してください。 ⚠ 管端修正工具は、銅管Mタイプ専用を使用してください。
	**❸標線記入** 管端から25mm(15A·20A)の位置にマーキングしてください。 ⚠ 管端～25mmの範囲にキズや打痕があると漏水の原因となります。
	**❹部材取付と管挿入** 銅管にナット、スリーブ、インコアの順番で取付けた後、管を継手本体に挿入して、 ナットを手締めしてください。ナット端面と標線が一致することを確認してください。 ⚠ 必ず継手本体の奥に当たるまで挿入してください。挿入不足は漏水の原因となります。 ⚠ インコア、スリーブにキズや変形がある場合は継手の使用をやめてください。 漏水の原因となります。 ⚠ ゴミや異物がある場合は、取り除いてください。漏水の原因となります。 ⚠ 管端が曲がっていると部材を取り付けにくくなりますので、真っ直ぐにしてください。
	**❺ナット締め込み** 右表の締込トルクにてナットを締め込んでください。ナット端面と標線が2.7～3.3mmの範囲であり、管の抜けがないことを確認してください。 ⚠ 締込不足は抜けや漏水の原因となります。 ⚠ ネジが見えている場合は締込不足です。 ネジが見えなくなるまでナットを締め込んでください。 ⚠ 締め付けたナットは緩めないでください。 ⚠ ナットを過剰に締め込むと、ねじや継手が破損するおそれがあります。 ⚠ 継手の再使用はできません。
	❻水圧検査 配管接続後、水圧試験を実施し漏水有無を確認してください。

呼び径	締込トルク
15	40N·m
20	60N·m

エスロン® ペックスヘッダー

接続「パチッ!」エスロカチットのDNA。
簡単・確実・スピーディー!

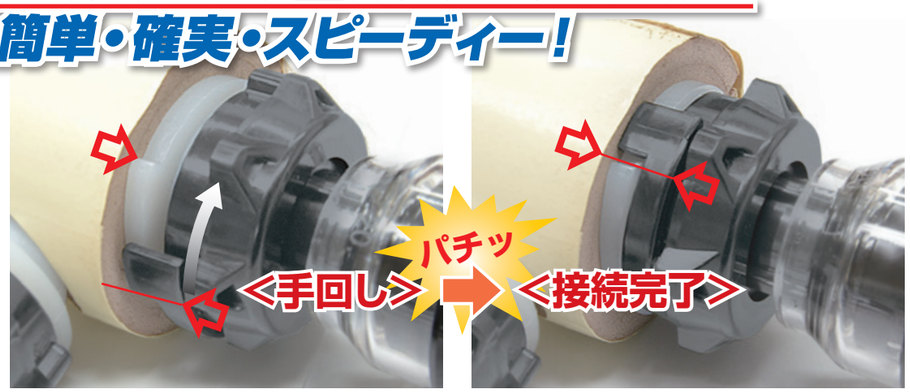

特　長

接続は簡単・スピーディー

手で軽く回転させるだけの接続なので金属製ヘッダーでのねじ込みの重労働から解放されます。管接続も、カチットで簡単です。




現場変更に柔軟に対応

専用継手離脱レンチで確実・簡単に取り外しできるので、現場での組み立て・組み替えに対応できます。



施工管理が容易

ヘッダー接合部は金属製ヘッダーと違い、目視と触診で容易に管理可能です。

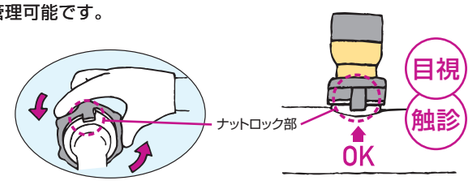

樹脂化による大幅な軽量化


当社金属製ヘッダーに対し、約1／4※に軽量化。輸送や取り扱い・施工の負荷が、軽減されます。

※当社金属製ヘッダー３Ｐシステム比




ヘッダーの向き変更が容易

ヘッダーはニップルで容易に回転できるので枝管の向きを自由に変えられます。

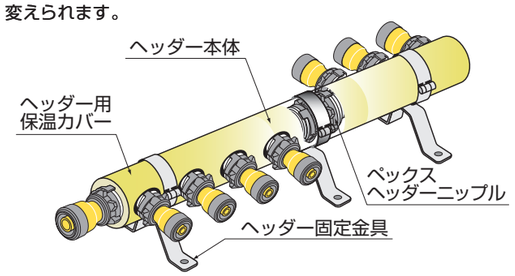

※ヘッダーを連結することにより、枝管の向きを自由に変えられます。


ヘッダー工法の配管イメージ

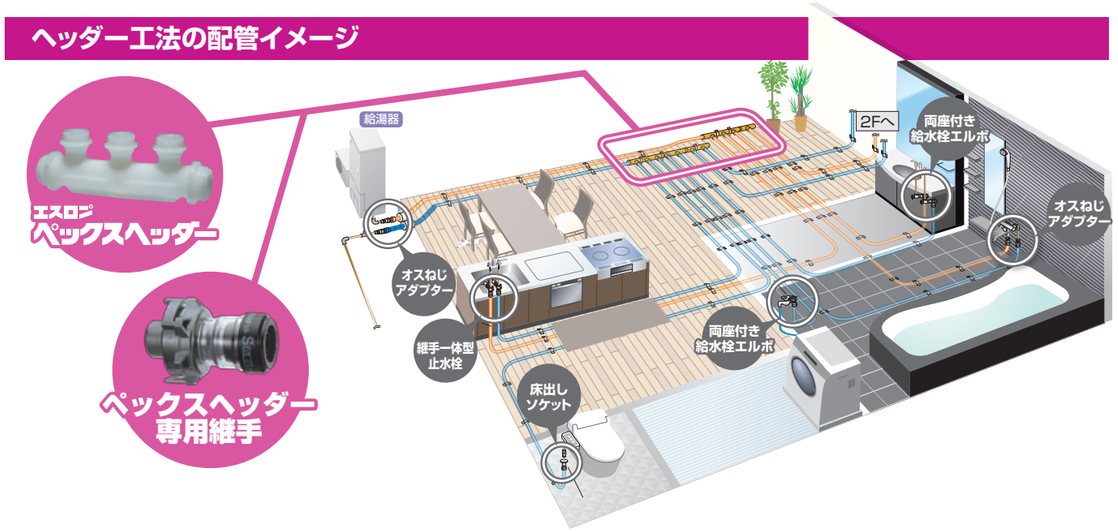


ペックスヘッダーのラインナップ

■ペックスヘッダー

<両口タイプ>







単位：mm

品　番	呼び径と口数	L	梱包数（個）	価　格（円/個）
PHD1W	H3/4-H1/2×1P	80	50(50×1)	1,200
PHD2W	H3/4-H1/2×2P	130	50(50×1)	1,350
PHD3W	H3/4-H1/2×3P	180	32(32×1)	1,650
PHD4W	H3/4-H1/2×4P	230	28(28×1)	1,950
PHD5W	H3/4-H1/2×5P	280	25(25×1)	2,400
PHD6W	H3/4-H1/2×6P	330	25(25×1)	2,750

<片口タイプ>






単位：mm

品　番	呼び径と口数	L	梱包数（個）	価　格（円/個）
PHD2S	H3/4-H1/2×2P	110	50(50×1)	1,350
PHD3S	H3/4-H1/2×3P	160	40(40×1)	1,650
PHD4S	H3/4-H1/2×4P	210	28(28×1)	1,950
PHD5S	H3/4-H1/2×5P	260	25(25×1)	2,400
PHD6S	H3/4-H1/2×6P	310	25(25×1)	2,750

■ペックスヘッダーアダプター






単位：mm

品　番	呼び径	L	梱包数（個）	価　格（円/個）
SPOAP10	10×H1/2	52.9	72(18×4)	2,110
SPOAP13	13×H1/2	59.6	64(16×4)	2,290
NEW SPOP132	13×H3/4	64.6	40(10×4)	2,800
SPOAP16	16×H1/2	63.0	56(14×4)	2,560
SPOP162	16×H3/4	68.0	40(10×4)	2,860
SPOAP20	20×H3/4	71.2	32(8×4)	3,200

■ペックスヘッダーエルボ






単位：mm

品　番	呼び径	L1	L2	梱包数（個）	価　格（円/個）
SPPL10	10×H3/4	50.0	40.1	40(10×4)	2,970
SPPL13	13×H3/4	51.1	43.3	32(8×4)	3,200
SPPL16	16×H3/4	53.0	50.0	32(8×4)	3,600
SPPL20	20×H3/4	54.1	54.3	24(6×4)	4,000

■ペックスヘッダーバルブ付きアダプター






単位：mm

品　番	呼び径	L	L1	梱包数（個）	価　格（円/個）
SMPVA13	13×H1/2	88.9	48.9	40(10×4)	8,200
SMPVA16	16×H1/2	92.3	52.3	40(10×4)	10,990

※本製品は、流量調整目的ではありませんので、バルブは全開もしくは全閉でご使用ください。

■ペックスヘッダーニップル






単位：mm

品　番	呼び径	L1	L2	梱包数（個）	価　格（円/個）
PNI20	H3/4	22.8	64.4	48(8×6)	3,120

■ペックスヘッダープラグ






単位：mm

品　番	呼び径	L1	L2	梱包数（個）	価　格（円/個）
PHP15	H1/2	12.0	27.5	144(24×6)	1,350
PHP20	H3/4	13.2	31.8	96(16×6)	1,650

■ペックスヘッダーメスねじニップル





単位：mm



品　番	呼び径	梱包数（個）	価　格（円/個）
PMN20	Rc3/4×H3/4	48(8×6)	4,600

■ペックスヘッダー用保温カバー




品　番	口　数	梱包数（個）	価　格（円/個）
HHPC1	1P	50(50×1)	830
HHPC2	2P	50(50×1)	1,160
HHPC3	3P	50(50×1)	1,320
HHPC4	4P	50(50×1)	1,650
HHPC5	5P	50(50×1)	1,820
HHPC6	6P	50(50×1)	2,040

ペックスヘッダー部の組立て標準施工法

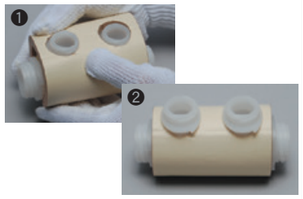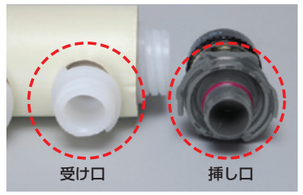写　真	施　工　手　順
	①保温カバーの取り付け ※ペックスヘッダーは本体防護のため、必ず保温カバーを巻いてください。 1.ペックスヘッダーを、包装から取り出してください。 2.ペックスヘッダーの枝側から保温カバーをかぶせてください。 3.離型紙をはがし保温カバーの形を整えながら、のり部を貼り付けてください。 ⚠ ヘッダーの包装はこの時まで外さないでください。 ⚠ 枝側に被せる際は、ナットロック部に引っ掛かりやすいので、ていねいに行ってください。
	②挿し口と受け口の点検 1.継手の挿し口とヘッダーの受け口を点検し、ゴミや異物がある場合は、漏水の原因となりますので、除去してください。 2.受け口の内面および、挿し口の外面にキズがある場合は、漏水のおそれがあるため新しい部品に替えて施工を行ってください。 ⚠ 継手のOリングカバーはこの時まで外さないでください。
	③継手の挿入 1.専用継手は、ペックスヘッダーにまっすぐ挿入してください。 ⚠ 斜めに挿入すると、Oリングのキズ付きや、手回しナット接続異常の原因となります。
	④手回しナットの接続 1.ナットロック部が「パチッ」という音がするまで、手回しナットを手で時計方向に回してください。 2.手回しナットを軽く逆に回し、ゆるまないことを確認してください。 ⚠ ねじが固い場合は一旦回転を中止し、挿し口と受け口を点検してください。 ⚠ ナットロック部が掛かっていないと、使用中にねじが緩み戻り、抜け漏水が発生します。
	⑤確認 1.全ての継手をヘッダーに接続した後、もう一度、手回しナットが、ゆるまないことを確認してください。 ※ヘッダーとパイプとの接続については、エスロカチットの標準施工法等を必ずご参照ください。

異常ねじ込み防止のため、必ず架橋ポリエチレン管の接続前に、ヘッダー部を組み立ててください。

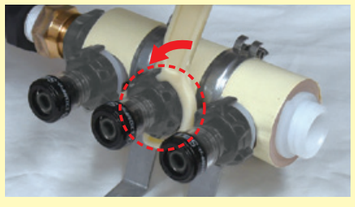

取り外しは専用継手離脱レンチで行ないます。

■ペックスヘッダー専用継手離脱レンチ



●レンチ両端は、それぞれ枝管用(H1/2)と本管用(H3/4)です。

品　番	呼び径	梱包数(個)	価　格(円/個)
PHDRT	—	10	700

※使用に際しては適合サイズ側を用い、レンチのツメ2箇所を継手ナットロック部にかけて、緩め方向に回して外してください。

■メスねじニップルを用いた他管種との接続手順<塩ビ管の場合>



❶ 塩ビ管にメスねじニップルを先に接続してください。



❷ メスねじニップルにあらかじめ組立てたペックスヘッダーを接続してください。



❸ ペックスヘッダーをヘッダー固定金具で固定してください。

⚠ ヘッダーおよび継手に有機溶剤が付着・接触すると、材質的に侵され漏水するおそれがありますので必ず接続手順を守ってください。

※実際の施工に当たっては、必ず弊社営業所までお問い合わせください。


エスロン® HIVP変換アダプター <HIVP管用ペックス変換継手>

関連製品





●HIVP変換アダプターの規格







単位：mm

品　番	呼び径	d	D	t	L	ℓ	価格(円)
HIVPA13	13×H1/2	13.0	18.0	2.5	84.0	63.5	86
HIVPA16	16×H3/4	16.0	22.0	3.0	91.0	62.5	114
HIVPA20	20×H3/4	20.0	26.0	3.0	96.0	72.5	120

※ペックスヘッダー継手は別売りです。

HIVP変換アダプターの標準施工法

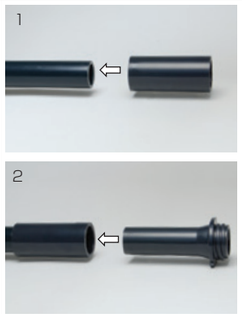
	写　真	施　工　手　順
接合前の準備作業		❶HIVP管とHI継手およびHIVP変換アダプターの取り付け 1.HIVP管とHI継手を専用のエスロン接着剤(No.80S又はNo.83Sホワイト)を使用して取り付けてください。 2.HI継手とHIVP変換アダプターを専用のエスロン接着剤を使用して取り付けてください。 3.接着接合にあたっては、接合時の管路内の換気を充分行ってください。ペックスヘッダー継手に有機溶剤が接触すると、材質的に侵され漏水するおそれがありますので必ず手順を守ってください。 特に冬期配管の場合は溶剤が蒸発しにくいのでご注意ください。 ※塩ビ管と継手の接続についての詳細は「建物配管用(給水・排水・通気)エスロンパイプカタログ」をご参照ください。 ⚠ 継手内面は、薄く全面に接着剤を塗布してください。 ⚠ HIVP変換アダプターの受け口に接着剤のたれこみがないか確認してください。 ⚠ 取付け完了後充分に管路内の換気を行ってください。 ⚠ HIVP変換アダプターの挿し口は切断しないでください。 ⚠ HIVP変換アダプターは施工前に必ず面取りを行ってください。
塩ビ管側と架橋ポリエチレン管側の接続作業		❷挿し口と受け口の点検 1.ペックスヘッダー継手の挿し口とHIVP変換アダプターの受け口を点検し、ゴミや異物がある場合は、漏水の原因となりますので除去してください。 2.受け口の内面および、挿し口の外面にキズがある場合は、漏水のおそれがあるため新しい部品に替えて施工を行ってください。 ⚠ 継手のOリングカバーは接続時まで外さないでください。
		❸継手の連結 1.ペックスヘッダー継手はHIVP変換アダプターにまっすぐに挿入してください。 ⚠ 斜めに挿入すると、Oリングをキズ付けたり、手回しナット接続異常の原因となります。
		❹手回しナットの接続完了 1.ナットロック部が「パチッ」という音がするまで、手回しナット部を手で時計方向に回してください。 2.手回しナットを軽く逆に回し、ゆるまないことを確認してください。 ⚠ ねじが固い場合は一旦回転を中止し、挿し口と受け口を点検してください。 ⚠ ナットロック部が掛かっていないと、使用中にねじが緩み戻り、抜け漏水が発生します。
		❺ペックスヘッダー継手と架橋ポリエチレン管の接続 1.管は継手に対してまっすぐに挿入してください。 2.架橋ポリエチレン管を「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。 ※架橋ポリエチレン管と専用継手の接続についての詳細はP18をご参照ください。 ⚠ 継手を支点に管を曲げないでください。

⚠ HIVP変換アダプターにあらかじめペックスヘッダー継手を接続しないでください。
⚠ ペックスヘッダー継手に有機溶剤が接触すると、材質的に侵され漏水するおそれがありますので必ず接続手順を守ってください。
⚠ ペックスヘッダー継手の取り外し時は、離脱レンチを使用してください。
⚠ 挿し口および受け口に傷がある場合は、漏水のおそれがありますので使用できません。廃棄し傷のない部品で施工してください。
⚠ ペックスヘッダー継手のOリングカバーは、接続時まで外さないでください。
⚠ 明らかに接続作業がしづらい継手やその他の異常が認められた場合は、その継手の使用を中止し販売店または弊社にご連絡ください。

※実際の施工に当たっては、必ず弊社営業所までお問い合わせください。

配管化粧カバー


関連製品

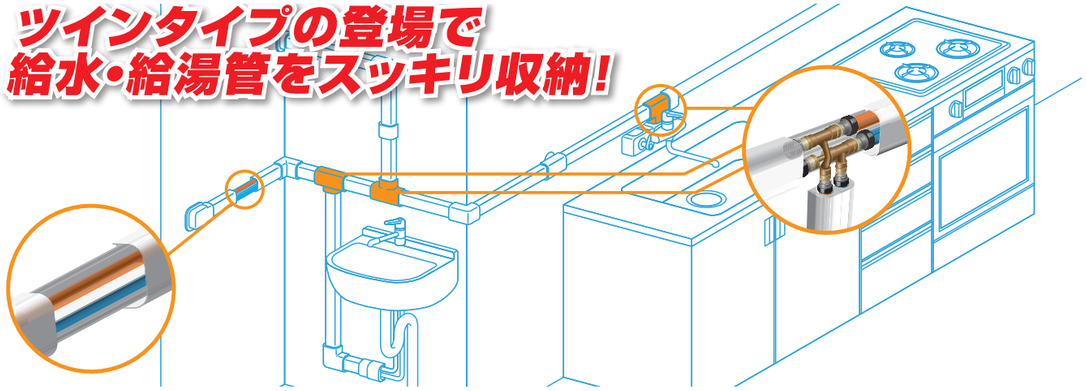

配管化粧カバー(ツインタイプ)のラインナップ 因幡電機産業(株)製

■配管カバーパイプ






単位：mm

品　番	エスロペックス		L	W	H	梱包数(個)	標準価格(円/個)
	CV・裸	5mm保温					
TJD20	13・16	13・16	2,000	85	43	5	5,870

■平面エルボカバー90°







単位：mm

品　番	エスロペックス		L	W	H	梱包数(個)	標準価格(円/個)
	CV・裸	5mm保温					
TJK20	13・16	13・16	130	89	45	20	970

■立面インコーナー90°ミニ






単位：mm

品　番	エスロペックス		L	W	H	梱包数(個)	標準価格(円/個)
	CV・裸	5mm保温					
TJCIM20	13・16	13・16	130	89	45	20	750

■立面アウトコーナー90°ミニ






単位：mm

品　番	エスロペックス		L1	L2	W	H	梱包数(個)	標準価格(円/個)
	CV・裸	5mm保温						
TJCOM20	13・16	13・16	59	89	89	45	20	750

■平面チーズカバー




・バンド式ホルダーが同梱されています




単位：mm

品　番	エスロペックス		L	W1	W2	H1	H2	D	梱包数(個)	標準価格(円/個)
	CV・裸	5mm保温								
TJHT20	13・16	13・16	171	89	89	45	45	130	20	1,300

■壁貫通チーズカバー






単位：mm

品　番	エスロペックス		L	W1	W2	H	梱包数(個)	標準価格(円/個)
	CV・裸	5mm保温						
TJWT20	13・16	13・16	148	89	120.5	45	20	1,200

■ジョイントカバー







単位：mm

品　番	エスロペックス		L	W	H	梱包数(個)	標準価格(円/個)
	CV・裸	5mm保温					
TJS20	13・16	13・16	80	89	45	20	680

■ソケットカバー






単位：mm

品　番	エスロペックス		L	W	H	A	梱包数(個)	標準価格(円/個)
	CV・裸	5mm保温						
TJC20	13・16	13・16	117	92.5	46	35	20	730

■シーリングキャップ






単位：mm

品　番	エスロペックス		L	W1	W2	H1	H2	梱包数(個)	標準価格(円/個)
	CV・裸	5mm保温							
TJP20	13・16	13・16	22.5	89	128	45	65	100	460

■シングル変換アダプター






単位：mm

品　番	エスロペックス		L	W	H	梱包数(個)	標準価格(円/個)
	CV・裸	5mm保温					
TJAD20	13・16	13・16	42	93	47.5	20	530

配管化粧カバー(ツインタイプ)のラインナップ 因幡電機産業(株)製

■ウォールコーナー






単位：mm

品　番	エスロペックス		L	W1	W2	H	梱包数（個）	標準価格（円/個）
	CV・裸	5mm保温						
TJW20	13・16	13・16	160	89	120.5	47	20	810

■混合栓用ボックスカバー






単位：mm

品　番	エスロペックス		L	P	W	H	梱包数（個）	標準価格（円/個）
	CV・裸	5mm保温						
TJMB20	13・16	13・16	302	200	114	56	24	2,760


■パイプホルダー



●JRH13J・JRH16J



●JRH13H・JRH16H




単位：mm

品　番	エスロペックス		A	B	C	梱包数（個）	標準価格（円/個）
	CV・裸	5mm保温					
JRH13J	13	—	47	16	26	200	80
JRH16J	16	13	57			200	80
JRH13H	—	13	48			200	80
JRH16H	—	16	57			200	80

※シングルタイプにも使えます

■ペックスエルボ






単位：mm


品　番	呼び径	L	φD	φd（参考）	t（最小）	梱包数（個）	標準価格（円/個）
PEL13	13	84.5	21.0	12.8	1.9	12	1,540
PEL16	16	84.5	25.5	16.2	2.4	10	1,780

混合栓用ボックスカバー取り付け方法

1 混合栓用ボックスカバーのベースを所定位置に裏面のテープで仮止めし、ビス止めしてください（φ4のビス使用）。

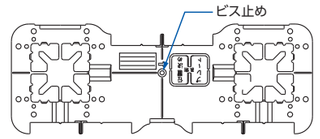


2 配管経路に対して位置決めを行い、ダクトカバーのベースをビス止めしてください（φ4のビス使用）。

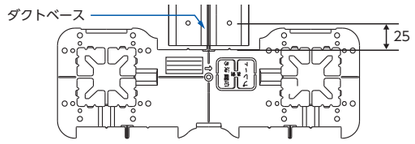

・ダクトベースのビス止めピッチは、500mm以内とし、端部（端から約25mmは、ビス止めを行ってください。）

3 ペックスエルボの端部を塩ビカッターまたはフレキカッターで下記切断寸法で切断後、両座付き給水栓エルボに挿入し、他方の端部をソケットに挿入してください。



切断寸法目安
（両座付き給水栓エルボ挿入側）
呼び径13:32mm、
呼び径16:32mm



⚠ 両座付き給水栓エルボをビス固定する前に、ペックスエルボを挿入してください。固定後に挿入すると、斜め挿入や挿入不足となるおそれがあります。

⚠ 接続方法、注意点は別途カチットS標準施工を必ず参照ください。

4 ペックスエルボを挿入した両座付き給水栓エルボをビス固定し、上部からの管の長さを調整後、ソケットへ管を挿入してください（他方も同様に接続してください）。
その後パイプホルダーで管を固定してください。






⚠ 管をソケットに挿入する時は、管をパイプホルダーで固定せずに挿入してください。管を固定した状態で挿入すると、斜め挿入や挿入不足になるおそれがあります。


⚠ 接続方法、注意点は別途カチットS標準施工を必ず参照ください。

5 ダクトカバーをベースにはめてください。

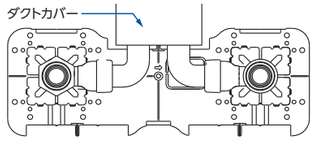





6 混合栓用ボックスカバー側面のダクト貫通孔２箇所にフタを取り付けてください。

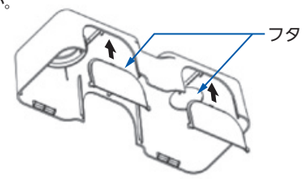

⚠ フタは、カバー側面にスライドさせながら取り付けてください。

7 混合栓用ボックスカバーをベースにはめ込んで完了。

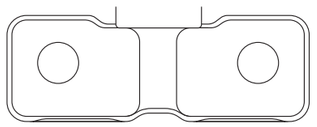



注　意

⚠設計上の注意

1. ペックスエルボは給水・給湯配管に使用し、エア配管や薬液配管には使用しないでください。

⚠保管上の注意

1. 炎天下や極寒の場所に放置しないで、屋内に保管してください。
2. 埃、ゴミ、キズが付かないように保管してください。包装袋は、接続時までは外さないでください。


⚠使用上の注意

1. ペックスエルボはカチットS専用品になります。他の継手と接続しないでください。
2. ペックスエルボの切断は、塩ビカッターまたはフレキカッターを用いてください。のこぎりは使用しないでください。ペックスエルボは斜めに切断せず、直角に切断してください。2mm以上の斜め切りは挿入不足につながる等、漏水の危険があります。
3. 2度切り・回し切りはしないでください。漏水の危険があります。
4. 継手を挿入する前に端部の確認を必ず行ってください。端部は面取りは不要です。端部にごみ、バリ、ささくれ、扁平、管内外面のキズ、スジ、へこみがないことを確認し、ある場合は使用しないでください。
5. 屋外露出配管では紫外線劣化防止のため、ペックスエルボに紫外線を通さないように外面被覆を行ってください。またカチットS継手部も紫外線劣化防止のため、同様の処理を行ってください。
6. 屋外露出配管では、外部衝撃防止のために外面を防護してください。
7. 結露や凍結の可能性がある場合は、必要に応じて保温処理等の対策を行ってください。
8. ペックスエルボは継手を支点に曲げないでください。破損するおそれがあります。
9. 可塑剤入りの被覆電線(コード)など可塑剤の入ったものはペックスエルボを侵すことがありますので、直接ペックスエルボに触れさせないように施工してください。
10. 継手に塩ビ管用接着剤、液状シール剤、瞬間接着剤、殺虫剤、防腐剤(クレオソートなど)、防蟻剤、ウレタン吹き付材(断熱材)などを直接吹き付けたり、塗ったりしないでください。また、有機溶剤が付着・接触すると、材質的に侵されるおそれがありますのでご注意ください。
11. 落下や踏みつけ、工具の叩きつけなどの衝撃を与えないでください。
12. 配管に関する注意事項については本カタログ末尾を熟読の上、安全・確実に施工してください。

配管化粧カバー(シングルタイプ)のラインナップ 因幡電機産業(株)製

■配管カバーパイプ






単位：mm

品番	エスロペックス CV・裸	エスロペックス 5mm保温	L	W	H	φ	梱包数(個)	標準価格(円/個)
JD13N	13	13	2,000	38	36.5	31	10	2,750
JD20N	16	16		44	42.5	39		3,630

■給水栓用エルボカバー






単位：mm

品番	エスロペックス CV・裸	エスロペックス 5mm保温	適合カバー品番	適合水栓サイズ	L	D	H	W	梱包数(個)	標準価格(円/個)
JES-13N	13	13	JD13N	13	119	71	49	42	50	610
JES-20N	16(13)	16(13)	JD20N	13			55	48		630

※JES-20Nは、ベースを加工することで呼び径13にも対応します。

■平面エルボカバー90°






単位：mm

品番	エスロペックス CV・裸	エスロペックス 5mm保温	適合カバー品番	L	W	H	梱包数(個)	標準価格(円/個)
JK13F	13	13	JD13N	78.5	42	38.5	50	550
JK20F	16	16	JD20N	94	48	44.5		620

■立面アウトコーナー90°






単位：mm

品番	エスロペックス CV・裸	エスロペックス 5mm保温	適合カバー品番	L	W	H	梱包数(個)	標準価格(円/個)
JC013F	13	13	JD13N	78.5	42	38.5	50	550
JC020F	16	16	JD20N	93.5	48	44.5		650

■立面インコーナー90°






単位：mm

品番	エスロペックス CV・裸	エスロペックス 5mm保温	適合カバー品番	L	W	H	梱包数(個)	標準価格(円/個)
JCI13F	13	13	JD13N	76.5	42	38.5	50	550
JCI20F	16	16	JD20N	92.5	48	44.5		650

■平面チーズカバー






単位：mm

品番	エスロペックス CV・裸	エスロペックス 5mm保温	適合カバー品番	L	W1	W2	H1	H2	D	梱包数(個)	標準価格(円/個)
JHT13F	13	13	JD13N	123	42		38.5		82.5	50	530
JHT20F	16	16	JD20N	148	48		44.5		98		830
JHT201F	16(13)	16(13)	JD13N JD20N	122	48	42	44.5	38.5	79		830

※(　)内に記載の数値は分岐側の配管サイズです。

■壁貫通チーズカバー






単位：mm

品番	エスロペックス CV・裸	エスロペックス 5mm保温	適合カバー品番	L	W	H	φ	梱包数(個)	標準価格(円/個)
JWT13	13	13	JD13N	123	42	38.5	70	50	500
JWT20	16	16	JD20N	148	48	44.5	80		760

■ジョイントカバー






単位：mm

品番	エスロペックス CV・裸	エスロペックス 5mm保温	適合カバー品番	L	W	H	梱包数(個)	標準価格(円/個)
JS13	13	13	JD13N	97	42	38.5	50	470
JS20	16	16	JD20N	117	48	44.5		500

■給水用ソケットカバー







単位：mm

品番	エスロペックス CV・裸	エスロペックス 5mm保温	適合カバー品番	L	D	W	H1	H2	A	梱包数(個)	標準価格(円/個)
JSC13F	13	13	JD13N	85	53.5	42	40	38.5	36	50	470
JSC20F	16	16	JD20N	102	59.5	48	46	44.5			530

※ パイプホルダーJHが付属していますが、JHはVP管用です。
エスロペックス、エスロペックスCVには使用できません。

■シーリングキャップ






単位：mm

品番	エスロペックス CV・裸	エスロペックス 5mm保温	適合カバー品番	L	W	H1	H2	D	梱包数(個)	標準価格(円/個)
JP13	13	13	JD13N	83	42	38.5	59	22.5	100	290
JP20	16	16	JD20N	89	48	44.5	65			310

■ウォールコーナー






単位：mm

品番	エスロペックス CV・裸	エスロペックス 5mm保温	適合カバー品番	L	D	W	H	梱包数(個)	標準価格(円/個)
JW13F	13	13	JD13N	120	70	42	41	50	550
JW20F	16	16	JD20N	135	80	48	47		580

エスロカチットS『両座付き給水栓エルボ』専用 給水栓エルボカバーの取り付け方法


給水栓エルボカバー（JES-13N）には、両座付き給水栓エルボ（樹脂製）（SPWL13W）または両座付き給水栓エルボ（砲金製）（SMWL13W）を、給水栓エルボカバー（JES-20N）には、両座付き給水栓エルボ（樹脂製）（SPWL16W）または両座付き給水栓エルボ（砲金製）（SMWL16W）をそのままご使用ください。

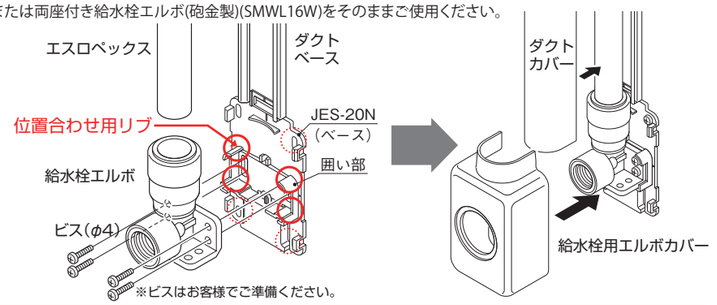

⚠ ねじ接続の際、必ずシールテープをご使用ください。



給水栓エルボカバー（JES-20N）に、両座付き給水栓エルボ（樹脂製）（SPWL13W）または両座付き給水栓エルボ（砲金製）（SMWL13W）を使用する場合、高さを調整する必要があります。JES-20Nのベース部分を折り取ってスペーサーとしてご使用ください。

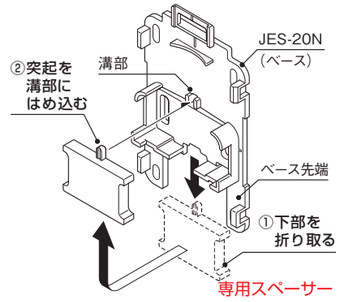


⚠ ビス固定時にベース先端が動きやすくなっていますので真っ直ぐにビスを固定してください。

エスロカチットSペアチーズ継手取り付け方法

1 エスロカチットSペアチーズ継手（上、下）の仮固定


・ダクトベース、チーズベース、ホルダーを所定の位置に設置したのちにエスロカチットSペアチーズ継手を同梱のバンド式ホルダーに仮固定する。

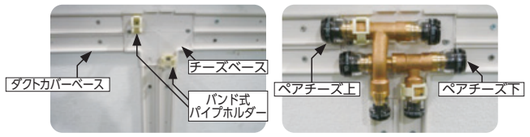

2 管の切断

・主管側の被覆付エスロペックスを継手の管挿入長さL（呼び径13＝19mm、呼び径16＝21.5mm）を考慮した位置で直角に切断してください。切断にはフレキカッターまたは塩ビカッターを用いてください。

⚠ 管の切断に関する注意事項は、P58 をご参照ください。

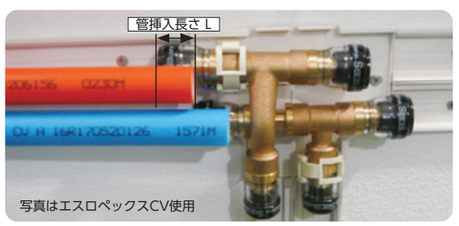

3 管と継手の接続

・主管側接続時は、仮固定したペアチーズを一旦取り外してください。
⚠ ホルダーに固定したまま主管側の管を接続すると、特に斜め挿入や挿入不足になる可能性があります。


・最初に下側（写真で給水側）ペアチーズに管を挿入してください。挿入後、継手をバンド式パイプホルダーで仮固定してください。



・次にペアチーズ上（写真では給湯側）に管を挿入してください。（給水側と同様に）挿入後、継手をバンド式パイプホルダーで仮固定してください。
⚠ 継手に管を挿入した後は、必ずバンド式パイプホルダーで継手を固定してください。継手が固定されていない状態では自重等で管がたわんだり、下側に垂れ下がったりする可能性があります。

・枝管についても同様に接続してください。

・パイプホルダーをペアチーズ直近に各3か所取り付けてください。
⚠ エスロカチットSの接続方法はP18、注意点はP57～62をご参照ください。

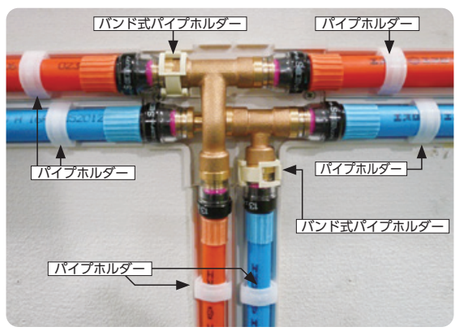

4 カバーのセット

・配管カバーパイプのカバー、平面チーズカバーをセットして取り付け完了です。



パイプホルダー JRH13J（16J）、JRH13H（16H）の取り付けに関する注意事項

■シングルタイプの場合


1）**直線配管距離は、3m以内にてご使用ください。**
（ただし、使用環境温度40℃以下、使用給水給湯温度15℃～80℃での試験結果に基づきます。試験条件よりも過酷な環境下においては、記載の直線配管距離を満たせない場合があります）

2）**給水栓用ソケットカバー（JSC）を、給湯器と接続する配管（給湯側）とつなぐ場合の直線配管距離は、配管の熱伸縮を考慮し、JSC13F：1.5m以下、JSC20F：2.0m以下としてください。**

3）**配管カバーの長さが1m未満の場合**
・JRH-Jを使用の場合：カバーの両端から50㎜以内にそれぞれ1ヶ所（合計2ヶ所）取り付け。
・JRH-Hを使用の場合：カバーの両端から30㎜以内にそれぞれ1ヶ所（合計2ヶ所）取り付け。

4）**配管カバーの長さが1m超の場合**
・JRH-Jを使用の場合：カバーの両端から50㎜以内にそれぞれ1ヶ所とカバー中央部に取付ピッチが1m以下となるように（合計3～4ヶ所）取り付け。
・JRH-Hを使用の場合：カバーの両端から30㎜以内にそれぞれ1ヶ所とカバー中央部に取付ピッチが1m以下となるように（合計3～4ヶ所）取り付け。


5）**給水栓エルボカバー（JES-20N）にエスロペックス13（CV・5mm保温）を取り付ける場合**
・エスロペックス CV 13：パイプホルダー JRH13J をご使用ください。
・保温付エスロペックス 13（5mm保温）：パイプホルダー JRH16J をご使用ください。
（JRH16Jは、エスロペックス CV16用ですが嵌合試験を実施し適応を確認しております）

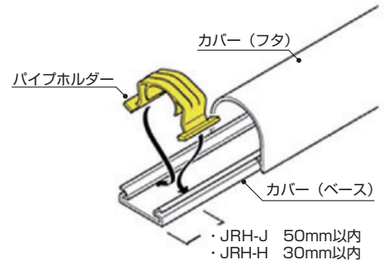


※実際には配管施工と同時に取り付けます。
（図は取り付け箇所を明確にするために、配管を省略しています。）


■ツインタイプの場合

・配管カバーパイプのベース（ダクトベース）を壁面にビス固定してください。
・その後、配管施工時にパイプホルダーを取り付けてください。
・パイプホルダーはダクトベースの固定ビス位置すべてに必ず取り付けてください。

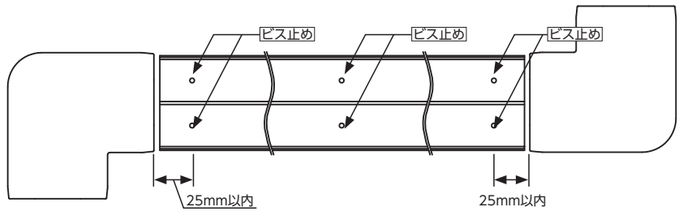




※パイプホルダーについてはP27を参照ください。

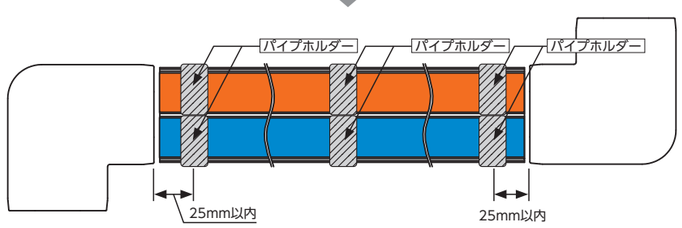

■ 断面図（保温付の場合）

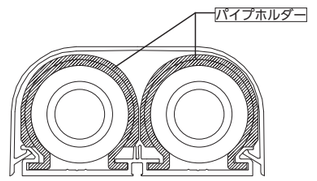

※ビスはお客様でご準備ください。


注　意

●配管は、パイプホルダーに確実にはめ込んでください。
●コーナーパーツへの配管継手の取り付けは、パイプホルダーで支持された中心線上にくるように配管長さを合わせて取り付けてください。中心からずれると配管の伸縮により、カバーが外れるおそれがあります。配管に無理なゆがみなどが掛からないように施工してください。
●エスロペックスは巻き癖のない直管タイプをご使用ください。巻き物タイプを使用する場合は、巻き癖を緩和しながら施工してください。
●直線配管距離は、3m以内にてご使用ください。（ただし、使用環境温度40℃以下、使用給水給湯温度15℃～80℃での試験結果に基づきます。試験条件よりも過酷な環境下においては、記載の直線配管距離を満たせない場合があります）
●給水栓用ソケットカバー（JSC）を、給湯器と接続する配管（給湯側）とつなぐ場合の直線配管距離は、配管の熱伸縮を考慮し、JSC13F：1.5m以下、JSC20F：2.0m以下としてください。

暮らしのアメニティを支える給水･給湯配管システムのご提案。

さや管ヘッダー式配管システム

住まいの耐久性と居住水準を向上させるために旧建設省（国土交通省）ではセンチュリーハウジングシステムの研究を行い、これに対応する配管工法の開発がすすめられてきました。積水化学ではこれらの配管工法の一つとして「エスロンさや管ヘッダー式配管システム」を提唱し、集合住宅などで豊富な実績を得てまいりました。集合住宅など住戸内のアメニティを支える給水･給湯システムとしてぜひご検討ください。

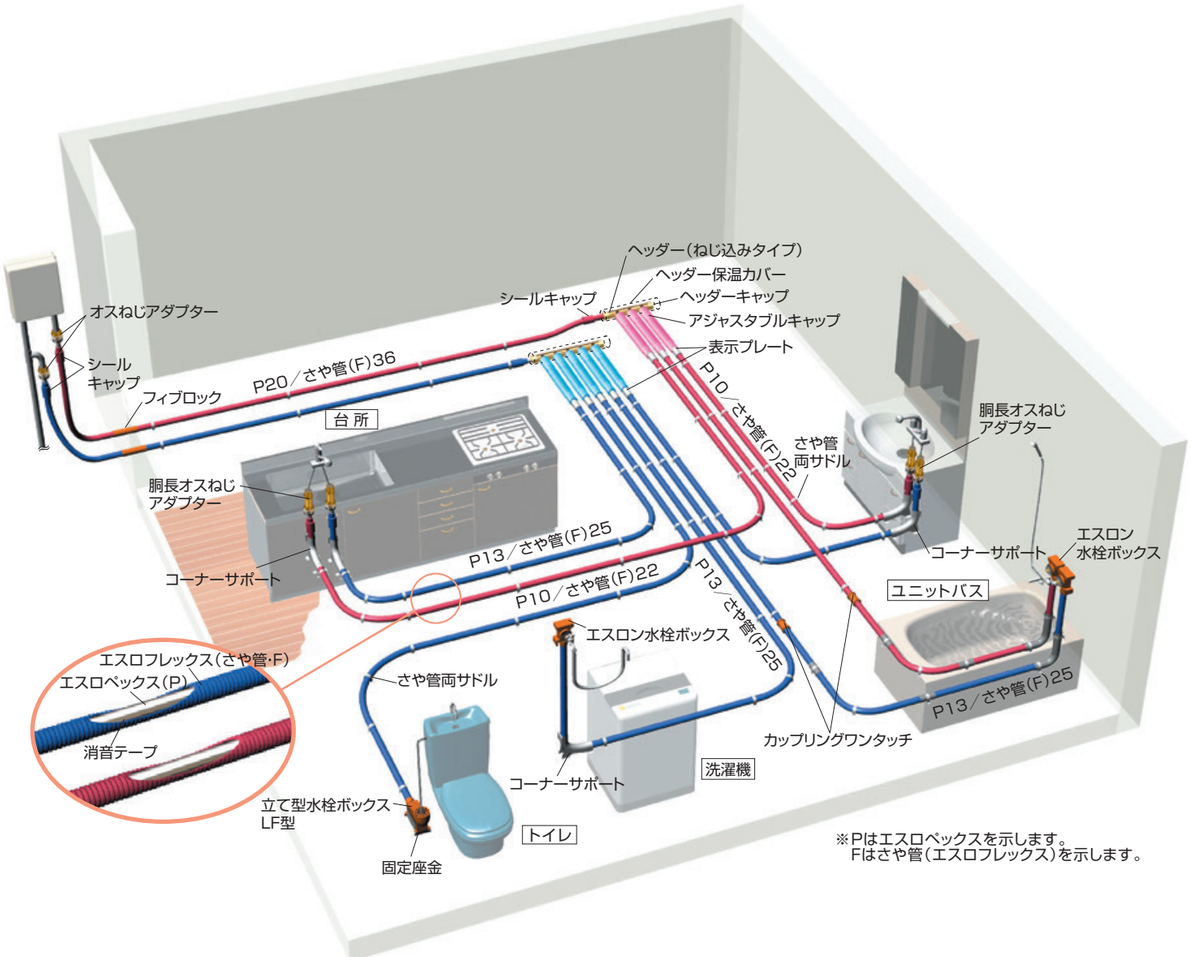

※Pはエスロペックスを示します。
Fはさや管（エスロフレックス）を示します。

主な用途

エスロンさや管ヘッダー式配管システムは、住戸内の給水･給湯配管に使用します。高温水配管や蒸気配管には使用できません。

●本カタログは製品の特長･性能･製品の種類（規格）施工方法の概要について記載しております。詳細につきましては、裏表紙に記載の最寄りの営業所にご相談ください。

主な特長

エスロンさや管ヘッダー式配管システムは、あらかじめ床下や天井、スラブコンクリート内（または軽量コンクリート内）にガイドとなるさや管を敷設しておき、給湯器やパイプシャフト水回りの周辺に設置したヘッダーから途中で分岐することなく、各部屋の給水栓へ給水管および給湯管を配管するシステムです。

さや管ヘッダー式配管システムの部材

POINT 1　錆びや腐食の心配がありません。



架橋ポリエチレン管を使用しますから錆びや腐食が発生しません。

POINT 2　漏水が少なくなります。



ヘッダー部と給水栓以外での接続箇所がなく、配管途中で継手を使用しませんから従来の分岐配管にくらべ漏水の発生が少なくなります。

POINT 3　同時使用による流量変化が少なくなります。



同時使用による圧力変化が少なく、給水･給湯量が安定します。

POINT 4　特別な配管スペースが不要です。



さや管を床下スラブ内に配管する工法ですから、特別な配管スペースが不要です。


POINT 5　配管の更新が容易です。



配管を更新する必要が生じたとき、建築躯体や設備ユニットにほとんど影響を与えることなく、既設管を撤去し、新しい管に配管替えすることができます。

エスロンエスロペックス（略称PEX）　架橋ポリエチレン管　JIS K 6769 ※M種管PN15



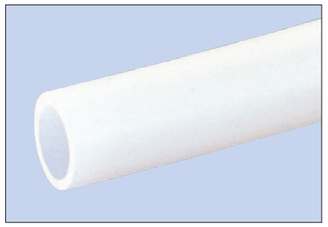

架橋ポリエチレン管「エスロンエスロペックス」は、分子が立体網目構造をした超高分子の樹脂で、長期にわたっての耐久性にすぐれています。

■特長

1. 耐クリープ性にすぐれています。
2. 耐熱性・耐寒性・耐塩素性にすぐれ、衛生的です。
3. 長尺、軽量で、柔軟性に富んでいます。

※PN15とは、20℃での最高使用圧力が1.5MPa{15.3kgf/cm²}の管をいいます。
※M種管とは、JIS B 2354に規定する金属製クランプ式継手を用いて接合する（単層）管をいいます。

■管の規格

単位：mm


品　番	呼び径	外　径	内　径（参考）	肉　厚（最小）	長　さ（m/巻）	参　考		価　格（円/巻）
						質量(kg/巻)	巻外径(m)	
PEX10J	10	13.0	9.8	1.4	100	5.4	1.0	40,740
PEX13J	13	17.0	12.8	1.9		9.2	1.0	45,440
PEX16J	16	21.5	16.2	2.4		14.8	1.1	76,140
PEX20J	20	27.0	20.5	3.0		22.8	1.2	88,840


■最高使用圧力

使用温度	0～20	21～40	41～60	61～70	71～80	81～90	91～95
最高使用圧力 MPa{kgf/cm²}	1.5 {15.3}	1.25 {12.7}	0.95 {9.7}	0.85 {8.7}	0.75 {7.7}	0.70 {7.2}	0.65 {6.6}

⚠ 管（エスロペックス、エスロフレックス）の屋外露出配管では、紫外線劣化防止のために管に直接日光が当たらないように外面被覆を施してください。

エスロンエスロフレックス（略称FLX）

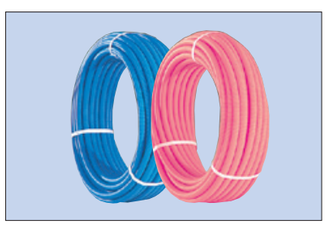

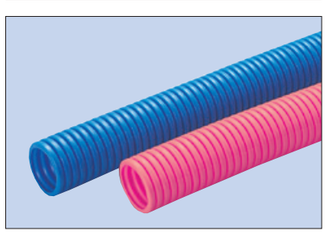

「エスロンエスロフレックス」は、さや管ヘッダー式配管システムに適したさや管です。電気工事に使用する合成樹脂電線管（CD管）と異なって不陸が起こりにくく、通管性にすぐれています。給水用のブルー、給湯用のピンク色に色別されていますので施工時や更新時に便利です。

■特長

1. 不陸が起こりにくく、通管性にすぐれています。
2. 衝撃に強く、圧縮強度・扁平強度にすぐれています。

■管の規格

単位：mm

品　番	呼び径	外　径	内　径	長　さ（m/巻）	参考質量（kg/巻）	色	適合PEX	価　格（円/巻）
FLJ22B/FLJ22P	22	27.5	22.0	50	5.8	ブルー/B（給水用）ピンク/P（給湯用）	10･13	18,010
FLX25B/FLX25P	25	30.5	24.5	50	7.6		13	20,040
FLJ28B/FLJ28P	28	34.0	28.0	30	4.9		16	19,460
FLX30B/FLX30P	30	36.5	29.4	30	5.7		16	19,900
FLX36B/FLX36P	36	42.0	34.0	30	7.0		20	24,980


エスロン水栓ボックス



水栓ボックスは、さや管・給水管・給湯管などの取付けを一体化する便利な給水栓取付け用さや管端末です。ユニットバスや木間仕切り壁への給水栓取付けを容易にします。

■特長

1. 当社従来品に比べロックナットが不要なので、取付けがラクに行えます。
2. さや管との接合もワンタッチで簡単に行えます。
3. 壁空間は40㎜以上に、壁厚は9～13㎜と13～18㎜と18～23㎜に対応できます。
4. 前面、上面、側面、背面に直接固定できます。
5. 配管を更新する場合でもボックスの中の管を取り出すことができます。

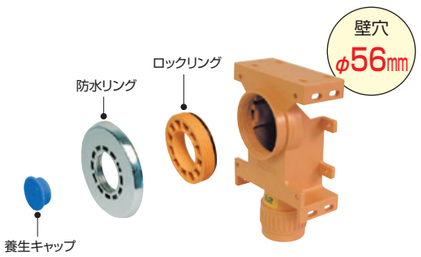

■エスロン水栓ボックスの規格


単位：㎜

品　番	適合タイプ	適合サイズ FLX	適合サイズ PEX	A	B	梱包数（個）	価格（円/個）
FBOX22	S･M･L	22	10･13	33.0	S(10) M(15) L(20)	20	6,070
FBOX25	S･M･L	25	13	41.5		20	6,070

※ボックスと継手は別売りです。

<水栓ボックスと継手のセット状態>

タイプ	壁　厚	壁空間
Sタイプ	9～13㎜	40㎜以上
Mタイプ	13～18㎜	
Lタイプ	18～23㎜	

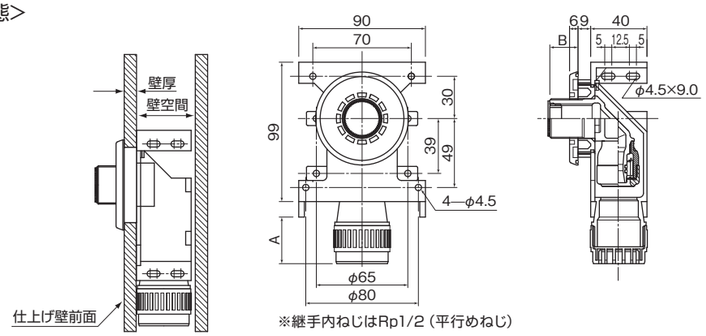

※継手内ねじはRp1/2（平行めねじ）

単位：㎜



水栓ボックス継手カチットSタイプ

■エスロン水栓ボックス継手の規格

単位：㎜

品　番	タイプ	壁　厚	適合サイズ FLX	適合サイズ PEX	梱包数（個）	価格（円/個）
SMK10S	S	9～13	22	10	48	4,360
SMK13S			22･25	13	48	4,690
SMK10M	M	13～18	22	10	48	4,970
SMK13M			22･25	13	40	5,140


単位：㎜

品　番	タイプ	壁　厚	適合サイズ FLX	適合サイズ PEX	梱包数（個）	価格（円/個）
SMK10L	L	18～23	22	10	40	5,140
SMK13L			22･25	13	40	5,300

エスロン水栓ボックス（呼び径16用）

■特長

PEX16に対応する水栓ボックスです。

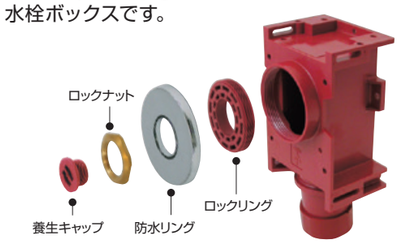

■水栓ボックスの規格

品　番	梱包数（個）	価格（円/個）
GS528NO	20	5,940

壁穴 φ62㎜

壁　厚	壁空間
12～15㎜ 18～22㎜	60㎜以上

※ボックスと継手は別売りです。



水栓ボックス継手カチットSタイプ

■水栓ボックス継手の規格

単位：㎜


品　番	壁　厚	適合サイズ FLX	適合サイズ PEX	梱包数（個）	価格（円/個）
SMBX16M	12～15	28	16	40	7,220
SMBX16L	18～22	28	16	40	7,610

※継手内ねじはRp½（平行めねじ）です。

エスロン水栓ボックス（薄壁空間用）

■特長

壁空間は35㎜以上に、壁厚は12～15㎜に対応できます。

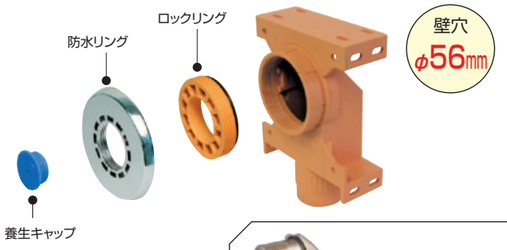

■エスロン水栓ボックスの規格

単位：㎜

品　番	壁　厚	適合サイズ FLX	適合サイズ PEX	A	B	梱包数（個）	価格（円/個）
FBOX22U	12～15	22	10	21.0	(12.0)	20	5,780

※ボックスと継手は別売りです。



水栓ボックス継手カチットSタイプ


■エスロン水栓ボックス継手の規格

単位：㎜

品　番	壁　厚	適合サイズ FLX	適合サイズ PEX	梱包数（個）	価格（円/個）
SMK10S	12～15	22	10	48	4,360

<薄壁空間用のセット状態>

壁　厚	壁空間
12～15㎜	35㎜以上

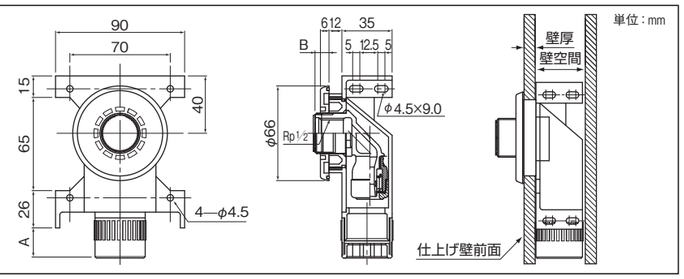


単位：㎜

洗濯機横水栓ボックス

■特長

洗濯機用横水栓の固定座と防水リングに隙間が生じません。

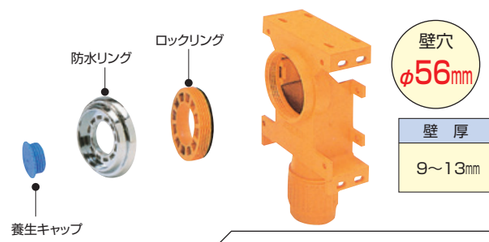

壁　厚	壁空間
9～13㎜	40㎜以上

■洗濯機横水栓ボックスの規格

単位：㎜

品　番	壁　厚	適合サイズ FLX	適合サイズ PEX	梱包数（個）	価格（円/個）
FBOX22S	9～13	22	10･13	20	6,070

※ボックスと継手は別売りです。



水栓ボックス継手カチットSタイプ

■エスロン水栓ボックス継手の規格

単位：㎜

品　番	壁　厚	適合サイズ FLX	適合サイズ PEX	梱包数（個）	価格（円/個）
SMK10S	9～13	22	10	48	4,360
SMK13S			13	48	4,690

※継手内ねじはRp½（平行めねじ）です。


立て型水栓ボックスLF型　床厚20mmまで対応



立て型水栓ボックスLF型は管を床から立ち上げて洗面、トイレなどと接続する場合に使用します。

■特長

1. さや管との接合もワンタッチで簡単に行えます。
2. 固定座金との組合せで床仕上げ高さ80～140㎜に対応できます。
3. 高さ目盛りつきで、高さ調節が容易にできます。
4. 4点支持でしっかり固定できます。
5. 継手の芯出しマークがついて便利です。
   また、水栓開口部が広く管の引き出しも容易にできます。



床穴
φ56㎜

■立て型水栓ボックスLF型の規格

単位：mm

品　番	適合サイズ		A	梱包数（個）	価 格（円/個）
	FLX	PEX			
FLF22	22	10・13	147.5	20	3,770
FLF25	25	13	156.0	20	3,770


※ボックスと継手は別売りです。



立て型水栓ボックス継手
カチットSタイプ

■立て型水栓ボックス継手LF型の規格

品　番	適合サイズ		梱包数（個）	価 格（円/個）
	FLX	PEX		
SMKLF10	22	10	48	6,610
SMKLF13	22･25	13	48	7,150

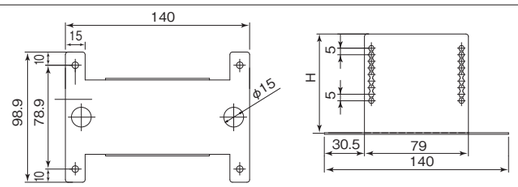


■固定座金の規格

単位：mm

品　番	床仕上げ高さ	H	梱包数(個)	価 格(円/個)
LFZ85	85～120	55	20	1,020
LFZ100	100～140	75	20	1,020


※固定座金を使用しない場合、床仕上げ高さ80㎜に対応できます。
※固定座金は別売となります。

＜水栓ボックスと継手のセット状態＞

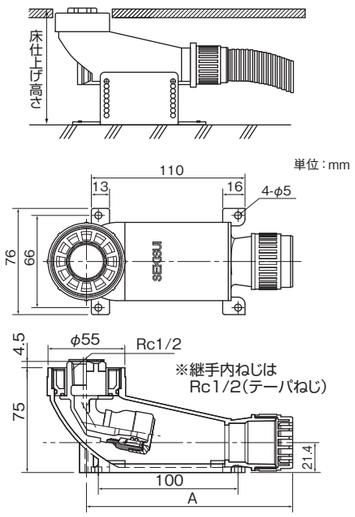

エスロン水栓ボックス付属品


●防水リング

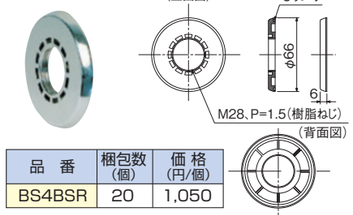

品　番	梱包数（個）	価 格（円/個）
BS4BSR	20	1,050

●防水リング横水栓

● 洗濯機横水栓ボックス用

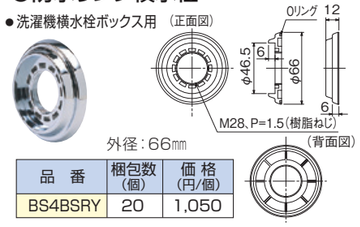


外径：66㎜

品　番	梱包数（個）	価 格（円/個）
BS4BSRY	20	1,050

●LFワン座

● 立て型水栓ボックス用


単位：mm

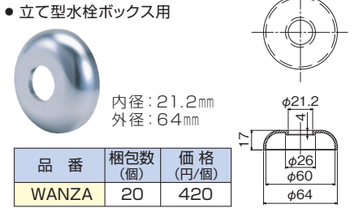

内径：21.2㎜
外径：64㎜

品　番	梱包数（個）	価 格（円/個）
WANZA	20	420

●化粧リング

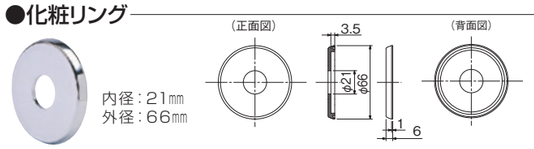


内径：21㎜
外径：66㎜

品　番	梱包数（個）	価 格（円/個）
BS4KSR	20	970

立て型水栓ジョイント

●立て型水栓ジョイント（T-1用 B-1）

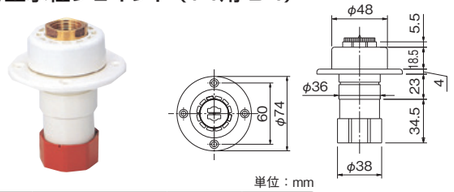


単位：mm

品　番	適合サイズ		梱包数（個）	価 格（円/個）
	FLX	PEX		
FTS112	22	10･13	50	2,180

※SK用立て型水栓ジョイント継手は別売りです。

●SK用立て型水栓ジョイント継手

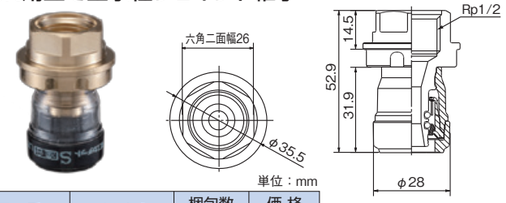

単位：mm


品　番	サイズ	梱包数（個）	価 格（円/個）
SMTK3SK	13×Rp1/2	72	6,620

立て型水栓ジョイント共通付属品

単位：mm

■固定座金


全ねじボルト※（W3/8）の立ち上げ固定に使用します。（※全ねじボルトはお客様にてお手配ください。）

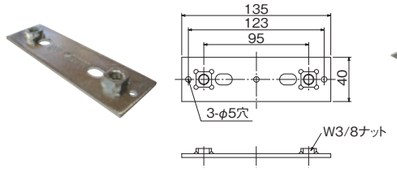

品　番	SGS110
梱包数(個)	50
価格(円/個)	1,050

■調整座金


立て型水栓ジョイントのT-1型の固定に使用します。

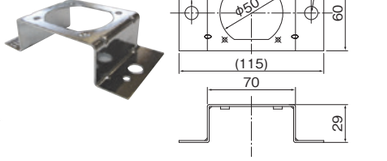

品　番	SGS111
梱包数(個)	50
価格(円/個)	820

■サポートバー

床上げ高さが200以上の場合、立ち上げ部補強に使用します。





品　番	SGS112
梱包数(個)	50
価格(円/個)	1,160


立て型水栓ジョイント

立て型水栓ジョイントは管を床から立ち上げて、洗面台・トイレなどと接続する場合に使用します。床仕上げ高さに応じ3サイズあり、給水栓の取付けを容易にします。

立て型水栓ジョイントT-1型

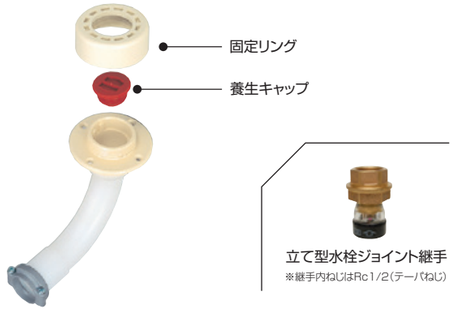

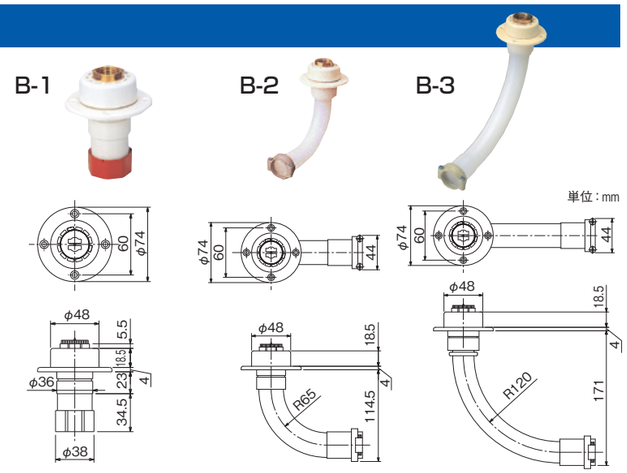

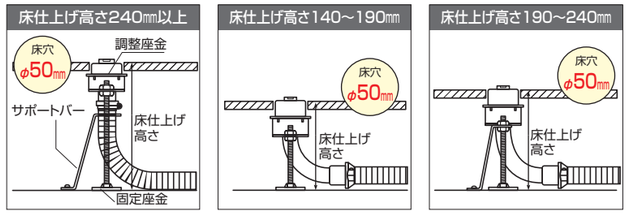

■エスロン立て型水栓ジョイントの規格


タイプ	品　番	床仕上げ高さ	適合サイズ		梱包数(個)	価　格(円/個)
			FLX	PEX		
B-1	FTS112	240㎜以上	22	10･13	50	2,180
B-2	FTS122	140～190㎜	22	10	50	2,720
B-3	FTS132	190～240㎜	22	10	40	2,930


※立て型水栓ジョイントと継手は別売りです。


■エスロン立て型水栓ジョイント継手の規格

タイプ	品　番	床仕上げ高さ	適合サイズ		梱包数(個)	価　格(円/個)
			FLX	PEX		
B-1･2･3	SMTK10	140㎜以上	22	10	72	3,560
B-1	SMTK13	240㎜以上	22	13	72	4,120

立て型水栓ジョイントT-2型

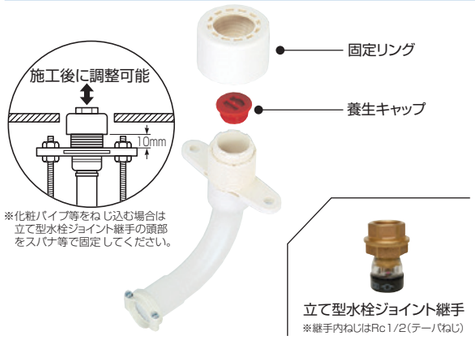

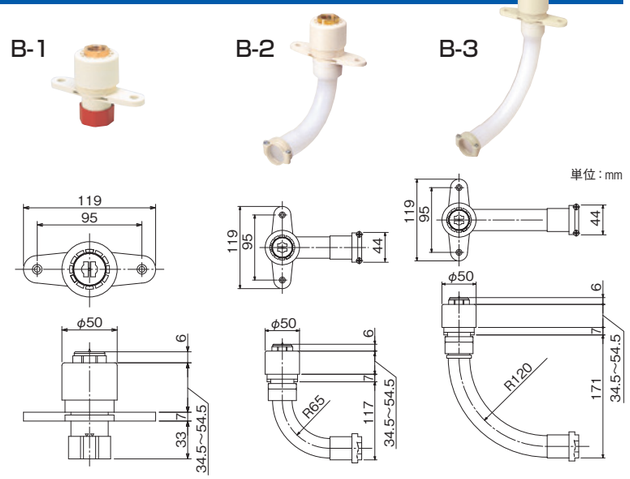

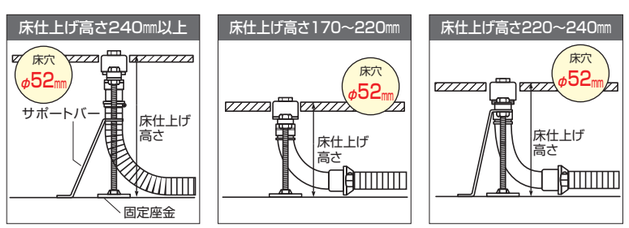

■エスロン立て型水栓ジョイントの規格

タイプ	品　番	床仕上げ高さ	適合サイズ		梱包数(個)	価　格(円/個)
			FLX	PEX		
B-1	FTS212	240㎜以上	22	10･13	20	2,420
B-1	FTS215	240㎜以上	25	13	20	2,420
B-2	FTS222	170～220㎜	22	10	20	2,860
B-3	FTS232	220～240㎜	22	10	20	3,100

※立て型水栓ジョイントと継手は別売りです。

■エスロン立て型水栓ジョイント継手の規格


タイプ	品　番	床仕上げ高さ	適合サイズ		梱包数(個)	価　格(円/個)
			FLX	PEX		
B-1･2･3	SMTK10	170㎜以上	22	10	72	3,560
B-1	SMTK13	240㎜以上	22･25	13	72	4,120


さや管ヘッダー付属品

さや管コーナーサポート

さや管の立ち上げ箇所の補強、曲げ固定および立ち上げ固定に使用します。








単位：mm

品　番	適合FLX	R	L	H	D	梱包数(個)	価格(円/個)
ISK1618	18	150	164	80.0	167.0	10	600
ISK2225	22･25	150	174	88.0	179.0	10	800
ISK2830	28･30	155	174	94.0	179.5	10	1,320

シールキャップ

さや管の端末保護、異物侵入防止に使用します。





単位：mm

品　番	適合FLX	適合PEX	φA	φB	梱包数(個)	価格(円/個)
SP1810B／SP1810P	18	10	23.5	13.0	200	200
SP2210B／SP2210P	22	10	28.0	13.0	200	200
SP2213B／SP2213P	22	13	28.0	17.0	200	200
SP2513B／SP2513P	25	13	31.0	17.0	200	200
SP2816B／SP2816P	28	16	34.5	22.0	200	220
SP3016B／SP3016P	30	16	37.0	22.0	200	260
SP3620B／SP3620P	36	20	42.5	27.0	200	260


備考）品番末尾B：ブルー色、P：ピンク色です。

さや管両サドル

床転がし配管の場合、さや管の固定に使用します。








単位：mm

品　番	適合FLX	A	B	C	D	E	梱包数(個)	価格(円/個)
ISD-18A	18	23.5	63.5	20	26.5	49.5	400	55
ISD-22	22	27.5	67.5	20	30.5	53.5	300	74
ISD-25	25	30.5	70.5	20	33.5	56.5	300	74
ISD-28	28	34.0	78.0	20	37.0	64.0	200	74
ISD-30	30	36.5	80.5	23	39.5	66.5	160	92
ISD-36	36	42.0	88.0	25	45.5	74.0	120	111

さや管連結サドル

床転がし配管の場合、さや管の固定に使用します。
（但し、曲り部や末端の力のかかる所には使用できません）



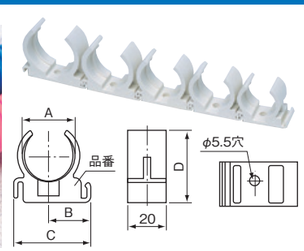

単位：mm

品　番	適合FLX	A	B	C	D	梱包数(個)	価格(円/個)
ISC-22	22	27.5	22.5	40.5	32.5	300	92
ISC-25	25	30.5	24.5	44.5	35.5	200	111
ISC-28	28	34.0	26.0	48.0	39.0	160	111
ISC-30	30	36.5	28.0	51.5	41.5	160	111
ISC-36	36	42.0	30.5	57.0	46.5	120	111

さや管ヘッダー式配管システムの部材


さや管ヘッダー付属品

遮熱管

機器接続部などエスロペックスが露出する箇所の保護に使用します。








単位:mm

品　番	適合PEX	長さ(m/巻)	φD	φd	価格(円／巻)
ICU-14	10	50	19.0	15.0	12,080
ICU-16	13	50	23.0	18.4	13,360
ICU-22	16	50	30.5	25.5	13,360
ICU-28	20	30	34.0	28.0	14,480

表示シール

管の行き先表示用、ヘッダーに貼付けて使用します。

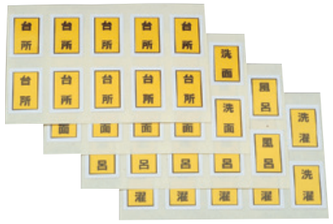

●戸建てセット(1セット=11種15シート)
台所(2シート)　給湯(1シート)
洗面(2シート)　給水(1シート)
風呂(2シート)　無地(2シート)
洗濯(1シート)　2F洗面(1シート)
トイレ(1シート)　2Fトイレ(1シート)
給湯器(1シート)

●アパートセット(1セット=9種12シート)
台所(2シート)　給湯(1シート)
洗面(2シート)　給水(1シート)
風呂(2シート)　無地(1シート)
洗濯(1シート)
トイレ(1シート)
給湯器(1シート)

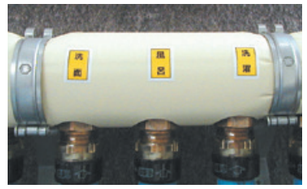


表　示	品　名	品　番	入り数(シート)	価格(円)
台　所	表示シール(台所)	KRHR01N	50	80
洗　面	表示シール(洗面)	KRHR02N	50	80
風　呂	表示シール(風呂)	KRHR03N	50	80
シャワー	表示シール(シャワー)	KRHR04N	50	80
洗　濯	表示シール(洗濯)	KRHR05N	50	80
トイレ	表示シール(トイレ)	KRHR06N	50	80
食洗器	表示シール(食洗器)	KRHR07N	50	80
給湯器	表示シール(給湯器)	KRHR08N	50	80
散水栓	表示シール(散水栓)	KRHR09N	50	80
給　水	表示シール(給水)	KRHR10N	50	80
給　湯	表示シール(給湯)	KRHR11N	50	80
無　地	表示シール(無地10枚)	KRHR15N	50	80
セット	表示シール(戸建標準セット、11種15シート)	KRHR16N	2組	1,190
	表示シール(アパート標準セット、9種12シート)	KRHR17N	4組	950


※各シート当たり10枚です。

端末キャップ

さや管内への、ノロ・ゴミ・雨水などの異物侵入防止と端末保護に使用します。







単位:mm

品　番	呼び径	適合FLX	A	B	φd	色	梱包数(個)	価格(円/個)
ISE-18	18	18	21	20.0	23.7	アイボリー	50	27
ISE-22	22	22	24	23.0	28.4	グレー	50	37
ISE-25	25	25	27	25.5	31.4	ブラウン	50	37
ISE-28	28	28	30	28.5	34.9	アイボリー	50	48
ISE-30	30	30	33	31.5	37.4	グレー	50	48
ISE-36	36	36	36	34.0	42.0	ブラウン	50	95

ヘッダー及びヘッダー付属品

■連鋳ヘッダー（50mmピッチ）

ねじは全て管用テーパねじです。



●15A×15A

品　番	呼び径と口数	梱包数(個)	価格(円/個)
NHD13-2	15A-15A×2P	40(10×4)	10,610
NHD13-3	15A-15A×3P	30(10×3)	14,250
NHD13-4	15A-15A×4P	15(5×3)	18,090
NHD13-5	15A-15A×5P	15(5×3)	21,640
NHD13-6	15A-15A×6P	5(5×1)	25,140
NHD13-7	15A-15A×7P	5(5×1)	28,760
NHD13-8	15A-15A×8P	5(5×1)	32,400

※脱鉛処理品です。

●20A×15A（一般品）

品　番	呼び径と口数	梱包数(個)	価格(円/個)
NRHD201	20A-15A×1P	15(5×3)	8,640
NRHD202	20A-15A×2P	40(10×4)	9,700
NRHD203	20A-15A×3P	30(10×3)	11,960
NRHD204	20A-15A×4P	15(5×3)	16,040
NRHD205	20A-15A×5P	15(5×3)	19,150
NRHD206	20A-15A×6P	15(5×3)	24,090
NRHD207	20A-15A×7P	5(5×1)	26,600
NRHD208	20A-15A×8P	5(5×1)	30,250

※脱鉛処理品です。

ヘッダーの付属品

■ヘッダー保温カバー <ワンタッチタイプ>
（背割りタイプ、ピッチ50mm）





品　番	口数	梱包数(個)	価格(円/個)
RHC1S	1	50(50×1)	1,310
RHC2S	2	50(50×1)	1,380
RHC3S	3	50(50×1)	1,710
RHC4S	4	50(50×1)	1,970

品　番	口数	梱包数(個)	価格(円/個)
RHC5S	5	50(50×1)	2,080
RHC6S	6	50(50×1)	2,710
RHC7S	7	50(50×1)	2,980
RHC8S	8	50(50×1)	3,190

※保温カバーキャップは、保温カバーと同数入っています。

■ねじ部材の付属品

●ヘッダープラグ



品　番	呼び径	梱包数(個)	価　格(円/個)
NPXP15	15	200(20×10)	1,480
NPXP20	20	200(20×10)	1,700

※脱鉛処理品です。

●ヘッダーニップル



品　番	呼び径	梱包数(個)	価　格(円/個)
NPXNI15	15	200(20×10)	1,700
NPXNI20	20	200(20×10)	2,580

※脱鉛処理品です。

●ヘッダーブッシング



品　番	呼び径	梱包数(個)	価　格(円/個)
NPXB201	20×15	200(20×10)	2,010

※脱鉛処理品です。

●ヘッダーキャップ




品　番	呼び径	梱包数(個)	価　格(円/個)
NPXCA20	20	200(20×10)	2,230

※脱鉛処理品です。

■ヘッダー付属品

●ヘッダー固定金具
（床用）



単位：mm

品　番	梱包数(個)	価格(円/個)
BRYUKA	80(10×8)	1,890

（2P固定用）




単位：mm

品　番	梱包数(個)	価格(円/個)
BRY2P	20	2,430

※2P 両口タイプ(品番:PHD2W)と2P片口タイプ(品番:PHD2S)の固定用にご使用ください。

（Uバンド･L金具）

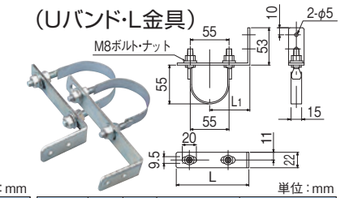

単位：mm

品　番	L	L1	梱包数(個)	価格(円/セット)
BRL	138	92	50(50×1)	2,380
BRS	103	57	50(50×1)	2,380

※2個で1セット

●ヘッダー保温
カバー用テープ




品　番	幅(mm)	長さ(m/巻)	梱包数(巻)	価　格(円/巻)
HDHC30T	30	20	120(6×20)	1,230

水圧テストプラグ（エスロペックス用）

＜エア抜きタイプ＞



※管を接続してエア抜きが可能です。



単位：mm


品　番	呼び径	L	A	B	C	φD1	φD2	φD3	E	梱包数(個)	価　格(円/個)
NTP10R	10	48.6	25.6	23.0	7	30	29	11	28	40(10×4)	4,580
NTP13R	13	47.1	25.6	21.5	7	33	32	14	31	40(10×4)	4,580
NTP16R	16	51.1	29.6	21.5	7	40	39	18	38	40(10×4)	6,590
NTP20R	20	53.1	31.6	21.5	7	47	46	25	45	40(10×4)	7,460

※使用方法については、P44をご参照ください。　※再使用可能です。

＜ねじ接続タイプ＞



※ねじ側(R 1/2) に水圧テストポンプやねじ継手等接続可能です。




単位：mm

品　番	呼び径	L	A	B	C	φD1	φD2	φd1	E	F	X	梱包数(個)	価　格(円/個)
NTP13N	13	40.1	25.1	15	7	37	32	13.2	35	31	R1/2	40(10×4)	4,380
NTP16N	16	44.6	29.6	15	7	42	39	13.2	40	38	R1/2	40(10×4)	6,080
NTP20N	20	46.6	31.6	15	7	49	46	13.2	47	45	R1/2	40(10×4)	7,170

※使用方法については、P44をご参照ください。　※再使用可能です。

継手一体型止水栓の標準施工法

■分解図

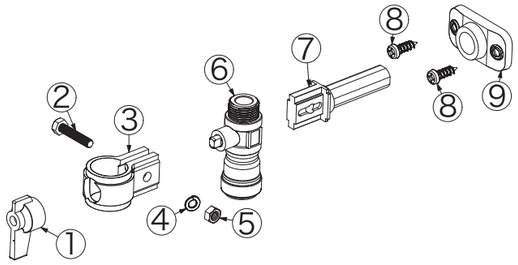


①	ハンドル
②	ボルト
③	バンド
④	スプリングワッシャー
⑤	ナット
⑥	継手
⑦	ジョイント
⑧	ビス
⑨	台座

施　工　手　順

❶継手一体型止水栓の寸法だし

継手一体型止水栓に接続する架橋ポリエチレン管の立ち上げ位置と混合水栓の給水･給湯パイプ位置を合わせて継手一体型止水栓をあてがい、架橋ポリエチレン管の適切長さを確認してください。

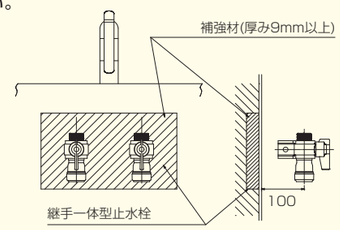


❷管の切断、継手との接続

管と継手の接続方法については、別途施工手順書やカタログなどを参考の上、施工してください。

❸混合栓本体との接続

混合水栓の給水･給湯パイプと接続部材を混合水栓の施工説明書にならって接続してください。


❹接続部材の取り付け

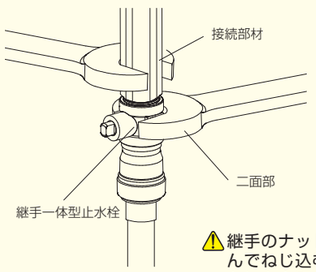

継手一体型止水栓にパッキンをはさんで混合水栓同梱の接続部材を接続してください。
接続の際は継手一体型止水栓の二面部と接続部材の袋ナットに工具をかけて接続部材側を回転させて接続してください。


⚠継手のナット部や樹脂部を工具ではさんでねじ込むことは、破損のおそれがありますのでおやめください。

❺ジョイント差込部の切断




継手一体型止水栓と壁面までの距離を確認し、ジョイント差込部を適切長さにパイプカッター等で切断してください。

❻バンドとジョイントの取り付け




バンドをはめ、ビスを穴に通し、スプリングワッシャーとナットにて固定してください。

❼台座の取り付け

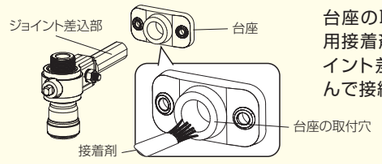


台座の取付穴に塩ビ管用接着剤を塗布し、ジョイント差込部を差し込んで接続してください。

❽壁面への取り付け

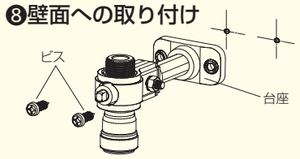


台座をビスで固定してください。


❾ハンドルの取り付け



継手一体型止水栓のバルブ栓棒部に「パチン」と音がするまで確実にハンドルを押し込み、取り付けてください。この時、バルブ栓棒先端の形状とハンドルの穴形状が合うようにしてください。




⚠ハンドルは、確実に奥まで差し込んでください。奥まで差し込まれていなかったり、斜めに差し込まれたりしていると、ハンドルがはずれたり、破損するおそれがあります。




⚠バルブは必ず「全開」もしくは「全閉」でご使用ください。半開での使用は、破損のおそれがあります。

水圧テストプラグの標準施工法

■水圧テストプラグ本体の構造と名称

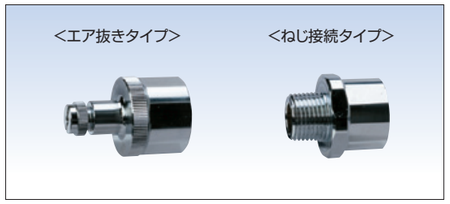

エア抜きタイプ

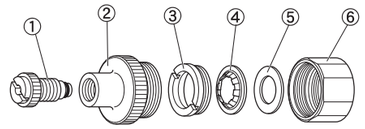

ねじ接続タイプ本体



ねじ接続タイプには①が入りません

①	エア抜きつまみ
②	本体(O-リング内蔵)
③	歯付受け
④	歯付座金
⑤	スリップワッシャ
⑥	袋ナット

※20Aは⑤のかわりに④×2枚

■安全上のご注意

かならずお守りください

■表示内容を無視して誤った施工の仕方をしたときや施工時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。


⚠注 意　この表示は、「傷害を負う可能性、または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容を示します。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

⃠	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 注 意

- ⃠ ●本テストプラグを水圧テスト以外の用途に使用しないでください。
- ⃠ ●二度切り、回し切り、ノコギリの使用禁止。
  水漏れの原因になります。
- ❗ ●接続前に管に傷、ゴミの付着がないことを確認してください。
  水漏れの原因になります。
- ❗ ●接続前に左図④の歯付座金に歯の割れ、欠け、たおれ等の異常がないことを確認してください。
  万一抜けた場合テストプラグが飛び出し危険です。



- ❗ ●管は、垂直に切断してください。
  切断面が斜めのもので接続すると、水漏れの原因になります。
- ❗ ●水圧試験時は必ずエア抜きを実施してください。
  エア抜きが不十分な場合、水圧試験時で万一抜けた場合、テストプラグが飛び出し危険です。
- ❗ ●必ず、水圧によりテストを実施してください。
  空気圧による気密テストには使用しないでください。
- ❗ ●保管時、O-リング部に異物が付着しないようにして保管してください。
  万一異物が付着した場合は除去してください。
  水漏れの原因になります。

施　工　手　順


❶管端部の確認

1.管端部は直角に切断してください。
管端部にゴミ、バリ、ささくれ等がある場合は除去してください。

⚠注意 管端が斜めになっているとO-リングを傷つけ、漏水の原因になります。

❷マーキング

1.管の必要挿入長さを参考に挿入標線を記入してください。



管呼び径	管の必要挿入長さ
10A	22mm
13A	22mm
16A	26mm
20A	28mm

❸管の挿入


1.管をマーキング位置まで差し込んでください。



⚠注意 管の挿入不足は漏水の原因となります。

❹配管内のエア抜き


1.エア抜きつまみを緩めた状態で、テストポンプにて水を送り、エア抜きを確実に行ってください。
その後、エア抜きつまみを締め、水圧を上げてください。



⚠注意 本体ローレット部を握ってエア抜きつまみをねじってください。

❺管の切断


1.水圧テスト終了後、テストプラグ近傍で管を切断してください。

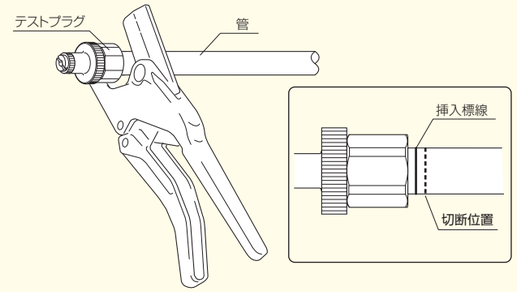


⚠注意 出来る限りテストプラグに近い位置で切断してください。

❻管の除去

1.袋ナットを緩めて取り外してください。



2.エア抜きつまみの先端で袋ナット内の管を押し出して除去してください。

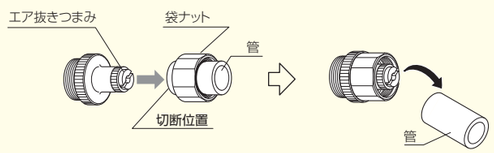


⚠注意 エア抜きつまみを管内へ挿入する際、本体と袋ナットの間に手を挟まないように注意してください。

3.管の除去後、袋ナットを本体に装着して保管してください。
保管時は、ゴミ等の付着を防止するため袋に入れてください。

フィブロック さや管用

壁・床共通で使用できます。
〈防火区画貫通部材〉 国土交通大臣認定品（一財）日本消防設備安全センター性能評定品

⚠ フィブロックの用途、使用条件の詳細については各認定書・評定書、カタログ等をご確認ください。
⚠ 防火区画貫通について不明な点は、所轄の行政機関へご確認ください。



■特 長

1. 1種類のテープで対応できます。
2. 薄いテープ状なので巻きつけが容易です。
3. 必要な長さにカットして使えるので無駄がありません。床・壁に共通で使えます。

■規 格

品 番	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m/巻)	梱包数(巻/ケース)	価格(円/巻)
TBBZ001	0.66	60	2.0	12	34,760

フィブロックさや管用の取扱説明書はこちら!
https://www.fiblock.com/data/manual_sleeve.pdf

■一巻当たりで施工できるおよその箇所数（呼び径別）

さや管の場合

呼び径	φ22	φ25	φ28	φ30	φ36
箇所数	20箇所	18箇所	17箇所	16箇所	14箇所

※1箇所あたりの積算価格例：φ28の場合2,045円/箇所

コルゲートウォームの場合

呼び径	φ10	φ13	φ16	φ20
箇所数	20箇所	18箇所	16箇所	14箇所


※1箇所あたりの積算価格例：φ16の場合2,173円/箇所

エスロペックスCV管の場合

呼び径	φ10	φ13	φ16	φ20
箇所数	26箇所	26箇所	22箇所	18箇所


※1箇所あたりの積算価格例：φ16の場合1,580円/箇所

標準施工図

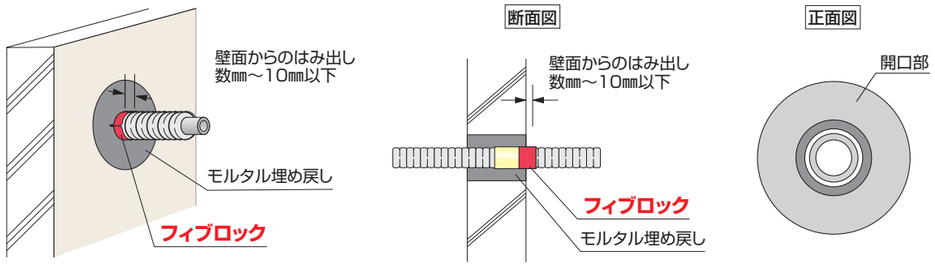

ALC・コンクリート施工方法（円形開口部の例）

1 フィブロックの巻き付け
- 管表面の埃・汚れを除去します。
- 壁面から10mmの位置に印をつけます。（この位置にフィブロックを巻き付けます。）
- 管の上から1周巻き付けるのに可能な長さでフィブロックをカットします。
- 赤帯部分が施工後確認できるように、印部分にフィブロックを巻き付けます。

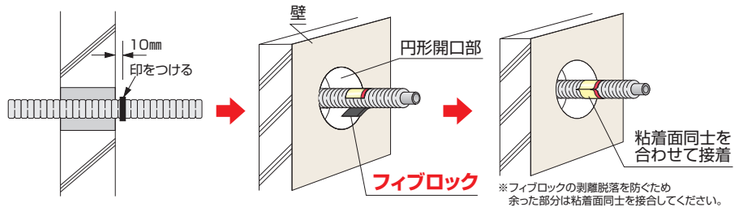


※フィブロックの剥離脱落を防ぐため余った部分は粘着面同士を接合してください。

2 配 管
- 配管を支持・固定します。

3 モルタルの埋め戻し
- 開口部をモルタルで埋め戻します。


※フィブロックが床面から数mm～10mm以下出ていることを確認してください。

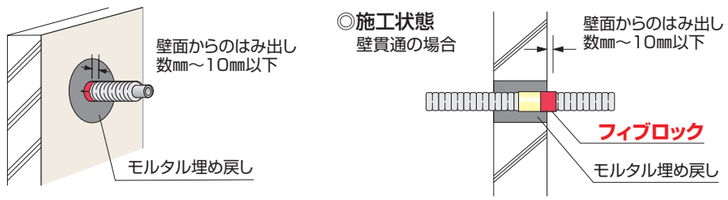


◎施工状態
壁貫通の場合

ALC・コンクリート施工完成図

角穴工法 壁貫通（矩形）

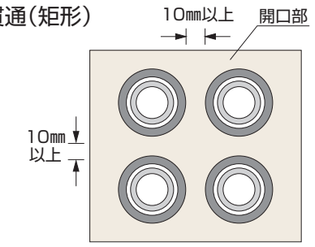


丸穴工法 壁貫通（円形）



※管と管の間隔を10mm以上あけて配管してください。


中空壁施工図

防火区画
（令8・共住区画以外）




※開口径は管種により異なります。適用範囲表をご確認ください。

共住区画




「さや管の外径プラス8mm以下」となるように開口部を設けてください。

◎施工状態

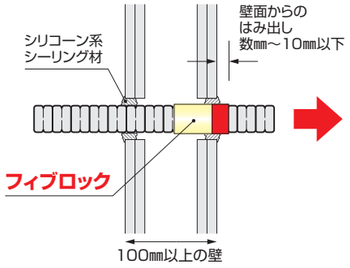

シーリング材充填イメージ




※シーリング材は、シリコーン系シーリング材をご使用ください。（JIS A 5758）
推奨品：セキスイシリコーンシーラント
※埋め戻しはモルタルではありませんのでご注意ください。
※開口径は配管サイズに応じて上記の寸法をお守りください。


※フィブロックは壁のどちら側にはみ出してもかまいません。
※設置が確認できるように壁面から赤帯を数mm～10mm出して施工してください。

片壁施工図


防火区画
（令8・共住区画以外）



◎施工状態

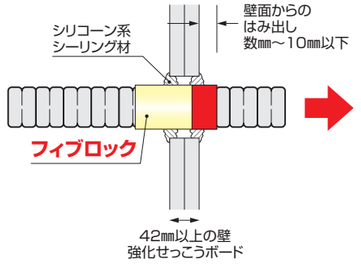

シーリング材充填イメージ




※シーリング材は、シリコーン系シーリング材をご使用ください。（JIS A 5758）
推奨品：セキスイシリコーンシーラント
※埋め戻しはモルタルではありませんのでご注意ください。
※開口径は配管サイズに応じて上記の寸法をお守りください。

※フィブロックは壁のどちら側にはみ出してもかまいません。
※設置が確認できるように壁面から赤帯を数mm～10mm出して施工してください。


スラブ埋設（サブウェイ）工法

標準施工図

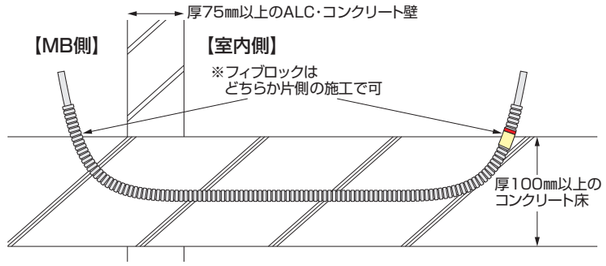

※施工する際は評定書をご確認ください。

施工例

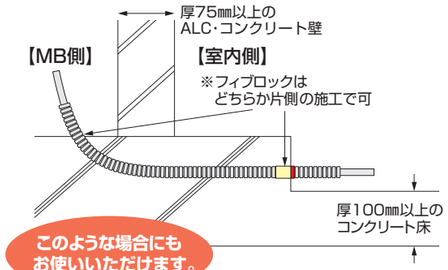

⚠ 使用上の注意事項

- フィブロックの用途、使用条件の詳細については各認定書・評定書、カタログをご確認ください。
- 区画貫通措置以外の目的には使用しないでください。
- フィブロックの幅は規定の寸法となっていますので、幅を変えて使用しないでください。
- 壁用、床用の条件があるものは、用途に合わせてご使用ください。
- フィブロックの帯は壁面及び床スラブ面より規定の長さ以下出すようにしてください。
- 区画貫通部以外の配管露出部に使用しても効力を発揮しません。
- 防水機能はありません。必要な場合には別途、防水処理を行ってください。
- 必要に応じて、手袋や保護めがね等適切な保護具を使用してください。
- 水濡れや直射日光、高温下は避けて運搬・保管してください。
- 紫外線や水、薬品等のかかるところ、高温多湿の環境下、結露する場所では使用しないでください。
- 製品に局所的な荷重が加わると、潰れなどの変形や破れの恐れがあるため、保管や輸送の際はご注意ください。
- 残材や使用後の廃材の処分は、法令及び地方自治体の条例に従ってください。
- 防火区画貫通について不明な点は、所轄の行政機関へご確認ください。

セキスイ熱膨張耐火材 フィブロック についてのお問合わせは

製造元
積水化学工業株式会社
耐火材料事業部 https://www.sekisui.co.jp/fp/

販売元
積水マテリアルソリューションズ株式会社
耐火資材営業所 〒105-0014 東京都港区芝2-7-17住友芝公園ビル10階
03(6744)5806 03(6744)5807

フィブロック（さや管用）〈認定・評定一覧〉

壁　用途／給水管、給湯管、排水管、冷温水管、さや管、ケーブル、ガス さや管の使用最大呼び径は36です。

壁 ／ 丸　穴、矩　形

ALC・コンクリート（厚75mm以上）

貫通配管種			使用最大配管	開口寸法	国土交通大臣認定番号	（一財）日本消防設備安全センター性能評定番号
						共住区画
さや管	挿入管	架橋ポリエチレン管（JIS K 6769、6787）（エスロペックスなど）	20（3本以下）	矩形：横350㎜以下×縦200㎜以下	PS060WL-0623	KK24-016号
		ポリブテン管（JIS K 6778、6792）	20			
		軟質塩化ビニルライニングステンレス鋼フレキシブル管	φ32.3㎜	円形：φ200㎜以下		

壁 ／ 丸　穴

ALC・コンクリート（厚75mm以上）

貫通配管種			使用最大配管	開口寸法（参考ボイド径）	国土交通大臣認定番号	（一財）日本消防設備安全センター性能評定番号
						共住区画
さや管	挿入管	被覆付き架橋ポリエチレン管（エスロペックスCV）	20	φ80㎜以下（75以下）	PS060WL-0587	KK24-005号
		金属強化ポリエチレン管（スーパーエスロメタックス）	25			
		軟質塩化ビニルライニングステンレス鋼フレキシブル管	φ32.3㎜	φ60㎜以下	PS060WL-0622	KK24-015号
		架橋ポリエチレン管（JIS K 6769、6787）（＋ケーブル★）	13A（2本以下）	φ80㎜以下（75以下）	PS060WL-0066	KK19-133号
		架橋ポリエチレン管（JIS K 6769、6787）（エスロペックスなど）	20（2本以下）			
		ポリブテン管（JIS K 6778、6792）				
		コルゲート被覆付き架橋ポリエチレン管（コルゲートウォーム）※1	20			
直管		被覆付き架橋ポリエチレン管（エスロペックスCV）		φ80㎜以下（75以下）	PS060WL-0066	KK19-133号
		架橋ポリエチレン管（JIS K 6769、6787）	25（2本以下）			
		ポリブテン管（JIS K 6778、6792）				
		金属強化ポリエチレン管（スーパーエスロメタックス）	20		PS060WL-0065	
		保温付架橋ポリエチレン管（保温厚10㎜以下）			PS060WL-0192	
		保温付ポリブテン管（保温厚10㎜以下）			PS060WL-0207	

★印のケーブル：外径6㎜以下 3芯以下（導体総断面積0.9㎟以下）　※1.コルゲート被覆を通じての内管の更新はできません。

コンクリート（厚100mm以上）

貫通配管種			使用最大配管呼び径等	開口寸法（参考ボイド径）	国土交通大臣認定番号	（一財）日本消防設備安全センター性能評定番号	
						共住区画	令8区画
さや管	挿入管	架橋ポリエチレン管（JIS K 6769、6787）	25	φ80㎜以下（75以下）	PS060WL-0065	KK19-133号	RK19-035号
		ポリブテン管（JIS K 6778、6792）					
		コルゲート被覆付き架橋ポリエチレン管（コルゲートウォーム）※1	20				
		ケーブル（JIS C 3342、3605）	外径28㎜以下 4芯以下（導体総断面積152㎟以下）		PS060WL-0003	KK19-134号	
直管		架橋ポリエチレン管（JIS K 6769、6787）	20		PS060WL-0065	KK19-133号	RK19-035号
		被覆付架橋ポリエチレン管（エスロペックスCV）					
		金属強化ポリエチレン管（スーパーエスロメタックス）					
		ポリブテン管（JIS K 6778、6792）	30				
		ケーブル（JIS C 3342、3605）	外径28㎜以下 4芯以下（導体総断面積152㎟以下）		PS060WL-0006	KK19-134号	

※1.コルゲート被覆を通じての内管の更新はできません。

中 空 壁 ／ 丸　穴

中空壁（厚100mm以上）

貫通配管種			使用最大配管呼び径	開口寸法（管外径+20㎜以下）	国土交通大臣認定番号	（一財）日本消防設備安全センター性能評定番号
						共住区画
さや管（1本）	挿入管	架橋ポリエチレン管2本（＋ケーブル★）	13（2本）	φ50㎜以下	PS060WL-1204	KK2025-012号
		架橋ポリエチレン管（JIS K 6769、6787）	20			
		ポリブテン管（JIS K 6778、6792）	25			
		コルゲート被覆付き架橋ポリエチレン管（コルゲートウォーム）※1	20			
直管		架橋ポリエチレン管（JIS K 6769、6787）	20	φ40㎜以下		
		被覆付架橋ポリエチレン管（エスロペックスCV）	20			
		金属強化ポリエチレン管（スーパーエスロメタックス）	25			
		硬質ポリ塩化ビニル管（VP管）（JIS K 6741、6742）	30	φ50㎜以下		
		ポリブテン管（JIS K 6778、6792）				

★印のケーブル：外径６mm以下 3芯以下（導体総断面積0.9㎟以下）※1.コルゲート被覆を通じての内管の更新はできません。
◎KK2025-012号共住区画では、JIS A 6901 GB-Fに規定する強化せっこうボードを使用します。 ◎貫通部埋め戻しには、積水フーラー社製セキスイシリコーンシーラントを推奨いたします。

壁　用途／給水管、給湯管、排水管、冷温水管、さや管、ケーブル さや管の使用最大呼び径は36です。

片　壁 ／ 丸　穴

片壁（厚42mm以上）

貫通配管種			使用最大配管呼び径	開口寸法（管外径+10㎜以下）	国土交通大臣認定番号
さや管（1本）	挿入管	架橋ポリエチレン管2本（＋ケーブル★）	13（2本）	φ52㎜以下	PS060WL-0470-1
		架橋ポリエチレン管（JIS K 6769、6787）	20		
		ポリブテン管（JIS K 6778、6792）	25		
		コルゲート被覆付き架橋ポリエチレン管（コルゲートウォーム）※1	20		
直管		被覆材付架橋ポリエチレン管（エスロペックスCV）			
		ポリブテン管（JIS K 6778、6792）	30		
		架橋ポリエチレン管（JIS K 6769、6787）	20		

★印のケーブル：導体断面積0.75㎟以下（1本あたり）、絶縁体0.6mm以下、シース1.0mm以下
※1.コルゲート被覆を通じての内管の更新はできません。
◎貫通部埋め戻しには、積水フーラー社製セキスイシリコーンシーラントを推奨します。

床　用途／給水管、給湯管、排水管、冷温水管、さや管、ケーブル さや管の使用最大呼び径は36です。

ALC・コンクリート（厚100mm以上）

貫通配管種			使用最大配管呼び径	開口寸法（参考ボイド径）	国土交通大臣認定番号	（一財）日本消防設備安全センター性能評定番号
						共住区画
さや管	挿入管	架橋ポリエチレン管（JIS K 6769、6787）	25	φ80㎜以下（75以下）	PS060FL-0073※2	KK19-099号
		被覆付架橋ポリエチレン管（エスロペックスCV）	20		PS060FL-0586	KK24-004号
		金属強化ポリエチレン管（スーパーエスロメタックス）	25			
		コルゲート被覆付き架橋ポリエチレン管（コルゲートウォーム）※1	20		PS060FL-0073※2	KK19-099号
直管		被覆付架橋ポリエチレン管（エスロペックスCV）				
		保温付ポリブテン管（保温材厚10㎜以下）			PS060FL-0206※2	KK19-106号
		金属強化ポリエチレン管（スーパーエスロメタックス）	25	φ160㎜以下（150以下）	PS060FL-1085	

※1.コルゲート被覆を通じての内管の更新はできません。
※2.本認定ではALC厚100mm以上、コンクリート厚70mm以上で使用可能です。

コンクリート（厚150mm以上）

貫通配管種			使用最大配管呼び径	開口寸法（参考ボイド径）	国土交通大臣認定番号	（一財）日本消防設備安全センター性能評定番号	
						共住区画	令8区画
さや管	挿入管	架橋ポリエチレン管（JIS K 6769、6787）	25	φ80㎜以下（75以下）	PS060FL-0005	KK19-135号	RK19-036号
		ポリブテン管（JIS K 6778、6792）					
		コルゲート被覆付き架橋ポリエチレン管（コルゲートウォーム）※1	20				
		ケーブル（JIS C 3342、3605）	外径28㎜以下 4芯以下（導体総断面積152㎟以下）				
直管		架橋ポリエチレン管（JIS K 6769、6787）	20		PS060FL-0009		RK19-036号
		被覆付架橋ポリエチレン管（エスロペックスCV）					
		ポリブテン管（JIS K 6778、6792）	30				
		ケーブル（JIS C 3342、3605）	外径28㎜以下 4芯以下（導体総断面積152㎟以下）				
		金属強化ポリエチレン管（スーパーエスロメタックス）	20				RK19-036号
			25	φ160㎜以下（150以下）	PS060FL-1085		

※1.コルゲート被覆を通じての内管の更新はできません。

スラブ埋設［サブウェイ］工法　用途／給水管、給湯管、排水管、冷温水管、さや管、ケーブル、ガス さや管の使用最大呼び径は42です。

ALC・コンクリート壁（厚75mm以上）、コンクリート床（厚100mm以上）

貫通配管種			使用最大配管呼び径	開口寸法（さや管外径）	（一財）日本消防設備安全センター性能評定番号
					共住区画
さや管	挿入管	架橋ポリエチレン管2本（＋ケーブル★）	13（2本）	42㎜以下	KK19-101号
		架橋ポリエチレン管（JIS K 6769、6787）（＋ケーブル★）	20		
		ポリブテン管（JIS K 6778、6792）（＋ケーブル★）			
		金属強化ポリエチレン管（スーパーエスロメタックス）（＋ケーブル★）			
		架橋ポリエチレン管3本（＋ケーブル☆）	10（3本）	47㎜以下	KK24-017号
		軟質塩化ビニルライニングステンレス鋼フレキシブル管（表面材：軟質ポリ塩化ビニルコンパウンド　JIS K 6723）（内　管：冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯　JIS K 4305）	25		


★印のケーブル：0.3㎟×3芯以下1本
☆印のケーブル：VCTF 0.5㎟×6芯以下は1本以下、シースなし信号線0.2㎟以下は3本以下

ラクのびペックスCV（コルゲートウォーム）・エスロカチットSの納まり例〈戸建て住宅用〉

■床出し配管／キッチン･洗面・トイレ


床出しソケットの場合

〈キッチン〉

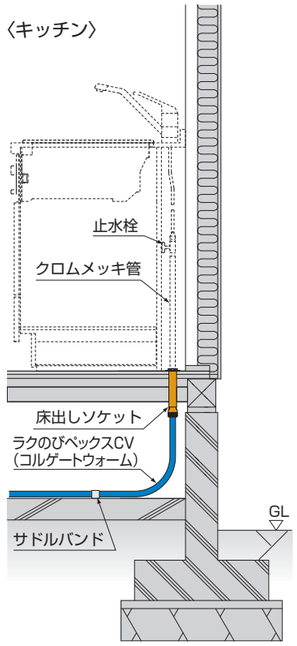


継手一体型の場合

〈キッチン〉

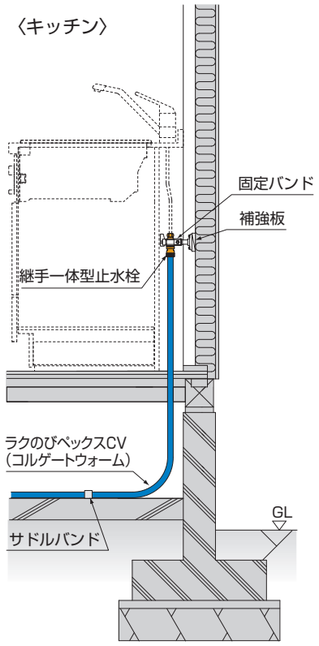


座付ソケットの場合

〈トイレ〉

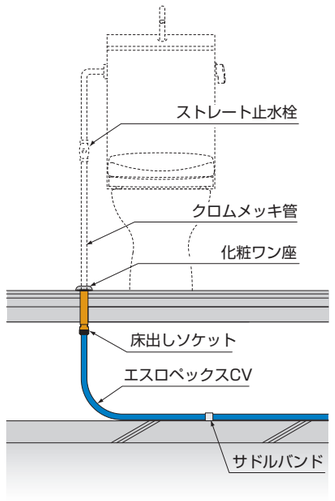


〈キッチン〉

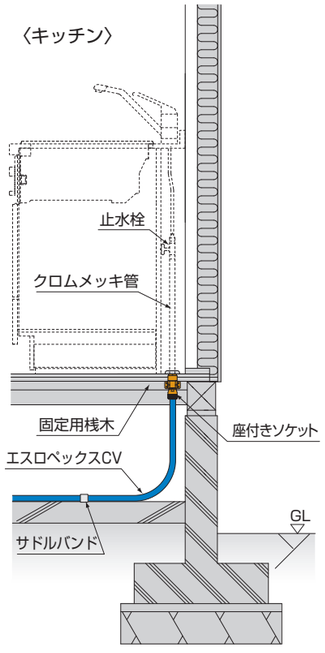


■壁出し配管／洗面・トイレ

座付き給水栓エルボの場合


〈洗面〉

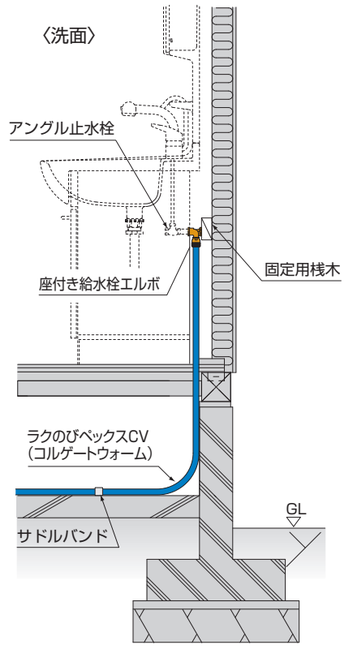


〈トイレ〉

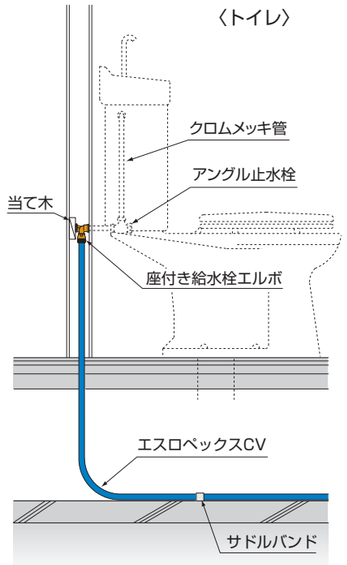

■ユニットバス

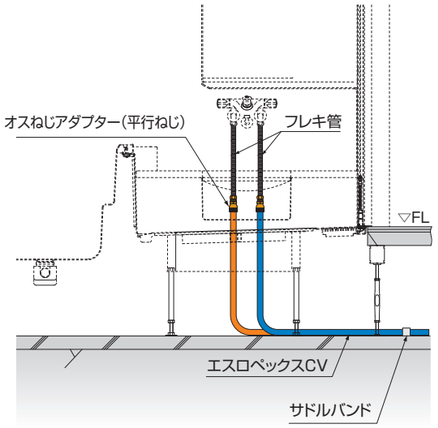


■洗濯

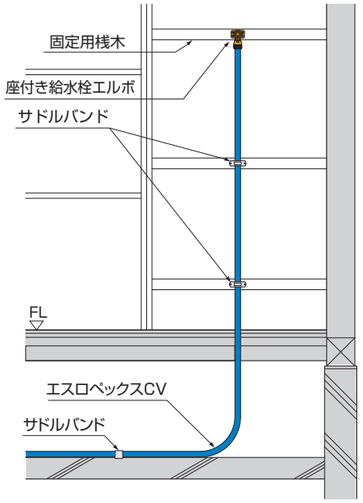


■給湯器接続例


壁掛けタイプ

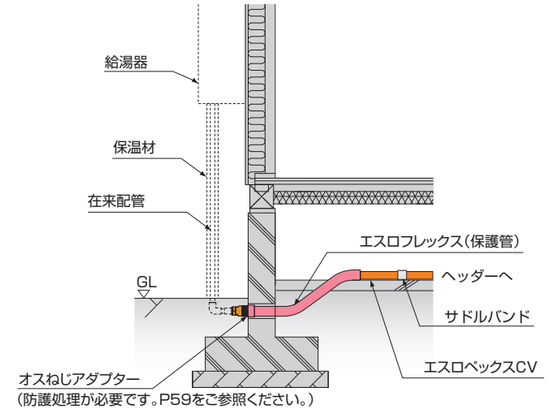


壁掛けタイプ／媒介エルボ使用の場合

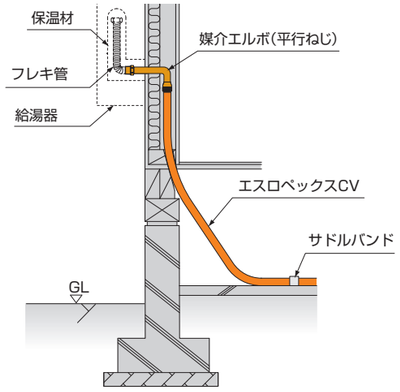

■給水引き込み配管

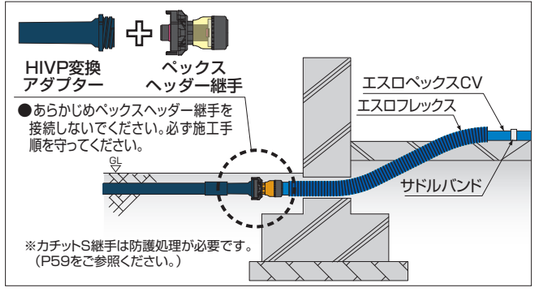


■ヘッダー回り

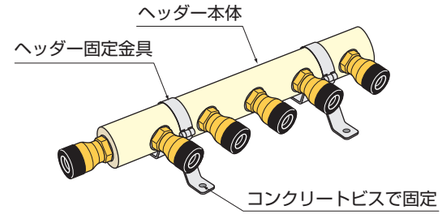


ラクのびペックスCV（コルゲートウォーム）・エスロカチットSの納まり例〈集合住宅用〉

■キッチン

床出し調整ジョイント
使用の場合

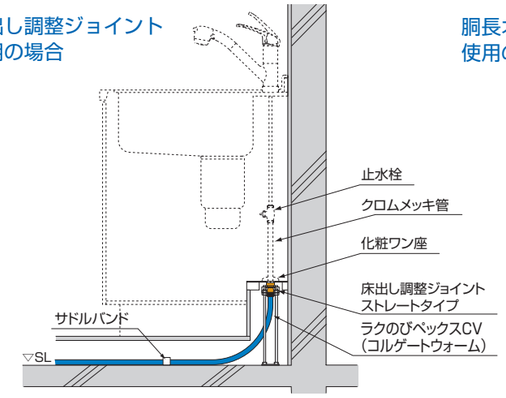


胴長オスねじアダプター
使用の場合

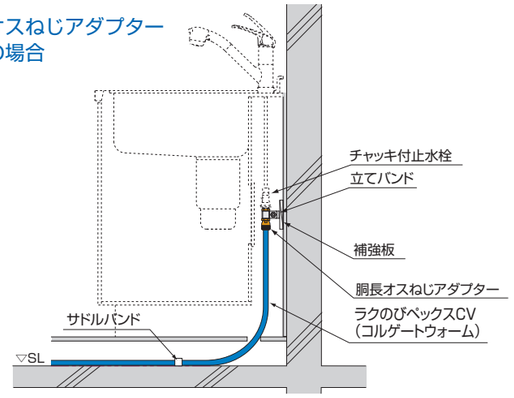


■洗面

床出し調整ジョイント
使用の場合

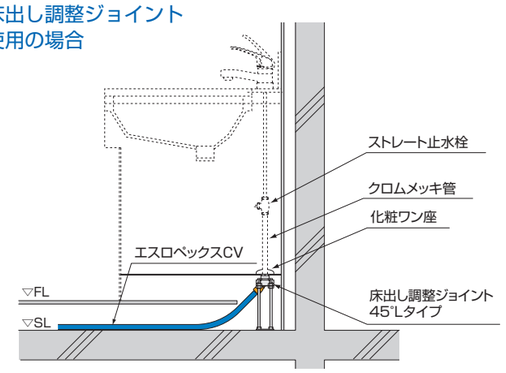


胴長オスねじアダプター
使用の場合

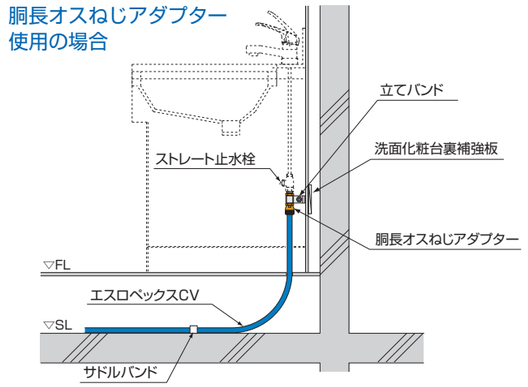


■トイレ


床出し調整ジョイント45°Lタイプ
使用の場合

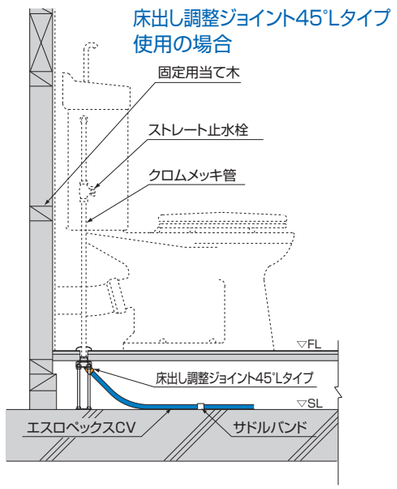

台付き給水栓エルボ
使用の場合

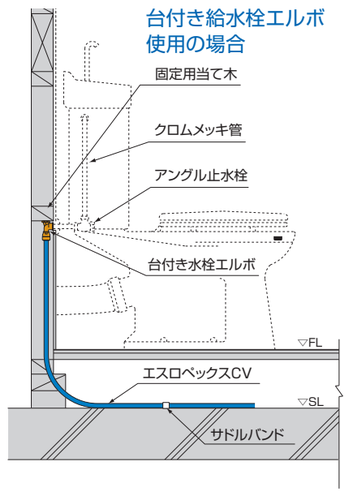


■ユニットバス回り

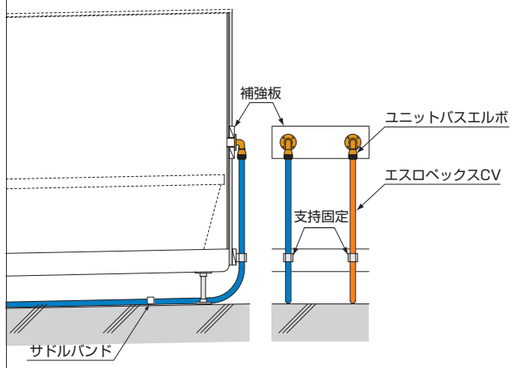



ユニットバス貫通部

1．内面樹脂コーティング仕上げの場合

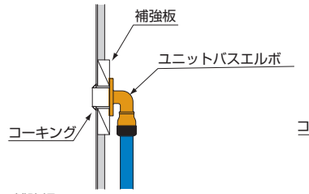


2．内面タイル仕上げの場合



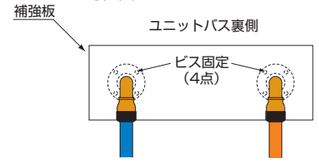


＊ユニットバス壁の総厚みは補強板を含め18～23mmに対応
＊補強板は耐水性合板16mm厚を使用
＊取付け穴径φ30

■洗濯

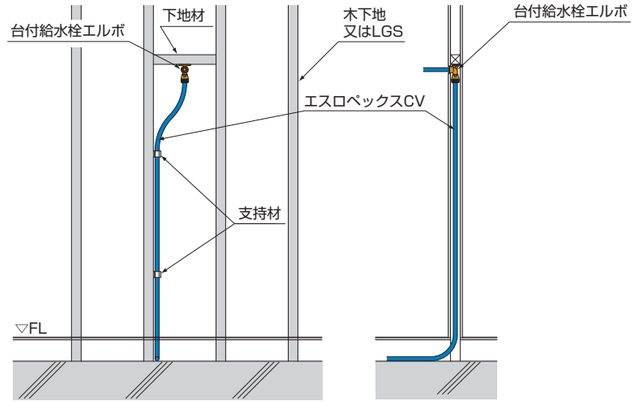


■MB内納まり

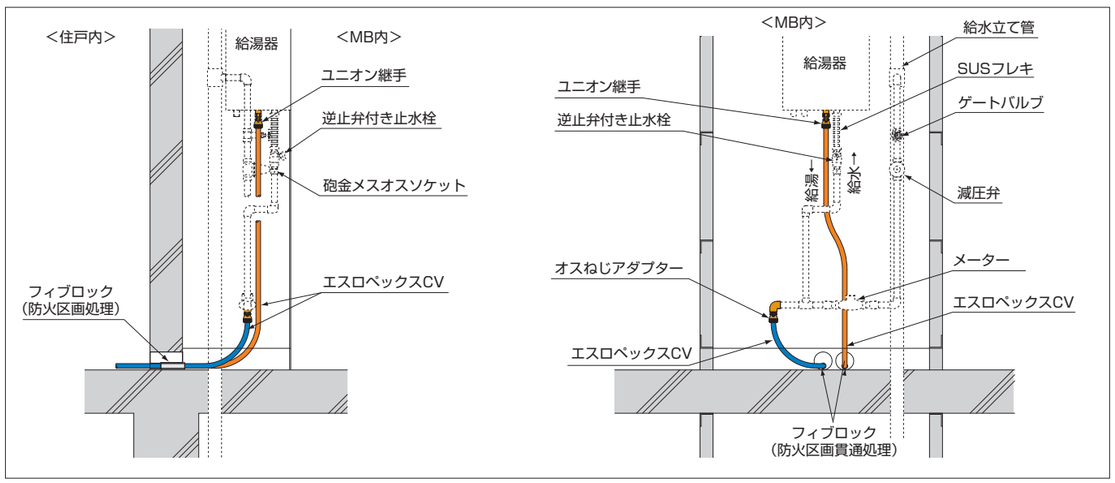


さや管ヘッダー式配管システムの納まり例


■洗濯機回り配管

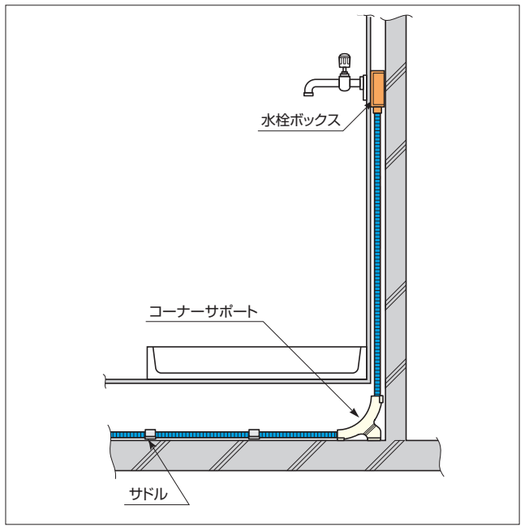


■ユニットバス回り配管

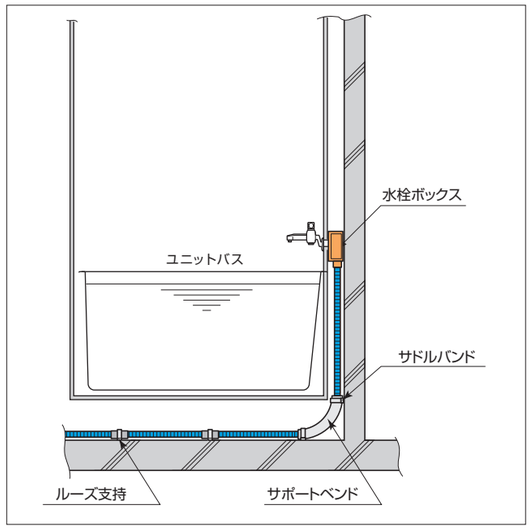


■洗面台回り配管

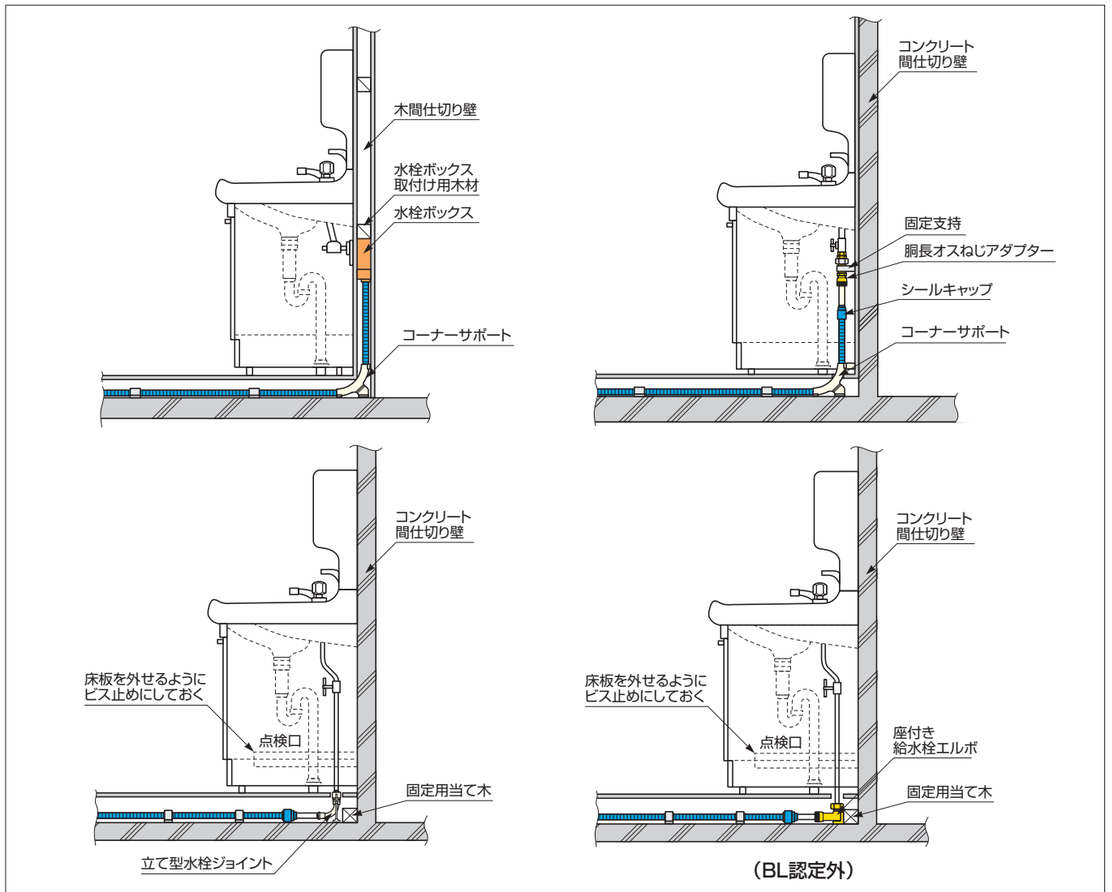


■トイレ回り配管

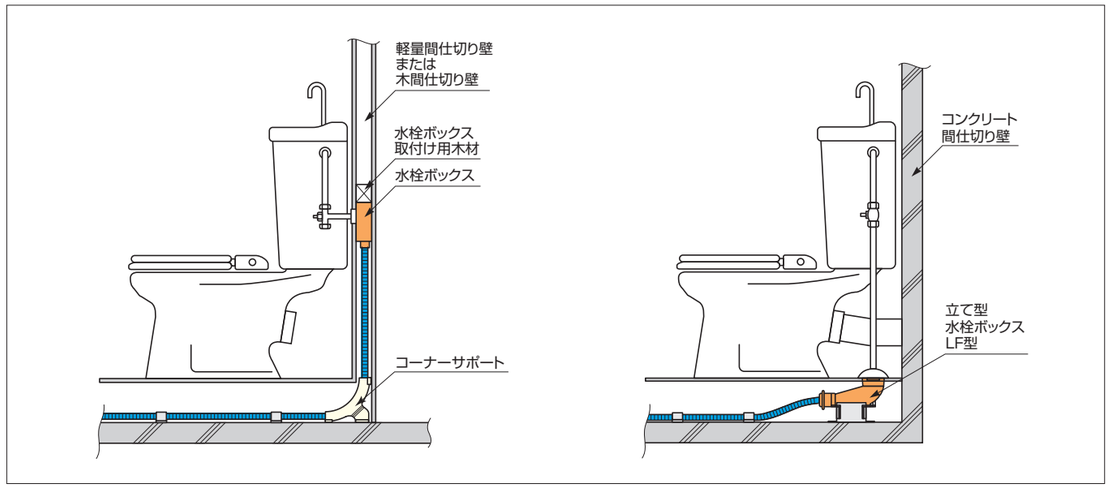

■キッチン回り配管

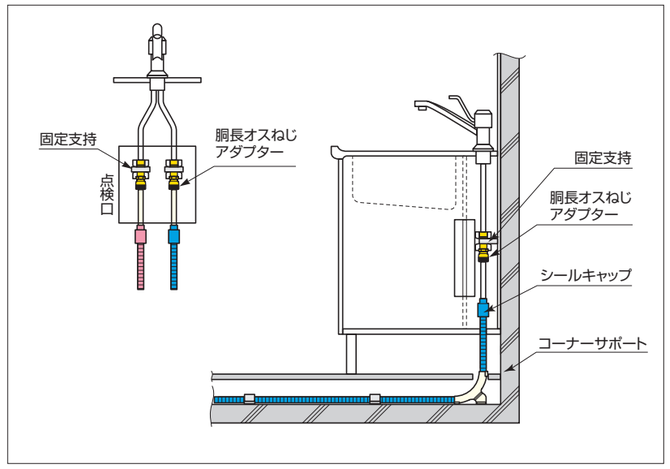


■MB内配管

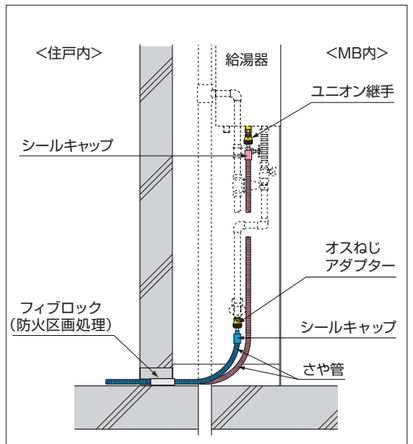


■ヘッダー回り配管

●ヘッダーパネルを使用する場合

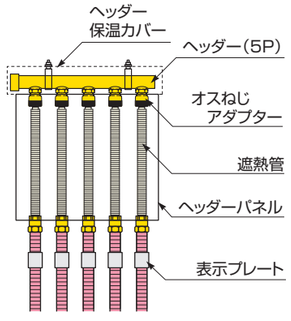

●ヘッダーパネルを使用しない場合

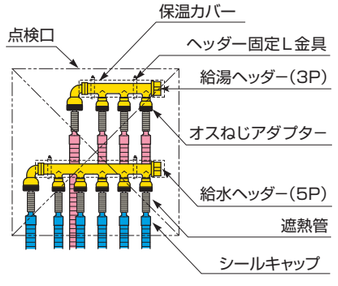

エスロペックス(コルゲートウォーム、CV、保温付)の支持方法

固定支持部


■管の支持間隔

管の支持間隔は下表に従って支持をしてください。
※施工業者様が定める施工基準も別途ご確認ください。


単位：mm

呼び径	支持間隔		
	床・壁(L1)	天井吊り(L2)	曲がり部(床転がし配管の場合)
10	1,000以内	600以内	中央部に1ヶ所
13	1,000以内		中央部に1ヶ所
16	1,000以内		中央部に1ヶ所
20	1,000以内	700以内	中央部に1ヶ所

〈床転がし配管〉



〈天井配管、吊り配管〉




〈曲がり部;
床転がし配管の場合〉




■管の立上がり部支持

〈床からの立上がり部は
500mm以内で支持〉




〈管の立上がり壁内配管は
500mm間隔で支持〉

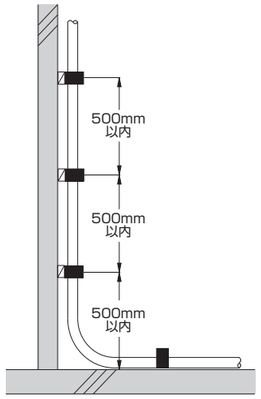


■継手近傍の支持（床転がし・壁配管及び天井吊り配管）

注意 ●継手を支点に曲げる配管はしないでください。管や継手が破損するおそれがあります。
●ウォーターハンマー等で管・継手が動かないように管を支持してください。


〈エルボ近傍：エルボの両側に
300mm以内で管を支持〉

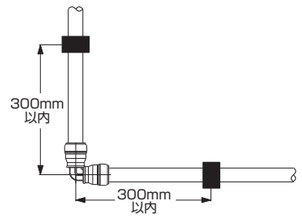


〈チーズ近傍：チーズから
300mm以内で管を支持〉

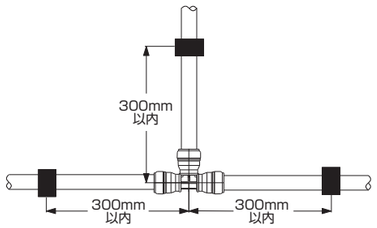


〈機器類接続部近傍：
300mm以内で管を支持〉

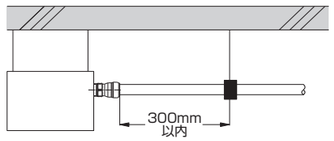


〈バルブ類継手近傍：バルブ類の
荷重が掛からないように支持〉

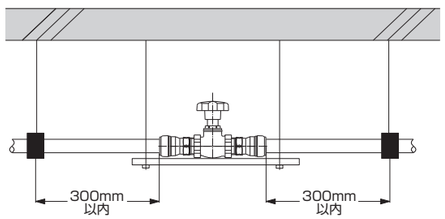

〈水栓接続部近傍：
300mm以内で管を支持〉

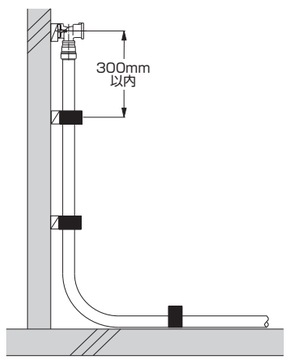

■ヘッダー部近傍の支持

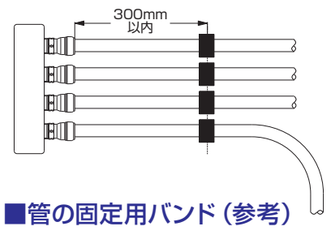

■管の固定用バンド（参考）

管の固定用バンドは管外径に対応したものを使用してください。(下表、市販品での適合例)

呼び径(mm)	ラクのびペックス コルゲートウォーム	エスロペックス CV	保温付エスロペックス	
			5mm保温	10mm保温
10	FLX22用	SGP10用	VP20用	SGP25用
13	FLX25用	SGP15用	SGP20用	VP30用
16	FLX30用	VP20用	VP25用	SGP32用
20	FLX36用	VP25用	VP30用	SGP40用

■水圧試験について

エスロペックスは可とう性管ですので、水圧を負荷すると真円に戻ろうとする力が働き、時間の経過とともに若干の水圧低下をきたすことがありますのでご注意ください。

〈架橋ポリエチレン管エスロペックス水圧試験例
公共住宅建設工事共通仕様書(令和7年度版)〉

架橋ポリエチレン管の水圧試験方法は次表による。なお、検査圧力に達してから5分間昇圧を繰り返し、検査圧力を保持した後に行う。

さや管ヘッダー配管及び樹脂管先分岐配管の水圧試験			
管種	初圧 MPa	60分後 MPa	判 定
架橋ポリエチレン管	0.75	0.5以上	合 格

注:継手部分の漏水の有無を目視確認する。不合格の場合は、系統別に調査し、漏れ系統は取り替えることとし、再び水圧試験を行う。

注意 ※1. 水圧試験を行う際には、エア抜きは確実に行ってください。エア抜きが不完全な場合、継手が抜けたとき、身体に当たってケガをするおそれがあります。
⚠ ※2. 目視、触診による確認も併用してください。
※3. 現場で決められた基準がある場合は、別途試験方法をご検討ください。

エスロペックスの性能

■エスロペックスの使用圧力

使用温度(℃)	0～20以下	～40以下	～60以下	～70以下	～80以下	～90以下	～95以下
最高使用圧力 MPa {kgf/㎠}	1.5 {15.3}	1.25 {12.7}	0.95 {9.7}	0.85 {8.7}	0.75 {7.7}	0.70 {7.2}	0.65 {6.6}

⚠ 95℃を超える異常温度が発生する熱源機器には使用しないでください。

注意 上表の範囲を超えた領域で使用した場合は管・継手が破損し重大なけが、火傷などの事故を引き起こすことがありますのでご注意ください。

■エスロペックスの基本物性

項目		単位	測定値	試験方法
密度		g/cm³	0.94	JIS K 7112
引張降伏強さ	20℃	MPa {kgf/cm²}	20.3 (207)	JIS K 6769
	80℃		9.0 (92)	
引張破断伸び	20℃	%	540	JIS K 6769
	80℃		600以上	
引張弾性率	20℃	MPa {kgf/cm²}	588 {6.0×10³}	JIS K 6769
	80℃		98 {1.0×10³}	
衝撃強さ		N・cm/cm²	割れず	ASTM D 256シャルピー
軟化点		℃	124	JIS K 7206ビカット
融点		℃	流動せず	
熱伝導率		W/m.k (kcal/m・h・℃)	0.35 (0.3)	ASTM C 177
線膨張係数	−20～20℃	℃⁻¹	1.4×10⁻⁴	ASTM D 696
	20～80℃		2.3×10⁻⁴	
硬度		−	64	ASTM D 2240ショアー
脆化温度		℃	−70以下	JIS K 7216

■エスロペックスの最小曲げ半径


単位：mm

呼び径	最小曲げ半径
10	150
13	150
16	200
20	300



⚠ 急激に曲げずに徐々に所定の半径まで曲げてください。

■エスロペックスの流量線図（ヘーゼンウイリアムス公式）

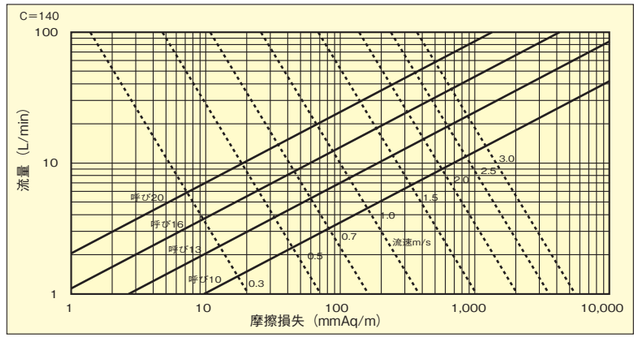

エスロカチットSの性能

■エスロカチットSの相当管長

・継手本体：金属品

単位：m

呼び径	オスねじアダプター	メスねじアダプター	座付き給水栓エルボ	床出しソケットS	床出し調整ジョイント			チーズ	
					S	45L	90L	通り側	枝側
10	1.5	1.75	2.0	—	—	—	—	—	—
13	3.25	3.0	1.5	5.0	4.0	2.5	2.0	6.0	7.0
16	1.25	2.0	—	—	—	—	—	4.0	4.5
16×13	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.5
16×13×13	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0
20	1.0	1.5	—	—	—	—	—	2.5	3.5
20×13	—	—	—	—	—	—	—	2.5	5.0
20×13×13	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5

・継手本体：樹脂品

単位：m

呼び径	エルボ	ソケット	チーズ	
			通り側	枝側
13	7.0	2.5	4.5	8.5
16	7.0	3.0	4.5	8.0
16×13	—	3.0	3.5	5.0
16×13×13	—	—	4.0	4.0
20	10.0	—	—	—
20×13	—	—	3.0	5.5
20×16	—	3.0	3.0	6.0

■ペックスヘッダー専用継手の相当管長

単位：m


呼び径	ペックスヘッダーアダプター		ペックスヘッダーエルボ	ペックスヘッダーバルブ付きアダプター	ペックスヘッダーメスねじニップル
	H 1/2	H 3/4	H 3/4	H 3/4	H 3/4
10	4.0	—	4.25	—	2.75
13	2.75	—	4.75	3.75	2.75
16	3.0	4.0	6.0	—	2.75
20	—	3.75	8.75	—	2.75

管・継手の試験検査証明書

■エスロペックスの試験検査証明書



■エスロカチットSの試験検査証明書

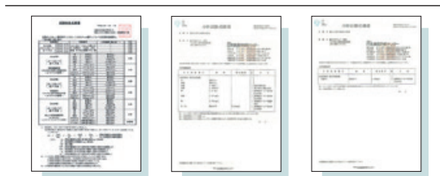

安全上の注意・使用上の注意

安全かつ適切に使用していただくために、必ずお守りいただくことを説明しています。表示と意味は右記の通りです。

⚠注 意　左記表示で囲まれている内容は、それを守らないと大けが・火傷などの事故を引き起こすことがありますので、ご注意ください。

⚠　製品性能を確保するために必ず守っていただきたい事項です。

1 設計および使用上の注意

⚠注 意

●温度及び最高圧力を守って使用してください。


使用温度（℃）	最高使用圧力（MPa）
0～20 以下	1.50
～40 以下	1.25
～60 以下	0.95
～70 以下	0.85
～80 以下	0.75
～90 以下	0.70
～95 以下	0.65

●給水・給湯及び冷温水配管に使用し、エア配管や薬液配管には使用しないでください。管・継手が破損して漏水するおそれがあります。また、温水の循環配管に使用の際は、使用条件によっては管・継手等の劣化が促進されるおそれがありますので、お問い合わせください。

●最高使用温度を超える異常温度が発生する熱源機器には使用しないでください。


●給湯管を取替えるリフォーム工事等で、古いガス給湯器等を継続使用する場合、ガス給湯器等から最高使用温度を超える異常高温が出湯し、管が破損する危険性があります。施工前に、ガス給湯器等に不具合が無いか確認の上配管工事を実施してください。

●旧式のガス給湯器においては、極めてまれにセンサーの誤作動等により異常高温状態となり、パイプが破裂し、火傷などの傷害を受ける可能性があります。特に給湯系統のリフォームで本システムを使用する場合は、事前に給湯器メーカーに使用の可否を確認お願いします。




●ガス給湯器等ガス機器と、周囲の配管との離隔距離については「ガス機器の設置基準及び実務指針」(一般財団法人日本ガス機器検査協会)に定められた基準を遵守ください。またガス給湯器の機種により緩和されることがありますので、具体的な離隔距離についてはガス事業者またはガス機器メーカーにご確認ください。

⚠●樹脂管・継手は下記「管・継手を破損させるおそれのある薬液等」に侵されますので、接触させないでください。またこれらを含む土壌に埋設しないでください。

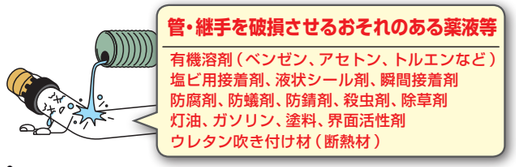

⚠●作業手袋やウエス、継手を保管するケース等は「管・継手等を破損させるおそれのある薬液等」が付着していないものをご使用ください。

⚠●管（エスロペックス、エスロペックスCV、保温付エスロペックス、ラクのびペックスコルゲートウォーム）の屋外露出配管では外部衝撃・紫外線劣化防止のために、エスロペックス外面、エスロペックスCV外面、保温付エスロペックスの保温材外面、ラクのびペックスコルゲートウォーム外面に紫外線を通さないように遮光外面被覆を行ってください。また、カチットS継手部も同様の処理を行ってください。



⚠●結露や凍結の可能性がある場合は、必要に応じて管と継手に保温処理等の対策を行ってください。また、継手接続部の管が裸で露出しないようにしてください。保温付エスロペックスの場合、必ず管の保温材と継手部に巻く保温材との間に隙間ができないように、継ぎ目をテープで巻いてください。

⚠●主に水道直結型スプリンクラー配管など、屋根裏等で環境温度の上昇が予想される部位の配管に使用する場合は、圧力上昇で管の破損や機器に損傷を与える場合があります。これを防止するため水道用途に適合した膨張弁、逃がし弁（設定圧：1.0MPa以下）等の設定を検討してください。

⚠●エスロペックスは急激に曲げず所定の半径で曲げてください。

呼び径	最小曲げ半径（mm）
10	150
13	150
16	200
20	300



●φ10で追い炊き配管する場合は、使用する継手を往復で4個以下としてください。また、配管長さの片道は、11m以下（往復22m以下）としてください。

●高置タンク方式等で、マンションの最上階の場合は、十分な水圧を得られない場合がありますので、配管口径の設定については考慮してください。

●給湯器、カランの圧力損失は機種により大きく相違しますので、必ずメーカーに確認して設計してください。

●隠蔽部での配管接続部には将来的な点検、補修、配管更新を考え、点検口を設けてください。

●エコキュートの室外機と貯湯タンクとの間の連絡管は、エコキュートメーカーの仕様書に準じた管種選定を行ってください。

●ラクのびペックス コルゲートウォームは、コルゲート被覆を通じての内管の更新はできないため、さや管ヘッダー工法には使用できません。

●本紙記載事項以外にご使用の場合は、弊社担当までお問い合わせください。

2 保管上の注意

●炎天下や極寒の場所に放置しないで、屋内に保管してください。

●床の上にクギ、突起物、段差が無いことを確認の上、段ボールやベニヤ板などを敷き、管に傷を付けないようにしてください。

●保管場所では火を使用しないでください。火の粉や熱によって構成部品が劣化するおそれがあります。

●エスロンエスロペックス直管タイプの縦置き（立てかけ）保管は、管が座くつ・変形・湾曲するおそれがあります。必ず平坦な場所で横置き保管としてください。

3 運搬上の注意

⚠●管を運搬するときは、必ず持ち上げて運搬してください。引きずり、投げ出し等は絶対にしないでください。

⚠●ダンボール箱の投げ出しは絶対に行わないでください。衝撃によって構成部品が破壊するおそれがあります。

4 管施工上の注意

●他社の架橋ポリエチレン管とエスロカチットSを接続する際は、管の内面に連続的もしくは断続的にスジがないことを確認してください。ある場合は漏水の原因となります。

●屋内露出配管には、管の傷防止等の為にエスロペックスを裸のまま使用しないでください。ラクのびペックスコルゲートウォームや保温付エスロペックス等、外面被覆されたものを使用し、管端まで覆ってください。

●マンションなどの屋内露出配管では、工事中の衝撃や踏みつけによって、管や継手が変形・破損するおそれがありますので、充分に注意してください。

●床穴貫通時は養生し、木くず等が管や被覆の中に入らないように施工してください。

●さや管工法には専用のエスロフレックスをご使用ください。

●ラクのびペックス コルゲートウォームは、コルゲート被覆を通じての内管の更新はできないため、さや管ヘッダー工法には使用できません。

■管（エスロペックス、エスロペックスCV、保温付エスロペックス、コルゲートウォーム）の土中・コンクリート埋設時の注意事項

●更新性を必要とする際は、さや管を使用してください。

●傷防止のため、エスロペックス裸管は埋設できません。

●被覆材付き（CV、保温付、コルゲートウォーム）は直埋設可能ですが、下記についてご注意ください。

・被覆材の中に内管を後挿入する更新はできません。


・石が管継手に接触すると破損につながる恐れがありますので取り除いてください。

・車両の通過や駐車その他の重量物の圧力を受ける場所には埋設できません。

・管・継手が破損する恐れのある薬液等を含む土壌に埋設しないでください。（P57参照）

・継手を埋設する場合は、当社カタログに示す防護処理を行うようにしてください。（P59参照）

⚠●管を継手に挿入する前に、管端部の確認を必ず行ってください。管端面取りは不要です。管端部にごみ、バリ、ささくれ、扁平、管内面のキズ、スジ、へこみがないことを確認し、ある場合は管端を切断して除去してください。漏水の原因となります。また、ほこりや砂等の異物が付いていると漏水の危険がありますので、管の内外面を清掃してください。

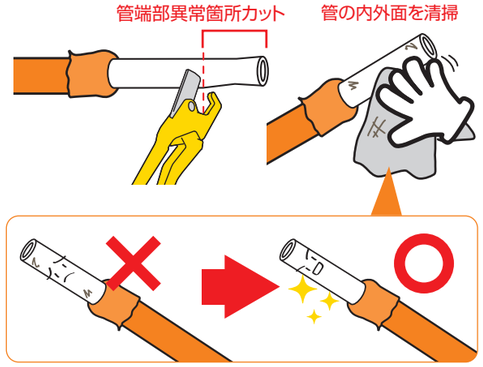

⚠●管の切断は、塩ビカッターまたは、フレキカッターを用いてください。のこ切りは使用しないでください。管は斜めに切断せず、直角に切断してください。2mm以上の斜め切りは接続不良につながる等、漏水の危険があります。

⚠●2度切り・回し切りはしないでください。漏水の危険があります。

⚠●可塑剤入りの被覆電線（コード）など可塑剤の入ったものは管を侵すことがありますので、直接管に触れさせないように施工してください。


⚠●養生等で粘着テープを巻いた管は、その部分を切断してから継手に接続してください。



⚠●規定の最小曲げ半径を遵守し、管の座屈が発生しにくい配管としてください。座屈が発生した場合は新しい管に交換してください。




⚠●管は継手や支持部材を支点に曲げないでください。また急激な力を加えた曲げ加工はしないでください。管・継手が破損するおそれがあります。

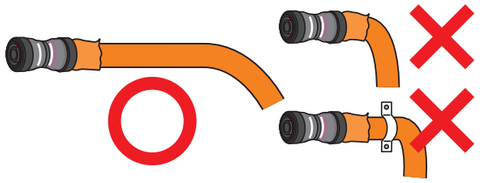


5 継手施工上の注意

⚠●土中及びコンクリート内への埋設は、継手が侵されるおそれがありますので下記の方法で防護処理が必要です。

〈土中〉

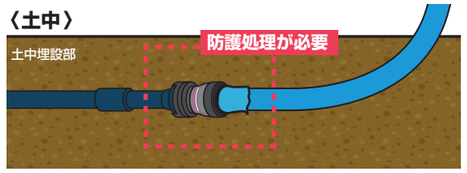

〈コンクリート〉

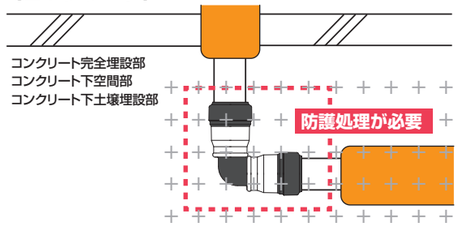


⚠●埋設以外の配管においても、清掃で使用する洗浄剤等の各種薬液が、管・継手に付着して侵されるおそれがありますので、下記の方法で防護処理が必要です。



＜継手の防護処理方法＞

●ブチル系テープ(推奨テープ:日東エルマテリアル ハイパーフィットST 又はNitto No.6951)を使用して下図に示すように継手部の防護処理をしてください。

継手の防護方法

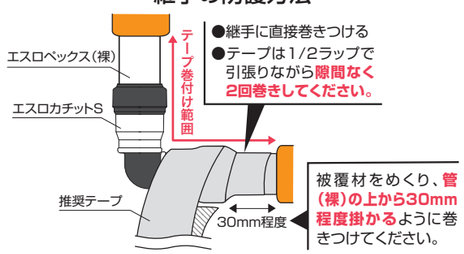

●使用上の注意等については箱に記載されている内容を守ってください。

●ハイパーフィットSTは引っ張りながら巻くときに白化することがありますが、性能に影響はありません。


●粘着成分が露出し周辺に黒移りする可能性があるため、必要に応じて推奨ブチル系テープの上から別途テープや保温材等で保護してください。

●可塑剤を含む塩ビ系防食テープ等は使用しないでください。

●被覆材(保温材)の上から巻き付けると管との隙間から上記影響物質が侵入するおそれがあります。隙間ができないように管と継手に直接巻き付けてください。特に多量の湯水がかかる環境、高湿度環境では、上記薬液等が継手部に侵入しないよう注意が必要です。

●継手を水没状態では使用しないでください。

⚠●可塑剤を含む塩ビ系防食テープ等(例:市販のビニルテープ、保温テープ、エスロンテープNo.340、No.360等)は継手や管を侵すことがありますので使用しないでください。



●ガスモレ検知液などは使用しないでください。継手等の劣化に繋がる場合があります。

●継手は適合する管種を確認の上ご使用ください。適合外の管種と接続すると漏水の原因となります。

●継手を落としたり踏んだりしないでください。破損したり使用不能になるおそれがあります。



●一度施工すると管が外れない構造になっていますので、継手の再使用はできません。失敗しないよう慎重に施工してください。

⚠●継手は埃、ゴミ、キズが付かない様保管し、包装袋やOリングカバーは、接続時まで外さないでください。



●管を継手に挿入する際は、ピンクのガイドが見えるまで奥まで一気に確実に挿入してください。挿入が完了すると"カチッ"と音がします。

●管を継手に挿入する際は、まっすぐ挿入してください。振りながら挿入すると、パッキンのねじれ、脱リングなど、漏水の原因となります。

●施工者は、ピンクのガイドが見えることを確認してください。ガイドが見えない場合、挿入不足により漏水の原因となります。また、ガイドが斜めに見える場合も、管の斜め切りにより漏水の原因となります。

●明らかに管が挿入しにくい継手が万一あった場合は、その継手の使用を中止し、販売店または弊社にご連絡ください。

●継手を分解しないでください。継手を分解すると内部部材でケガをしたり漏水のおそれがあります。また、一度分解した継手は使用しないでください。

●施工管理点検時には、ピンクのガイドが見えることを確認してください。



接続前



接続後

●施工管理点検時にブラックライトを使用の際は直接光源を見ない等取り扱いにはご注意ください。

●台や座の付いた継手は、所定の数のねじを用いて固定してください。

●ユニオン継手のねじの締め過ぎにご注意ください。シートパッキンやアダプター本体が破損するおそれがあります。適正締め付けトルクはG1/2:25N·m、G3/4:35N·mです。


●継手を直接固定する場合、固定具は継手の六角形部分など金属部分に当てて固定してください。樹脂部分に当てた場合、継手破損による漏水や、またピンクのガイドの確認ができなくなります。

●袋ナットおよび樹脂部を工具で挟んでねじ込むことは、破損のおそれがありますので、おやめください。パイプレンチ使用時は、ネジ部近傍の金属六角部分をつかんで使用してください。

●バルブ付きアダプターのねじ込み時は、バルブ部の六角部をつかんでねじ込んでください。接続部をつかむと漏水の原因となります。

⚠●水圧がかかった状態、もしくは配管内が満水の状態で管を挿入しないでください。パッキンやピンクのガイドがずれて漏水の原因となります。

⚠●両座付き給水栓エルボ(樹脂製)をねじ接続の際は、必ずシールテープをご使用ください。

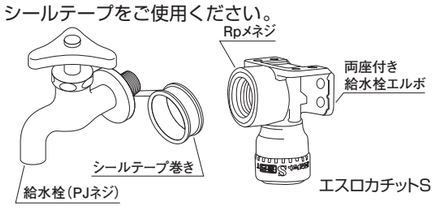

●腐食および赤水防止のため、ヘッダー回りの管材は防食管材を使用してください。

●連鋳ヘッダー及び鋳造ヘッダーには腐食防止のため、専用のプラグ・キャップ・ニップル等を使用してください。

●銅管など熱を使う配管材との接続の際は、銅管等を先に接続・冷却後、エスロカチットのねじアダプター継手を接続してください。熱によって継手が劣化するおそれがあります。

6 ペックスヘッダー施工上の注意

●破損・変形、その他の異常のあるものは使用しないでください。

⚠●ヘッダーの包装と継手のOリングカバーは接続時まで外さないでください。キズ、ゴミ、異物は漏水の原因となります。

●組み立て前に、必ずペックスヘッダーの受け口と専用継手の挿し口を点検し、ゴミや異物がある場合は除去してください。

●受け口の内面および挿し口の外面にキズがある場合は、漏水のおそれがあるため使用できません。キズのない新しい部品で施工を行ってください。

●異常ねじ込み防止のため、必ず架橋ポリエチレン管の接続前に、ヘッダー部を組み立ててください。

●専用継手は、ペックスヘッダーにまっすぐ押し入れてください。斜めに押し入れるとOリングのキズ付きや手回しナット接続異常の原因となります。

●専用継手の手回しナットは、まっすぐ回してください。斜めに回すとナットのねじがつぶれたり、回転不足の原因になります。

●ペックスヘッダーの接続部にはシールテープを巻かないでください。異物噛み漏水や、手回しナットの回転不足の原因になります。

⚠●ペックスヘッダー専用継手の手回しナットは、"パチッ"と音がするまで手で回し接続してください。その後、軽く逆方向に回して手回しナットが緩まないことを確認してください。ナットロック部が掛かっていないと、使用中にねじが緩み戻り、抜け漏水が発生します。

●手回しナットのねじが固い場合は一旦接続を中止し、挿し口と受け口の点検をしてください。異常があった場合は使用を中止し新品と交換してください。


●ヘッダー固定金具は、ヘッダー両端の枝の間と、連結使用の場合はペックスヘッダーニップル部に、設置してください。

●ペックスヘッダーに乗ったり、踏んだりしないでください。ヘッダーや専用継手が変形し、漏水のおそれがあります。

●ペックスヘッダーと継手の取り外しは、あらかじめ付け替え用の継手を準備し、必ずペックスヘッダー専用の継手離脱レンチを使用してください。脱着に際しては、必ず受け口内面と継手Oリングにキズ、ゴミ、異物等の異常が無いことを確認の上、ゴミ、異物の付着を防ぐため、すみやかに作業を実施・完了させてください。また作業完了後はナットロック部の変形がないことと、軽く手回しナットを逆方向に回して緩まない(ナットロック部が掛かっている)ことを確認してください。

●手回しナットには、いかなる場合にもパイプレンチやプライヤー等の工具は用いないでください。樹脂ねじや、手回しナットのロック機構が変形破壊し、水圧により継手が抜け落ちるおそれがあります。受け口・ナットロック部が変形したヘッダーや変形破損した専用継手は使用できません。新しいものに交換してください。

⚠●ヘッダー付近の配管は、必ず接続部が直線になる様にサドルで固定してください。ヘッダーを支点として管を曲げたり、引っ張らないでください。ヘッダーニップル部や継手、管が破損するおそれがあります。

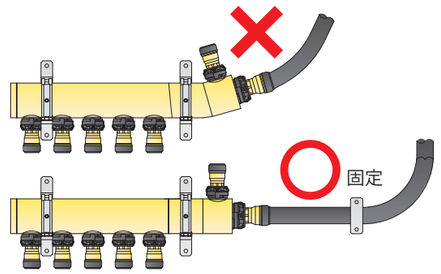

●実際の施工にあたっては、ペックスヘッダー同梱資料(「施工上の注意ポイント」、「ペックスヘッダー施工手順」)を参考の上、施工してください。

●メイン管が塩ビ管やライニング鋼管になる場合は、配管内の溶剤蒸気除去のため、管端を開放して必ず通風してください。

●銅管など熱を使う配管材との接続の際は、銅管等を先に接続・冷却後、ペックスヘッダー専用継手を接続してください。熱によって継手が劣化するおそれがあります。

●メスねじニップルのねじ部は、シールテープで接続してください。

●継手離脱レンチの両端は、それぞれ枝管用(H½) と本管用(H¾) です。使用に際しては適合サイズ側を用い、レンチのツメ2 箇所を継手ナットロック部にかけて、緩め方向に回し外してください。合わないサイズのレンチをかける等、無理に外そうとしないでください。部材が変形破損するおそれがあります。

7 配管化粧カバー施工上の注意

●エスロペックスは、巻き癖のない直管タイプをご使用ください。コイル管を使用する場合は、巻き癖を緩和しながら施工してください。

●ウォーターハンマーによる衝撃音が発生する可能性のある場合は、配管に緩衝材（保温材など）を巻いてください。

●エスロペックスは、温度が変化すると伸縮する特性があり、施工状況や使用温度によってコーナーパーツのカバーが外れる可能性があります。

●給湯管にご使用になる場合は、管内温度80℃以下でご使用ください。

●本製品は、使用環境温度の範囲内でご使用ください。高温になる火元回りでのご使用には十分ご注意ください。

●耐候性向上マークのない配管化粧カバーにおきましても、屋外にご使用いただけます。

●配管化粧カバーは、防水構造ではございません。必要に応じて貫通穴および配管のすき間はモルタルなどで埋め戻してください。

●防火区画貫通部に配管を通す場合は、適切な防火処理をしてください。また、防火区画貫通における不明な点は、所轄の消防機関に確認ください。

●配管化粧カバーは、推奨工具（トップ工業（株）:PD/JD用ダクトカッター DC-120PJ）か糸鋸で切断してください。

●配管化粧カバーの施工に関する詳細は「設計施工マニュアル」をご参照ください。また、配管に関する注意事項については本カタログを必ず熟読の上、安全・確実に施工してください。

●本製品の設計製造元は、因幡電機産業（株）となっております。出荷される梱包材はすべて因幡社製になっております。

8 さや管ヘッダー工法 配管設計についての注意

●下記に示した『さや管の曲げ半径』と『さや管の曲げ箇所数』の表の範囲内でさや管（エスロフレックス）を敷設してください。

■消音テープを使用しない場合

さや管の曲げ半径

PEX 呼び径	適合さや管 呼び径	最大配管長 (m)	曲げ半径(mm)	
			水平部	立上り部
10	22	15	300以上	150以上
13	22	15	400以上	150以上
16	28	15	500以上	250以上
20	36	15	600以上	300以上

さや管の曲げ箇所数

PEX 呼び径	適合さや管 呼び径	最大配管長 (m)	曲げ箇所数		
			水平部	立上り部	合計
10	22	15	4以下	2以下	6以下
13	22	15	4以下	2以下	6以下
16	28	15	3以下	2以下	5以下
20	36	15	3以下	2以下	5以下

■消音テープを使用した場合


さや管の曲げ半径

PEX 呼び径	適合さや管 呼び径	最大配管長 (m)	曲げ半径(mm)	
			水平部	立上り部
10	22	15	450以上	150以上
13	25	15	450以上	150以上
16	30	15	600以上	250以上
20	36	15	900以上	300以上

さや管の曲げ箇所数

PEX 呼び径	適合さや管 呼び径	最大配管長 (m)	曲げ箇所数		
			水平部	立上り部	合計
10	22	15	4以下	2以下	6以下
13	25	15	3以下	2以下	5以下
16	30	15	3以下	2以下	5以下
20	36	15	3以下	2以下	5以下

●曲げ半径はできるだけ大きく、曲げ箇所はできるだけ少なく、曲げ角度は90°以上にしてください。



●配管をスラブ内に埋設する場合、特に口径の大きい場合は建築設計者と相談の上で決定してください。

●高置タンク方式等で、マンションの最上階の場合は、十分な水圧を得られない場合がありますので、配管口径の設定については考慮してください。

●給湯器、カランの圧力損失は機種により大きく相違しますので、必ずメーカーに確認して設計してください。

●さや管工法には、専用のエスロフレックスをご使用ください。

●ラクのびペックス コルゲートウォームは、コルゲート被覆を通じての内管の更新はできないため、さや管ヘッダー工法には使用できません。

●さや管工法の詳細につきましては別途「さや管ヘッダー工法 設計・施工マニュアル」をご参照ください。

●エスロンさや管ヘッダー式配管システムはBL 認定外品です。

9 水圧試験の注意

⚠注 意

●水圧試験を行う際には、エア抜きを行ってください。エア抜きが不完全な場合、継手が抜けたとき、身体に当たってケガをするおそれがあります。

●水圧テストプラグ使用の際は、同梱されている「テストプラグ取扱説明書」に従って、水圧テストを行ってください。
（注：必ずエアー抜きを行ってください。）

⚠●施工完了後は水圧試験を実施してください。ただし挿入不足等の施工上の不具合は、水圧ゲージの確認のみでは発見できない場合があります。水圧試験と同時に必ず継手接続部の目視・触診を行い、漏れがないこと、ピンクのガイドが見えることを確認してください。

●万一、水圧試験で継手付近で水漏れが発見された場合は、必ず新しい継手と交換してください。

⚠●満水状態や水圧がかかった状態での追加挿入は、一時的に止水できているように見えてもパッキンが水で押されて脱リングし漏水の原因となりますので禁止です。

●エスロペックスは可とう性管ですので、水圧を負荷すると真円に戻ろうとする力が働き、時間の経過とともに若干の水圧低下をきたすことがありますのでご注意ください。季節・配管長によっても異なりますが、例えばエスロペックスでは 0.74MPa {7.5kgf/cm²} に加圧すると１時間経過後およそ 0.44 ～ 0.59MPa {4.5 ～ 6kgf/cm²} の圧力に低下し安定します。

●ペックスヘッダー水圧試験の実施前には、手回しナットを軽く逆に回して緩まない（ナットロック部が掛かっている）ことを確認してください。水圧試験では、圧力ゲージからは手回しナットのナットロック部が掛かっていない状態を、発見できない場合があります。

●ペックスヘッダー水圧試験で漏水し、かつナットロック部が外れている場合、継手のOリングが損傷しているおそれがあるため新しい継手と交換してください。