


品名

エスロハイパーAW消火管
EF受口付直管

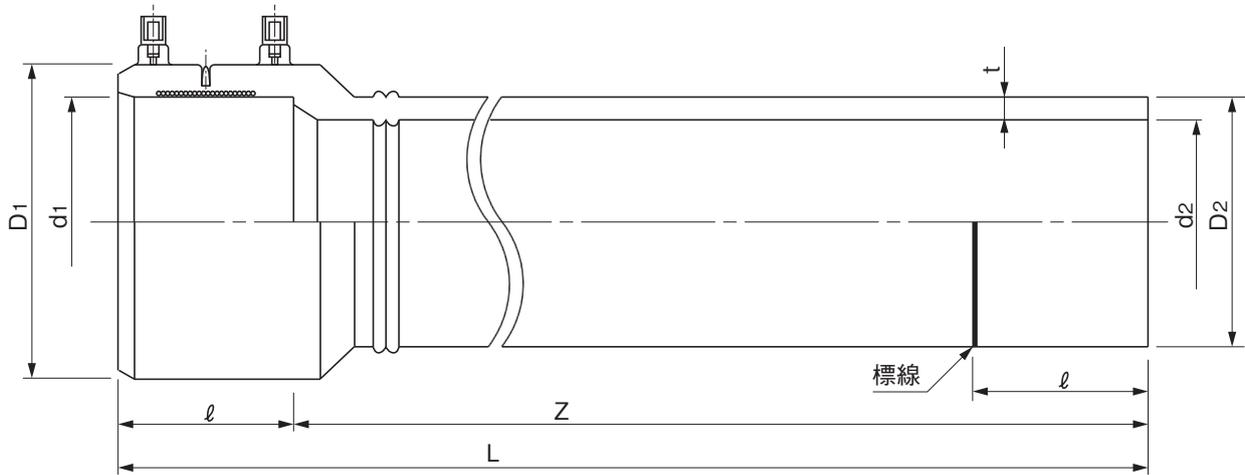

単位：mm

| 呼び径 | 受口外径 (D1) | | 管外径 (D2) | | 受口内径 (d1) | | 近似内径 (d2) | 肉厚 (t) | | 全長 (L) | 受口長さ (l) | 有効長 (Z) | |
|-----|-----------|-------|----------|--------|-----------|-------|-----------|---|------|--------|----------|---|--|
| | 参考 | 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | | 許容差 | 参考 | 参考 | 基準寸法 | 許容差 | |
| 75 | 117 | 89.0 | ±0.30 | 89.70 | ±0.20 | 71.7 | 8.1 | $\begin{smallmatrix} +1.1 \\ 0 \end{smallmatrix}$ | 5065 | 65 | 5000 | $\begin{smallmatrix} +100 \\ 0 \end{smallmatrix}$ | |
| 100 | 147 | 114.0 | ±0.35 | 114.85 | ±0.25 | 91.9 | 10.4 | $\begin{smallmatrix} +1.3 \\ 0 \end{smallmatrix}$ | 5080 | 80 | | | |
| 150 | 205 | 165.0 | ±0.50 | 166.10 | ±0.30 | 133.3 | 15.0 | $\begin{smallmatrix} +1.7 \\ 0 \end{smallmatrix}$ | 5100 | 100 | | | |
| 200 | 266 | 216.0 | ±0.65 | 217.45 | ±0.35 | 174.4 | 19.7 | $\begin{smallmatrix} +2.2 \\ 0 \end{smallmatrix}$ | 5158 | 158 | | | |

(備考) 1) D2の許容差は平均外径の許容差を示す。
2) d1の許容差は電熱線部の平均内径の許容差を示す。

| | | | | |
|-----|-------------------------|----|------------|---------|
| 品名 | エスロハイパーAW消火管 EF受口付直管 | | 図番 | SHFD-17 |
| 作成日 | 2016.5.18 | 製図 | 積水化学工業株式会社 | |