


品名

AW構造物耐震システム標準穿孔タイプ

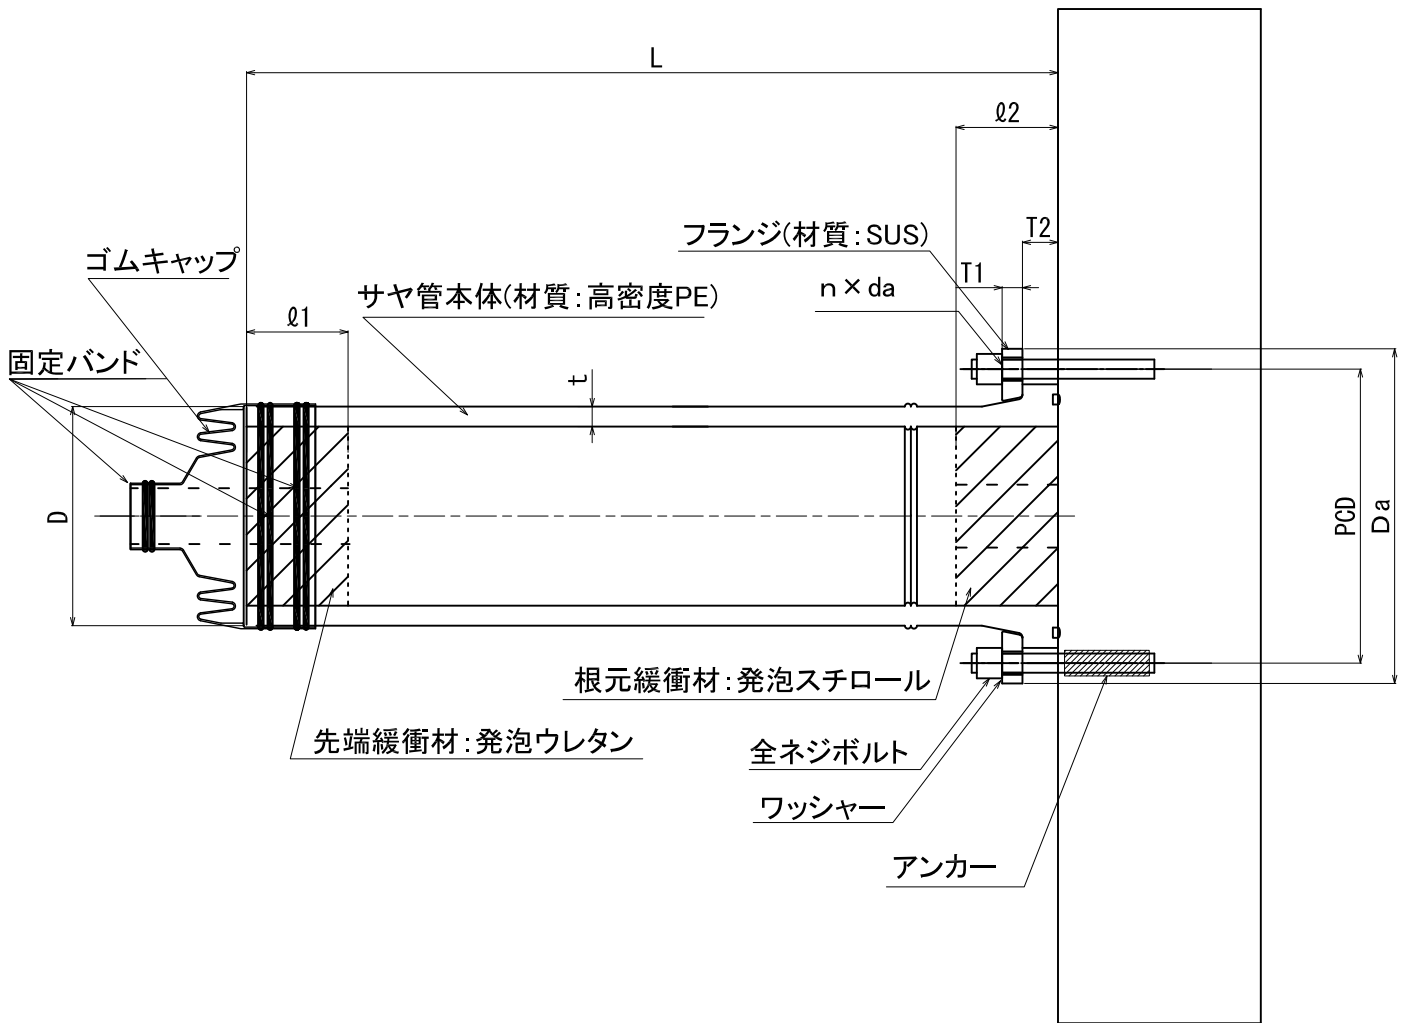

単位: mm

呼び径	D		t		L		l1 (参考)	l2 (参考)	Da (参考)	T1 (参考)	T2 (参考)	PCD (参考)	n	da	重量 (kg)
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差									
50	216.00	±0.65	19.7	$+2.2$ 0	800	±50	100	100	330	20	34	290	12	23	18.17
75	216.00	±0.65	19.7	$+2.2$ 0	800	±50	100	100	330	20	34	290	12	23	18.21
100	216.00	±0.65	19.7	$+2.2$ 0	800	±50	100	100	330	20	34	290	12	23	18.50

1. フランジはJIS10Kとする。
2. 各サイズにより付属部材の使用数量が異なります。
3. 耐震システムに使用される部材は同梱されます。
4. 重量は、付属部材重量を含む。

品名	AW構造物耐震システム標準穿孔タイプ		図番	
作成日	2014. 10. 30	製図	積水化学工業株式会社	